

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2013-03
IEC 60884-1(ed.3);am1;am2

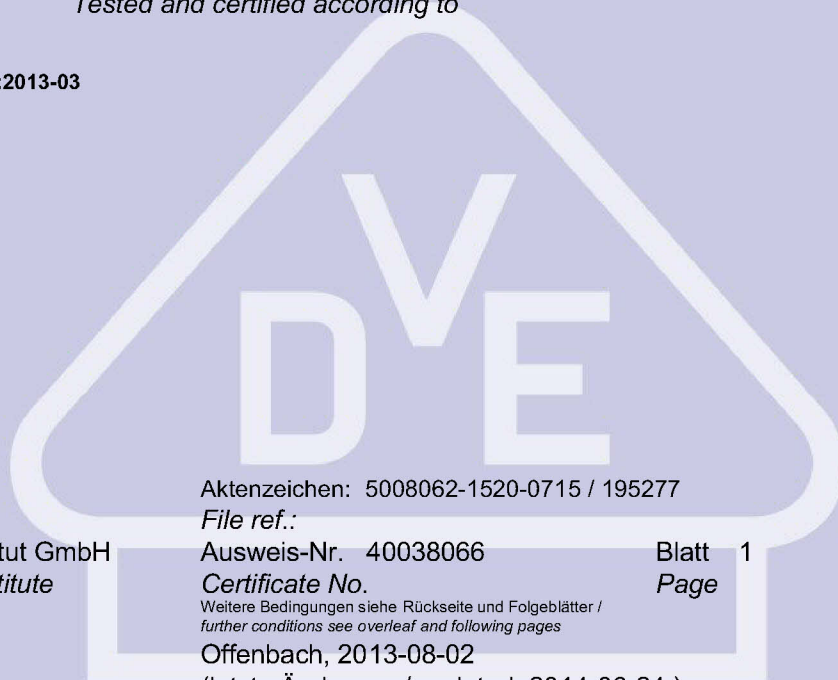

Aktenzeichen: 5008062-1520-0715 / 195277

File ref.:

Ausweis-Nr. 40038066

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-08-02

(letzte Änderung / updated 2014-06-24)

Blatt 1
Page

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0715 / 195277 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2014-06-24

Datum / *Date*

2013-08-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038066.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038066.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

400500-01

Warenzeichen
Trademark

Schneider Electric / Merten

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

DIN 49440

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Schutzart
Degree of protection

IP 20; IP 44

Ausführung(en)

Mit Abdeckungen der Serie ASFORA
Mit Schraubanschlussklemmen, wahlweise mit und ohne Shutter
With cover of series ASFORA
With screw-type terminals, optional with and without shutter

Construction(s)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40038066 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0715 / 195277 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2014-06-24

Datum / *Date*

2013-08-02

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038066.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038066.

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

1 - 2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40038066

Beiblatt /
Supplement

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric Industries SAS, 35 Rue Joseph Monier, 92500 RUEIL MALMAISON, FRANCE

Aktenzeichen / *File ref.*

5008062-1520-0715 / 195277 / CC3 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2014-06-24

Datum / *Date*

2013-08-02

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038066.

This supplement is part of the Certificate No. 40038066.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*
30013793

Schneider Elektrik San. Ve Tic. A. S.
A.O.S.B. 10011 Sok. No:4
TR-35620 CIGLI
Izmir

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3
Section CC3

Aktenzeichen:
File reference: **5008062-1520-0715/195277**


Ausweis-Nr.:
Certificate No.: **40038066**

Anlage Nr.:
Appendix No.: **2**

Seite:
Page: **1 / 1**

Datum:
Date: **2014-05-30**

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. *This appendix is part of the certificate.*

Type	Rated current	Rated voltage	
400500-01	16 A	250 V	

Design ASFORA:

			
400500-01 300402-xx socket-outlet without shutter	400500-01 300412-xx socket-outlet with shutter	400500-01 300404-xx socket-outlet with lid and without shutter	400500-01 300412-xx / 300121-xx socket-outlet with shutter and lid, IP44
			
horizontal 30010y-xx (y = 1-6) vertical 30011y-xx (y = 2-3)			300121