


SK
Po pripojení napájacieho napäť svietí zelená LED.
Funkcia UNDER:
Ak je vektor prúdu vo všetkých fázach vyšší než nastavenná úroveň I , je relé zopnuté a červená LED nesvetí.
Ak je vektor prúdu vo všetkých fázach nižší než nastavenná úroveň I , je relé sepranuto a červená LED svieti.
Ak sa vráti vektor prúdu nad úroveň $I + \text{difference}$, relé bez oneskenia zopne a červená LED zhasne.

RO
Dupa alimentare cu tensiune se aprinde LED-ul verde.
Funcția INFERIOR:
În cazul în care curentul de monitorizare în toate fazele este mai mare decât nivelul stabilit la I , releeul se deschide după un timp de întârziere reglat, LED-ul rosu se va aprinde. Pe timpul întârzierei LED-ul rosu va lumina intermitent. Dacă valoarea curentului de monitorizare revine la valoarea inițială și plus diferența de nivel, releeul se va închide fară întârziere, iar LED-ul rosu se va stinge.
Funcția SUPERIOR:
În cazul în care valoarea curentului de monitorizare este mai mică decât nivelul stabilit la I , releeul este deschis iar LED-ul rosu este stins. Dacă valoarea curentului de monitorizare pe orice fază trece peste nivelul I , releeul se va conecta după un timp de întârziere reglat și LED-ul rosu se va aprinde. În cazul în care valoarea curentului de monitorizare se va întoarce sub valoarea unei faze diferite de nivel, releeul se va deschide fară întârziere iar LED-ul rosu va fi stins.

HU
A tápfeszültség csatlakoztatása után a zöld LED világít.
ALATT funkció (UNDER):
Ha a fogyelt áram nagysága minden fázison magasabb a beállított „I” szintnél, akkor a relé behúzott állapotban van és a piros LED nem világít.
Ha a fogyelt áram nagysága bármelyik fázison alacsonyabb a beállított „I” szintnél, akkor a relé a beállított késleltetés idő lejárta után elenged és a piros LED világít. A késleltetés időtartama attól a piros LED villog.
Ha a fogyelt áram visszatér az $I + \text{különbség}$ szintre, akkor a relé késleltetés nélkül behúz és a piros LED kikapcsol.
FELETT funkció (OVER):
Ha a fogyelt áram nagysága minden fázison alacsonyabb a beállított „I” szintnél, akkor a relé elengedett állapotban van és a piros LED nem világít. Ha a fogyelt áram nagysága bármelyik fázison magasabb a beállított „I” szintnél, akkor a relé a beállított késleltetés idő lejárta után meghúz és a piros LED világít. A késleltetés időtartama attól a piros LED villog.
Ha a fogyelt áram visszatér az $I - \text{különbség}$ szintre, akkor a relé késleltetés nélkül elenged és a piros LED kikapcsol.

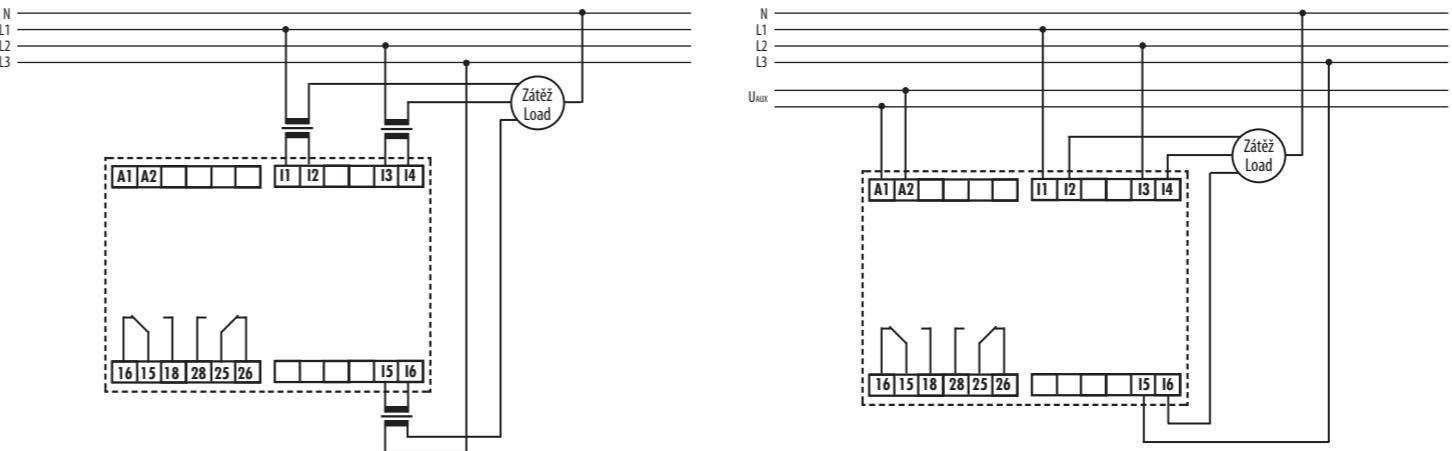

CZ Příklad zapojení: PRI-53 s proudovým převodním transformátorem pro zvýšení prouďového rozsahu.
SK Príklad zapojenia: PRI-53 s prípadovým prevodním transformátorom pre zvýšenie prúdového rozsahu.
EN Connection: PRI-53 with current conversion transformer to increase the monitored current level
PL Przykład podłączenia: PRI-53 z przekładniem prądowym dla powiększenia zakresu nadzorowanego prądu.
HU Bekötési példa: PRI – 53, áramváltóval növelt mértéktartománya.
RU Пример подключения: PRI - 53 с токовым переводным трансформатором с целью увеличения токовой величины.