

## Система взрывозащиты ATEX. Клапан взрывозащиты RK DN 125 - ATEX СЕРТИФИКАТ



**ATEX-система предотвращения разрушающих последствий взрыва – для предотвращения распространения взрывной реакции по магистральному вакуумному трубопроводу и отсечения трубопровода централизованной вакуумной магистрали от области распространения взрыва**

Предотвращение распространения пламени и взрывной волны от фильтр-сепаратора по магистральному вакуумному трубопроводу.

### Предотвращение разрушающих последствий взрыва.

#### Принцип работы

Клапан взрывозащиты конструктивно является обратным клапаном и пропускает воздушный поток только в одном направлении – к фильтр-сепаратору (рисунок 1). При взрыве в фильтр-сепараторе образуется избыточное давление, которое меняет направление движения потока газов в обратном направлении – от фильтр-сепаратора. В данной ситуации клапан взрывозащиты закрывается и распространение взрывной волны прерывается (рисунок 2).

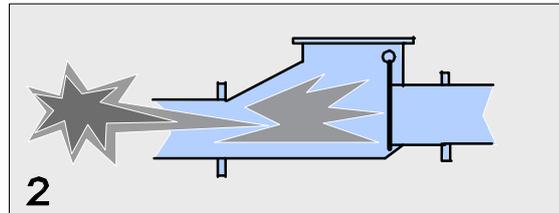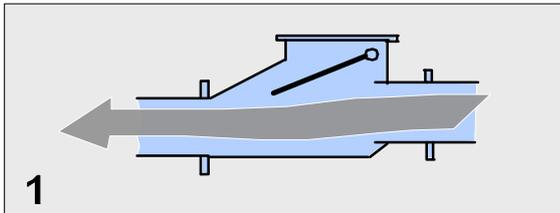


#### Область применения:

Клапан взрывозащиты монтируется в разрыв герметично смонтированной вакуумной магистрали, оснащенной клапаном сброса избыточного давления  
Всасывание **взрывоопасной** пылевоздушной смеси или мелкодисперсной пыли.

#### Клапан взрывозащиты RK соответствует требованиям безопасности EN 1127-1 для следующих характеристик взрыва:

Класс взрывоопасности пыли	<b>ST 1</b>	
Импульс ударной волны	<b>Kst макс.</b>	20 МПа.м.с <sup>-1</sup> (200 бар.м.с <sup>-1</sup> )
Макс. давление взрыва	<b>p red макс.</b>	65 кПа (0,65 бар)
Рабочий диаметр	<b>DN мм</b>	125
Удаленность от фильтр-сепаратора (расположение при монтаже)	<b>м</b>	> 2,0

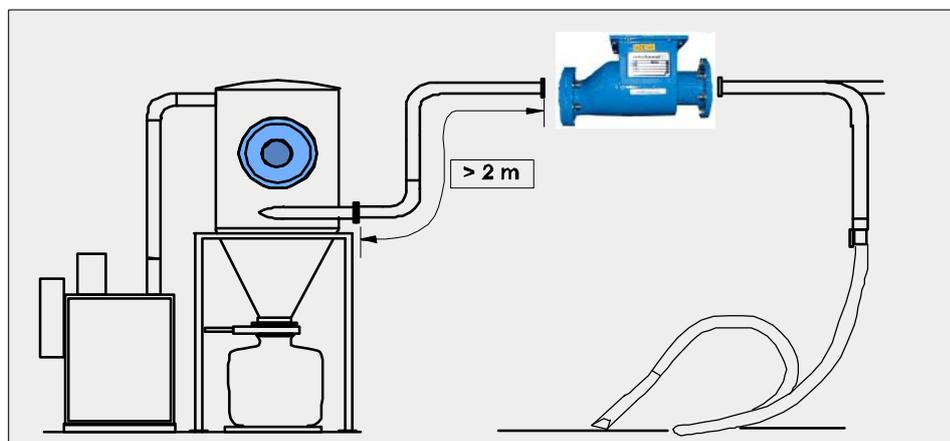

Всасывающий агрегат

Клапан взрывозащиты RK DN 125

- **Официальное представительство Wieland Lufttechnik GmbH & Co. KG в Украине** ■
- 04123, Киев, ул. Александра Бестужева, д. 36а, оф. 3 ■
- Тел.: +38 (099) 327-20-51, +38 (067) 751-62-02 ■
- E-mail: [office@wieland-luft.com.ua](mailto:office@wieland-luft.com.ua) ■ [www.wieland-luft.com.ua](http://www.wieland-luft.com.ua) ■

091204