

mark[®]

MARK INFRA AQUA ECO

06 62 100_R02



Technical manual **EN**

Technisches Handbuch **DE**

Livret technique **FR**

Technisch boek **NL**

Instrukcja techniczna **PL**

Manual tehnic **RO**

Technická dokumentácia **SK**

Technická dokumentace **CS**

Read this document before installing the appliance

Warning

Incorrect installation, adjustment, alteration, repair or maintenance work may lead to material damage or injury. All work must be carried out by certified, qualified professionals. If the appliance is not positioned in accordance with the instructions, the warranty shall be rendered void. This appliance is not intended for use by children or persons with a physical, sensory or mental handicap, or who lack the required experience or expertise, unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the manual refers to an image or table, a number will be shown between square brackets, for example [3]. The number refers to images and tables at the back of the manual with the stated number.

1.0 General

[1]	Panel dimensions	[6]	Heat delivery table
[2]	Overview, water side connection	[7]	Minimum mass flow
[3]	Panel structure	[8]	Transporting the panel
[4]	Overview, covers	[9]/[10]	Mounting instructions
[5]	Selection and design advice.	[11]	Mounting to the ceiling

1.1 Application

The Infra Aqua ECO heats a room by means of radiant heat. Warm water is pumped through the pipes in the radiant panels. This makes the panel warm and heat is then radiated. The Infra Aqua ECO can also be used for cooling: cooled water is pumped through the pipes making the panel cold and cooling the environment. Condensation must be prevented from forming. The minimum water temperature therefore depends on the level of atmospheric humidity in the room.

Subject to change

The manufacturer is committed to constantly improving its products and reserves the right to make changes in the specifications without prior notice. The technical details are considered correct but do not form the basis for a contract or warranty. All orders are accepted according to the standard terms of our general sales and delivery conditions (available upon request).

Key tabel [6]

T	=	type of panel	
K	=	medium upper temperature	$K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$
P	=	number of pipes per distributor	

Key table [7]

TR = water return temperature in °C

W = minimum mass flow of water per pipe in kg/h

Key table [9]

L_B = section length

U = section expansion in mm

T_{gem} = average water temperature.

1.2 Panel type + dimensions: [1]

T	Type	G	Thicknesses of material
A	Length	H	Weight per 4m (empty)
B	Width	I	Weight per 6m (empty)
C	Number of pipes	J	Water content per 4m
D	Pipe diameter	K	Water content per 6m
E	Thickness of pipe wall	L	Max. temperature
F	Height of radiation hood (radiation panel)	M	Max. operating pressure

1.3 General warnings

Incorrect installation, adjustment, alteration, maintenance activity or repair may lead to material or environmental damage and/or injuries. The appliance should therefore be installed, adapted or converted by a skilled and qualified installer, taking into account national and international regulations. A faulty installation, adjustment, alteration, maintenance activity or repair shall render the warranty void.

1.4 Description of the Infra Aqua Eco panel [3]

A radiation panel is made up of multiples of four pipes attached to a profiled steel plate. Because the pipes are actually located within the profile of the steel plate, there is a large contact area.

This also benefits the delivery capacity. The top of the radiation panel should be insulated on the upper side using the loose insulating material supplied (to be fitted by you).

This will restrict undesirable upward radiation. The insulation strips must be cut to length manually.

1.5 Construction of the panel [3]

- 1 Reflector
- 2 Water-carrying pipe
- 3 Distributor
- 4 1" connections, water side
- 5 Mounting set (profile and carbine hooks)
- 6 Push-on connectors (optional)
- 7 Insulating material
- 8 De-aeration connection ½" (de-aeration nipple is not included in Mark's scope of supply)

The panels are delivered in standard lengths of 4 or 6 metres. Longer lengths can also be created by joining the panels together using the push-on connectors [3]. Note the water flow in this case. In addition to the length, the width can also be adjusted. The distributors are also installed using the push-on connectors. If required, the push-on connectors can be concealed using a reflector concealing cover to create a neat finish [4].

2.0 Selection and design advice. [5]

In order to heat the room evenly, it is important to follow the steps below. These calculations determine the type of panel, the panel length, distributors and the pressure drop. In connection with the water side pressure drop and panel expansion, we advise you to keep the maximum section length below 46 metres.

2.1 Signs and symbols

B	=	Width of the room	q	=	Panel heat output per section length
H	=	Height of the room	Q	=	Heating requirement
H _m	=	Installation height	T _{omg}	=	Ambient temperature
K	=	Upper temperature	T _{wi}	=	Water temperature in (feed)
L	=	Length of the room	T _{wu}	=	Water temperature out (return)
L _B	=	Section length	ΔT	=	Temperature variation
L _{tot}	=	Total section length	Q _{pp}	=	Heat capacity per panel (table) [6]
n _{sp}	=	Number of radiation sections	n _{pp}	=	Number of panel lengths needed
n	=	Number of pipes per group	R	=	Pressure drop per pipe per metre of panel
m _{pb}	=	Mass flow per pipe	Z	=	Distributor pressure drop
m	=	Mass flow per panel length			

2.2 Steps to be followed

1. Determine the width, height and type of panel for the space. [5]

$$T_{wi} = 65^{\circ}\text{C}$$

$$T_{wu} = 50^{\circ}\text{C}$$

$$T_{omg} = 18^{\circ}\text{C} \text{ (Temp. in the room)}$$

2. Determine the section length: [5]

$$L_B = L - 3\text{m}$$

$$L_B = 45 - 3 = 42\text{m}$$

NOTE!

Only 4 or 6 metre panels may be used.

42m is divisible by 6. This results in 7 panels, each 6 metres in length

See table [9]

3. Determine the installation height:

$$H_m = H - 0.5\text{m}$$

$$H_m = 5 - 0.5 = 4.5\text{m}$$

This is also the optimal distance from the centre point of each panel. [5]

4. Determine the upper temperature:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ Kelvin}$$

This value can be used to look up the heat capacity of the panel in the table (heat delivery table) **[6]** (type 1,2,3 and 4). This is the value Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (heat output table) [6]}$$

5. Determine the heat delivery for a single length:

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W/section}$$

6. Determine the temperature variation of the water:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Determine the mass flow of the liquid in one panel length:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Determine the mass flow per pipe:

$$m_{pb} = m / n$$

1 section consisting of a Type I panel. **[2]**

Flow may take place through 4 pipes or 2 pipes. The mass flow must be calculated for these two situations in order to connect the panel on the water side.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 148,5 \text{ kg/h (A)}$$

9. Check the minimum mass flow using the appropriate table **[7]** (68 kg/h. The calculated value must be higher in order to achieve turbulent flow through the pipes. This then gives the correct number of distributors **[2]**.

10. Determine the pressure drop on the water side [2]:

T1	Single side Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Single side Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Single side Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Single side Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$
T1	Alternating sides Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Alternating sides Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Alternating sides Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Alternating sides Sit.C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = Water resistance per panel length in Pa/m

Z = water resistance in Pa for both distributors

$$R = \left(\frac{\frac{m}{\text{pipes}}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{m}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Calculation example: T=I , 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Determine the pressure drop for both panel groups:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Transport.

Leave the panels on the pallet for as long as possible.

Ensure the pallet does not bend too much (do not move the pallet using a pallet truck).

To prevent bending, move the panel rotated/turned by 90° [8].

Panels must be stored in a dry environment.

4.0 Mounting panels. [9][10]

4.1 Mounting instructions [9]

- The panel must be placed at a minimum height of 2m above the floor.
- The measurement from the centre point of the panels must not be greater than the height above the floor. [5]
- Distance between the installation profiles max. 2 metres [9].
- Suspend the panels in such a way that they can expand freely lengthways [9][10].

Key table [10]

A = Number of tubes

B = Section length

D = Number of brackets

E = Number of press links

F = Cover between panels

- l_2 = Expansion in mm
- l_1 = Section length mm
- α = Linear expansion coefficient of steel $\Rightarrow 11.7 \times 10^{-6}$
- $T_{w\text{ gem}}$ = Average water temperature.
- T_{omg} = Temperature in the room.

Determine the expansion of l section length:

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha \times (T_{w\text{ gem}} - T_{\text{omg}}))$$

$$l_2 = 42000 \times (1 + 11.7 \times 10^{-6} (57.5 - 0))$$

$$l_2 = 42028.3 \text{ mm}$$

Expansion U = 28.3 mm

Expansion table [11].

4.2 Order of installation. [4]

- Fit the suspension points [9][10]
- The panels can be mounted directly to threaded rod or hung from chains [12].
- Join the panels together using the push-on fittings.
- Install the distributors [3].
- Add the insulation.
- Place covers, if required, on the panel connections and distributors [4].

5.0 Start-up

Fill the installation with water, bleed the pipes and rinse through to remove any contamination.

Adjust any flow controls. Ensure that the water mass flow does not fall below that indicated in the table [7]. If the water mass flow is lower, output cannot be guaranteed.

Key table [7]

- TR = water return temperature in °C
- W = minimum mass flow of water per pipe in kg/h

6.0 Maintenance

Clean the panels regularly, check them for leaks and check the suspension points. If applicable, ask a qualified installer for maintenance advice.

Lesen Sie diese Dokumentation sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren

Warnhinweis

Fehlerhaft durchgeführte Installationen, Einstellungen, Änderungen, Reparaturen oder Wartungsmaßnahmen können zu Sachschäden und Verletzungen führen. Alle Arbeiten müssen von geprüften, qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Falls das Gerät nicht vorschriftsgemäß aufgestellt wird, erlischt die Garantie. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderter körperlicher, Sinnes- oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen bestimmt, sofern sie nicht unter Aufsicht stehen oder durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, im Gebrauch des Geräts angeleitet werden. Kinder müssen vom Gerät ferngehalten werden.

Wenn in der Anleitung auf eine Abbildung oder Tabelle verwiesen wird, wird eine Zahl in eckigen Klammern angegeben, beispielsweise [3]. Die Zahl verweist auf die Abbildungen und Tabellen am Ende der Anleitung mit der entsprechenden Nummer.

1.0 Allgemeines

[1]	Abmessungen Strahler	[6]	Wärmeabgabetabelle
[2]	Übersicht wasserseitiger Anschluss	[7]	Mindestmassenstrom
[3]	Aufbau Strahler	[8]	Transport Strahler
[4]	Übersicht Abdeckungen	[9]/[10]	Aufhängeanweisungen
[5]	Auswahl und Beratung	[11]	Deckenmontage

1.1 Anwendungsbereich

Die Infra Aqua ECO erwärmt einen Raum durch Strahlungswärme. Durch die Rohre der Flächenstrahler wird Warmwasser gepumpt. Dadurch erwärmt sich der Strahler und gibt Wärme ab. Die Infra Aqua ECO kann auch zum Kühlen eingesetzt werden. Durch die Rohre wird gekühltes Wasser gepumpt, der Strahler kühlt sich ab und kühlt jetzt die Umgebung. Das Auftreten von Kondensation muss verhindert werden. Die Mindest-Wassertemperatur richtet sich daher nach der im Raum vorhandenen Luftfeuchtigkeit.

Änderungen vorbehalten

Der Hersteller strebt eine kontinuierliche Verbesserung der Produkte an und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung Änderungen an den technischen Daten vorzunehmen. Die technischen Angaben werden als korrekt angenommen, bilden aber keine Grundlage für einen Vertrag oder Gewährleistungsansprüche. Alle Bestellungen werden gemäß den Standardkonditionen in unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen angenommen (lieferbar auf Anfrage).

Legende Tabelle [6]

T	=	Typ Strahler	
K	=	Mittlere Übertemperatur	$K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$
P	=	Anzahl Rohre je Sammler	

Legende Tabelle [7]

TR = Rücklauftemperatur Wasser in °C

W = Mindestmassenstrom Wasser pro Rohr in kg/h

Legende Tabelle [9]

L_B = Bahnlänge

U = Ausdehnung der Bahn in mm

T_{gem} = durchschnittliche Wassertemperatur.

1.2 Typ Strahler + Abmessungen: [1]

T	Typ	G	Materialstärke
A	Länge	H	Gewicht pro 4 m (leer)
B	Breite	I	Gewicht pro 6 m (leer)
C	Anzahl Rohre	J	Wasserinhalt pro 4 m
D	Rohrdurchmesser	K	Wasserinhalt pro 6 m
E	Wandstärke Rohr	L	Max. Temperatur
F	Höhe Strahlerabdeckung (Flächenstrahler)	M	Max. Betriebsdruck

1.3 Allgemeine Warnhinweise

Eine fehlerhafte Installation, Einstellung, Änderung, Wartungsmaßnahme oder Reparatur kann zu Sach- und Umweltschäden oder Verletzungen führen. Lassen Sie das Gerät daher nur von fachkundigen und qualifizierten Installateuren unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Vorschriften installieren, anpassen oder umbauen. Bei fehlerhafter Installation, Einstellung, Änderung und fehlerhaften Wartungsmaßnahmen oder Instandsetzungen erlischt die Gewährleistung.

1.4 Beschreibung Infra Aqua Eco-Strahler [3]

Ein Flächenstrahler besteht aus einem Vielfachen von vier Rohren, die auf einem profilierten Stahlblech befestigt sind. Da die Rohre im Profil des Stahlblechs angebracht sind, ist eine große Kontaktfläche vorhanden. Dies wirkt sich positiv auf die Wärmeabgabe aus. Der Flächenstrahler muss an der Oberseite mit dem getrennt mitgelieferten Isoliermaterial (selbst zu montieren) isoliert werden. Unerwünschte Strahlung nach oben wird auf diese Weise eingeschränkt. Die Isolierstreifen müssen von Hand auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

1.5 Aufbau Strahler [3]

- 1 Reflektor
- 2 Wasserführendes Rohr
- 3 Sammler
- 4 Wasserseitiger Anschluss 1"
- 5 Zubehörsatz zum Aufhängen (Profil und Karabinerhaken)
- 6 Presskupplungen (optional)
- 7 Isoliermaterial
- 8 Entlüftungsanschluss ½" (Entlüftungsnippel wird nicht von Mark geliefert)

Die Flächenstrahler werden in Standardlängen von 4 oder 6 m geliefert. Indem die Flächenstrahler mittels Presskupplungen [3] miteinander verbunden werden, können auch größere Längen realisiert werden. Berücksichtigen Sie hierbei den Wasserstrom. Neben der Länge ist auch die Breite variabel. Die Sammler werden ebenfalls mit Presskupplungen montiert. Falls erforderlich, können die Presskupplungen mit einer Reflektorabdeckung versehen werden, so dass eine saubere Optik gewährleistet ist [4].

2.0 Auswahl und Beratung [5]

Um den Raum gleichmäßig zu erwärmen, ist es wichtig, den nachfolgenden Stufenplan durchzuführen. Mit dieser Berechnung werden Strahlertyp, Strahlerlänge, Sammler und Druckabfall ermittelt. Wegen des wasserseitigen Druckabfalls und der Ausdehnung des Strahlers sollte die Bahn nicht länger als 50 m gemacht werden.

2.1 Zeichen und Symbole

B	=	Breite des Raums	Q	=	Wärmeabgabe des Strahlers pro Bahnlänge
H	=	Höhe des Raums	Q	=	Wärmebedarf
H _m	=	Montagehöhe	T _{omg}	=	Umgebungstemperatur
K	=	Übertemperatur	T _{wi}	=	Wassertemperatur Ein (Zulauf)
L	=	Länge des Raums	T _{wu}	=	Wassertemperatur Auslass (Rücklauf)
L _B	=	Bahnlänge	ΔT	=	Temperaturdifferenz
L _{tot}	=	Gesamte Bahnlänge	Q _{pp}	=	Wärmekapazität pro Strahler (Tabelle) [6]
n _{sp}	=	Anzahl Strahlerbahnen	n _{pp}	=	Anzahl benötigter Strahlerlängen
n	=	Anzahl Rohre pro Gruppe	R	=	Druckabfall pro Rohr pro Strahler
m _{pb}	=	Massenstrom pro Rohr	Z	=	Druckabfall Sammler
m	=	Massenstrom pro Strahlerlänge			

2.2 Stufenplan

1. Ermitteln Sie Breite, Höhe, Wärmebedarf und Strahlertyp für den Raum. [5]

$$T_{wi} = 65 \text{ °C}$$

$$T_{wu} = 50 \text{ °C}$$

$$T_{omg} = 18 \text{ °C (Raumtemperatur)}$$

2. Ermitteln Sie die Bahnlänge: [5]

$$L_B = L - 3 \text{ m}$$

$$L_B = 45 - 3 = 42 \text{ m}$$

ACHTUNG!

Es können nur Flächenstrahler mit 4 oder 6 m Länge verwendet werden.

42 m ist durch 6 teilbar. Das Ergebnis ist 7 Strahler à 6 m Länge.

Siehe Tabelle [9]

3. Ermitteln Sie die Montagehöhe:

$$H_m = H - 0,5 \text{ m}$$

$$H_m = 5 - 0,5 = 4,5 \text{ m}$$

Dies ist auch der optimale Mittenabstand der Strahler. [5]

4. Ermitteln Sie die Übertemperatur:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ Kelvin}$$

Mit diesem Wert kann die Wärmekapazität des Strahlers aus der Tabelle (Wärmeabgabetafel) [6] ermittelt werden (Typ 1, 2, 3 und 4).

Dies ist der Wert Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (Tabelle Wärmeabgabe) [6]}$$

5. Bestimmen Sie die Wärmeabgabe einer Bahnlänge:

$$Q = L_B \times Q_{pp}$$

$$Q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W/Bahn}$$

6. Ermitteln Sie die Temperaturdifferenz des Wassers:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Ermitteln Sie den Massenstrom der Flüssigkeit in einer Strahlerlänge:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Ermitteln Sie den Massenstrom pro Rohr:

$$m_{pb} = m/n$$

I Bahn besteht aus einem Flächenstrahler Typ 1. [2]

Durchfluss ist durch 4 Rohre oder 2 Rohre möglich. Für den wasserseitigen Anschluss des Strahlers muss der Massenstrom für diese zwei Möglichkeiten berechnet werden.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h} \quad (B)$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h} \quad (A)$$

7. Ermitteln Sie die Anzahl der benötigten Strahlerlängen, die benötigt werden, um die gesamte Wärmeabgabe zu erreichen:

$$n_{pp} = \frac{Q}{q}$$

$$n_{pp} = \frac{65.000}{4.746} = 14 \text{ Strahlerlängen}$$

8. Prüfen Sie den Mindestmassenstrom mithilfe Tabelle [7] (68 kg/h). Um eine turbulente Strömung durch die Rohre zu erreichen, muss der berechnete Wert höher sein. Daraus ergeben sich dann die richtigen Sammler [2].

10. Ermitteln Sie den wasserseitigen Druckabfall [2]:

T1	Einseitig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Einseitig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Einseitig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Einseitig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$
T1	Wechselseitig Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Wechselseitig Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Wechselseitig Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Wisselzijdig Sit.C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = Wasserwiderstand pro Strahlerlänge in Pa/m

Z = Wasserwiderstand in Pa für beide Sammler

$$R = \left(\frac{\frac{m}{\text{Rohre}}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{m}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Rechenbeispiel: T=I , 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Ermitteln Sie den Druckabfall für beide Strahlergruppen:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Transport.

Lassen Sie die Flächenstrahler so lange wie möglich auf der Palette liegen.

Achten Sie darauf, dass sich die Palette nicht zu weit durchbiegt (Palette nicht mit einem Palettenhubwagen transportieren). Um ein Durchbiegen zu verhindern, ist es sinnvoll, einen Strahler um 90° gedreht/gekippt zu transportieren [8].

Die Flächenstrahler dürfen nur in einer trockenen Umgebung gelagert werden.

4.0 Aufhängen der Flächenstrahler. [9][10]

4.1 Aufhängeanweisungen [9]

- Der Strahler muss mindestens 2 m über dem Boden hängen.
- Der Mittenabstand der Strahler darf nicht größer sein als die Aufhängöhe über dem Boden. [5]
- Abstand zwischen den Montageprofilen max. 2 m.[9]
- Flächenstrahler so aufhängen, dass sie sich in Längsrichtung frei ausdehnen können [9][10].

Legende Tabelle [10]

- A = Anzahl der Röhren
- B = Bahnlänge
- D = Anzahl der Klammern
- E = Anzahl Presse Links
- F = Abdeckung zwischen den Paneelen

- l_2 = Ausdehnung in mm
- l_1 = Bahnlänge in mm
- α = linearer Ausdehnungskoeffizient von Stahl $\Rightarrow 11,7 \times 10^{-6}$
- $T_{w \text{ gem}}$ = Durchschnittliche Wassertemperatur.
- T_{omg} = Temperatur im Raum.

Ermitteln Sie die Ausdehnung von l Bahnlänge :

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha \times (T_{w \text{ gem}} - T_{\text{omg}}))$$

$$l_2 = 42.000 \times (1 + 11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42.028,3 \text{ mm}$$

Ausdehnung $U = 28,3 \text{ mm}$

Ausdehnungstabelle [11].

4.2 Montagereihenfolge. [4]

- Aufhängepunkte anzeichnen [9][10]
- Die Flächenstrahler können direkt an den Gewindeenden oder Ketten montiert werden [12].
- Flächenstrahler mit Hilfe von Pressfittingen verbinden.
- Sammler montieren [3].
- Isolierung anbringen.
- Gegebenenfalls Abdeckungen um die Strahlerverbindungen und Sammler anbringen [4].

5.0 Inbetriebnahme.

Um Verschmutzungen auszuspülen, die Anlage mit Wasser füllen, entlüften und durchspülen. Eventuelle Durchflussregelungen einregeln. Achten Sie darauf, dass der Wasser-Massenstrom die Angaben in Tabelle [7] nicht unterschreitet. Wenn der Wasser-Massenstrom niedriger ist, kann die Abgabe nicht gewährleistet werden.

Legende Tabelle [7]

- TR = Rücklauftemperatur Wasser in °C
- W = Mindestmassenstrom Wasser pro Rohr in kg/h

6.0 Wartung

Reinigen Sie die Strahler regelmäßig, kontrollieren Sie sie auf Undichtigkeit und überprüfen Sie die Aufhängepunkte. Wenden Sie sich bei Fragen zur Wartung an einen qualifizierten Installateur.

Lire attentivement ce document avant de commencer l'installation de l'appareil

Avertissement

Une installation, un réglage, une modification, une réparation ou un entretien mal exécuté(s) peut entraîner des dommages matériels ou des blessures. Tous les travaux doivent être exécutés par des professionnels reconnus et qualifiés. Lorsque l'appareil n'est pas installé suivant les prescriptions, la garantie échoit. Cet appareil n'est pas destiné à l'utilisation par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales amoindries, ou manquant d'expériences et de connaissances, sans surveillance ni instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Il convient de surveiller les enfants afin de veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Lorsque le mode d'emploi renvoie à une image ou à un tableau, il mentionne un nombre entre crochets, par exemple [3]. Le nombre réfère à des images et des tableaux à la fin du mode d'emploi, reprenant le nombre mentionné.

1.0 Généralités

[1] Dimension panneau	[6] Tableau pouvoir calorifique
[2] Aperçu raccordement côté eau	[7] Débit massique minimum
[3] Composition panneau	[8] Transporter panneau
[4] Aperçu couvercles	[9]/[10] Instructions
[5] Sélection et conseils en conception	[11] Montage au plafond

1.1 Utilisation

Infra Aqua ECO permet de chauffer un espace à l'aide de la chaleur rayonnante. De l'eau chaude est injectée dans les tubes du panneau radiant. Le panneau chauffe et dégage de la chaleur. Infra Aqua ECO permet également de refroidir un espace : L'eau froide est injectée dans les tubes du panneau radiant. Ce dernier peut alors refroidir et rafraîchir l'espace. Il faut néanmoins éviter la formation de condensation. La température minimale de l'eau dépend donc de l'humidité de l'air ambiante dans l'espace.

Sous réserve de modifications

Le fabricant travaille sans relâche à l'amélioration des produits et se réserve le droit d'apporter des modifications dans les spécifications, sans avis préalable. Les détails techniques sont supposés être corrects mais ne constituent pas une base pour un contrat ou une garantie. Toutes les commandes sont acceptées conformément aux stipulations standard de nos conditions générales de vente et de livraison (disponibles sur demande).

Légende du tableau [6]

T	= type de panneau	
K	= surchauffe moyenne	$K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$
P	= nombre de tubes par collecteur	

Légende du tableau [7]

TR = Température de retour de l'eau en °C

W = Débit massique minimum de l'eau par tube en kg/h

Légende du tableau [9]

L_B = longueur de bande

U = dilatation de la bande en mm

T_{gem} = température moyenne de l'eau.

1.2 Type de panneau + dimensions : [1]

T	Type	G	Epaisseur du matériau
A	Longueur	H	Poids pour 4 m (à vide)
B	Largeur	I	Poids pour 6 m (à vide)
C	Nombre de tubes	J	Contenance en eau pour 4 m
D	Diamètre du tube	K	Contenance en eau pour 6 m
E	Epaisseur de paroi du tube	L	Température max.
F	Hauteur de coupole (panneau de radiation)	M	Pression de service max.

1.3 Avertissements généraux

Une mauvaise installation, un mauvais réglage, une modification, un entretien ou une réparation erroné(e) peut entraîner des dommages matériels, une pollution ou des blessures. Faites donc installer, adapter ou transformer l'appareil par un installateur professionnel et qualifié, qui tient aussi compte des règlements nationaux et internationaux. En cas d'installation, de réglage, de modification, d'entretien ou de réparation erroné(e), la garantie échoit.

1.4 Description du panneau Infra Aqua Eco [3]

Un panneau de radiation se compose de plusieurs assemblages de quatre tubes fixés sur une plaque en acier profilée. Comme les tubes sont appliqués dans le profil même de la plaque en acier, la surface de contact est très grande. Celle-ci favorise la capacité de diffusion. La face supérieure du panneau de radiation doit être isolée à l'aide du matériau d'isolation livré séparément (à poser seul).

Cela permet de limiter les radiations verticales indésirables. Les bandes isolantes doivent être appliquées manuellement.

1.5 Composition du panneau [3]

- 1 Réflecteur
- 2 Tube d'amenée d'eau
- 3 Collecteur
- 4 Connexion côté eau 1"
- 5 Set de montage (profil et mousquetons)
- 6 Raccords à sertir (optionnel)
- 7 Matériau d'isolation
- 8 Raccord de purge ½" (vis de purge non livrée par Mark)

Les panneaux sont livrés dans des longueurs standard de 4 ou 6 mètres. Les raccords à sertir [3] permettent de fixer les panneaux ensemble pour créer de plus grandes longueurs tout en tenant compte du débit d'eau. La largeur des panneaux peut varier, elle aussi. Les collecteurs se montent également à l'aide de raccords à sertir. Ces derniers peuvent être dissimulés si besoin est à l'aide d'un cache de protection, pour une finition parfaite [4].

2.0 Sélection et conseils en conception. [5]

Il est essentiel de respecter le plan par étapes suivant pour garantir un chauffage uniforme de l'espace. Cette formule permet de déterminer le type de panneau, la longueur de panneau, les collecteurs et la chute de pression adaptés. En raison de la chute de pression côté eau et de la dilatation du panneau, nous vous conseillons de ne pas dépasser une longueur de bande de 46 mètres.

2.1 Signes et symboles

B	=	Largeur de l'espace	q	=	Pouvoir calorifique du panneau par longueur de bande
H	=	Hauteur de l'espace	Q	=	Besoins calorifiques
H _m	=	Hauteur de montage	T _{omg}	=	Température ambiante
k	=	Surchauffe	T _{wi}	=	Température de l'eau Intérieur (arrivée)
L	=	Longueur de l'espace	T _{wu}	=	Température de l'eau Extérieur (sortie)
L _B	=	Longueur de bande	ΔT	=	Différence de température
L _{tot}	=	Longueur de bande totale	Q _{pp}	=	Capacité calorifique par panneau (tableau) [6]
n _{sp}	=	Nombre de bandes radiantes	n _{pp}	=	Nombre de longueurs de panneau nécessaires
n	=	Nombre de tubes par groupe	R	=	Chute de pression par tube par mètre de panneau
m _{pb}	=	Débit massique par tube	Z	=	Chute de pression des collecteurs
m	=	Débit massique par longueur de panneau			

2.2 Plan par étapes

- Déterminer la largeur, la hauteur, les besoins calorifiques et le type de panneau de l'espace. [5]

$$T_{wi} = 65 \text{ °C}$$

$$T_{wu} = 50 \text{ °C}$$

$$T_{omg} = 18 \text{ °C (temp. dans l'espace)}$$

- Déterminer la longueur de bande : [5]

$$L_B = L - 3 \text{ m}$$

$$L_B = 45 - 3 = 42 \text{ m}$$

ATTENTION !

Seuls des panneaux de 4 ou 6 mètres peuvent être utilisés.

42 est un multiple de 6. On obtient donc 7 panneaux de 6 mètres de longueur.

Voir tableau [9]

3. Déterminer la hauteur de montage :

$$H_m = H - 0,5 \text{ m}$$

$$H_m = 5 - 0,5 = 4,5 \text{ m}$$

Cette valeur correspond également à l'entraxe optimal des panneaux. [5]

4. Déterminer la surchauffe :

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ Kelvin}$$

Grâce à cette valeur, il est possible de retrouver la capacité calorifique du panneau à partir du tableau (tableau du pouvoir calorifique) [6] (type 1, 2, 3 et 4). Il s'agit de la valeur Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (tableau du pouvoir calorifique) [6]}$$

5. Déterminer le pouvoir calorifique d'une longueur de bande :

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W/bande}$$

6. Déterminer la différence de température de l'eau:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Déterminer le débit massique du fluide sur une longueur de panneau:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Déterminer le débit massique par tube :

$$m_{pb} = m / n$$

1 bande composée d'un panneau Type 1. [2]

Un débit peut passer à travers 4 tubes ou 2 tubes. Le débit massique doit être calculé dans ces deux situations afin de raccorder le panneau côté eau.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h (A)}$$

9. Contrôler le débit massique minimum à l'aide du tableau [7] (68 kg/h). La valeur obtenue doit être supérieure pour engendrer un débit turbulent dans les tubes. Cela permet de choisir les collecteurs adaptés [2].

9. Déterminer la chute de pression côté eau [2] :

T1	Unilatérale Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Unilatérale Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Unilatérale Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Unilatérale Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$

T1	Alternative Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Alternative Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Alternative Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Alternative Sit.C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = Résistance à l'eau par longueur de panneau en Pa/m

Z = Résistance à l'eau en Pa pour les deux collecteurs

$$R = \left(\frac{\frac{m}{\text{tubes}}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{\frac{m}{1000}}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Exemple de calcul : T=I , 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Déterminer la chute de pression pour les deux groupes de panneau :

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Transport.

Conserver les panneaux sur la palette aussi longtemps que possible. Eviter que la palette ne se courbe de façon trop importante (ne pas déplacer la palette avec un transpalette). Pour éviter le fléchissement de la palette, il est recommandé de déplacer la palette selon un angle de 90° [8]. Les panneaux doivent être stockés dans un endroit sec.

4.0 Fixation des panneaux. [9][10]

4.1 Instructions [9]

- Le panneau doit être suspendu à une hauteur minimale de 2 m au-dessus du sol.
- L'entraxe des panneaux ne doit pas dépasser la hauteur de fixation au-dessus du sol. [5]
- Distance max. entre les profils de montage : 2 mètres [9].
- Fixer les panneaux de sorte qu'ils puissent se dilater librement dans le sens de la longueur [9][10].

Légende du tableau [10]

- A = Nombre de tubes
- B = Longueur de bande
- D = Nombre de supports
- E = Nombre de presse liens
- F = Couvrir entre les panneaux

l_2 = Dilatation en mm
 l_1 = Longueur de bande en mm
 α = Coefficient de dilatation linéaire de l'acier => $11,7 \times 10^{-6}$
 $T_{w_{gem}}$ = Température moyenne de l'eau.
 T_{omg} = Température ambiante.

Déterminer la dilatation d' l_1 longueur de bande:

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha \times (T_{w_{gem}} - T_{omg}))$$

$$l_2 = 42000 \times (1 + 11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42028,3 \text{ mm}$$

Dilatation $U = 28,3 \text{ mm}$

Tableau de dilatation [11].

4.2 Ordre de montage. [4]

- Placer les points de fixation [9][10]
- Les panneaux peuvent être montés directement sur des tiges filetées ou des chaînes [12].
- Monter les panneaux ensemble à l'aide des raccords à sertir.
- Monter les collecteurs [3].
- Appliquer l'isolation.
- Appliquer le cas échéant les caches de protection sur les jointures de panneaux et les collecteurs [4].

5.0 Mise en service

Remplir l'installation avec de l'eau, purger et rincer pour éliminer les saletés. Configurer les éventuels contrôles de débit. Veiller à ce que le débit massique de l'eau ne soit pas inférieur à la valeur indiquée dans le tableau [7]. Si le débit massique de l'eau est inférieur à la valeur indiquée dans le tableau, le pouvoir calorifique ne peut pas être garanti.

Légende du tableau [7]

TR = Température de retour de l'eau en °C

W = Débit massique minimum de l'eau par tube en kg/h

6.0 Entretien

Nettoyer régulièrement les panneaux, contrôler la présence de fuites et contrôler les points de fixation. Demander éventuellement des conseils à un installateur qualifié pour l'entretien.

Lees dit document door voordat u aan de installatie van het toestel begint

Waarschuwing

Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan leiden tot materiële schade of verwondingen. Alle werkzaamheden moeten door erkende, gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Indien het toestel niet volgens voorschrift wordt geplaatst, vervalt de garantie. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten gecontroleerd worden om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

NL

Indien in de handleiding wordt verwezen naar een afbeelding of tabel, dan wordt een getal tussen vierkante haken vermeld, bijvoorbeeld [3]. Het nummer verwijst naar afbeeldingen en tabellen achterin de handleiding met het vermelde nummer.

1.0 Algemeen

[1]	Maatvoering paneel	[6]	Warmteafgifte tabel
[2]	Overzicht waterzijdigeaansluiting	[7]	Minimale massastroombestrooming
[3]	Opbouw paneel	[8]	Transporteren paneel
[4]	Overzicht afdekkappen	[9]/[10]	Ophanginstructie
[5]	Selectie en ontwerpadvies	[11]	Montage aan plafond

1.1 Toepassing

De Infra Aqua ECO verwarmt een ruimte door middel van stralingswarmte. Door de buizen in de stralingspanelen wordt warm water gepompt. Daardoor wordt het paneel warm en gaat warmte uitstralen. Het is ook mogelijk met de Infra Aqua ECO te koelen: Door de buizen wordt gekoeld water gepompt, het paneel wordt daardoor koud en gaat de omgeving koelen. Voorkomen moet worden dat er condensatie optreedt. De minimale watertemperatuur is dus afhankelijk van de in de ruimte heersende luchtvochtigheid.

Wijzigingen voorbehouden

De fabrikant streeft continu naar verbetering van producten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving veranderingen in de specificaties aan te brengen. De technische details worden als correct verondersteld maar vormen geen basis voor een contract of garantie. Alle orders worden geaccepteerd onder de standaardcondities van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (op aanvraag leverbaar).

Legenda tabel [6]

T	=	type paneel	
K	=	medium overtemperatuur	$K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omgeving}$
P	=	aantal buizen per verzamelaar	

Legenda tabel [7]

T_R	= retourtemperatuur water in °C
W	= minimale massastroom water per buis in kg/h

Legenda tabel [9]

L_B	= baan lengte
U	= uitzetting van de baan in mm
T_{gem}	= gemiddelde watertemperatuur.

1.2 Type paneel + maatvoering: [1]

T	Type	G	Dikte materiaal
A	Lengte	H	Gewicht per 4 m (ledig)
B	Breedte	I	Gewicht per 6 m (ledig)
C	Aantal buizen	J	Waterinhoud per 4m
D	Buisdiameter	K	Waterinhoud per 6m
E	Wanddikte buis	L	Max. temperatuur
F	Hoogte straalkap (stralingspaneel)	M	Max. bedrijfsdruk

1.3 Algemene waarschuwingen

Een foutieve installatie, afregeling, wijziging, onderhoudsafhandeling of reparatie kan leiden tot materiële, milieuschade en of verwondingen. Laat daarom het toestel door een vakbekwaam en gekwalificeerd installateur installeren, aanpassen of ombouwen, met inachtneming van nationale en internationale regelgeving. Bij een foutieve installatie, afregeling, wijziging, onderhoudsafhandeling of reparatie vervalt de garantie.

1.4 Omschrijving van het Infra Aqua Eco-paneel [3]

Een stralingspaneel is opgebouwd uit een veelvoud van vier buizen die op een geprofileerde staalplaat zijn bevestigd. Omdat de buizen daadwerkelijk in het profiel van de staalplaat zijn aangebracht is er sprake van een groot contactoppervlak. Dit komt weer ten goede aan de afgiftecapaciteit. Het stralingspaneel dient aan de bovenzijde te worden geïsoleerd met behulp van het los meegeleverde (zelf aan te brengen) isolatie materiaal.

Ongewenste straling naar boven wordt hierdoor beperkt. De isolatiestroken moeten handmatig op lengte worden gebracht.

1.5 Opbouw van het paneel [3]

- 1 Reflector
- 2 Watervoerende buis
- 3 Verzamelaar
- 4 Waterzijdige aansluiting 1"
- 5 Ophangset (profiel en karabijnhaken)
- 6 Perskoppelingen (optioneel)
- 7 Isolatiemateriaal
- 8 Ontluchtingsaansluiting ½" (ontluchtingsnippel is geen levering mark)

De panelen worden geleverd in standaardlengtes van 4 of 6 meter. Door de panelen aan elkaar te verbinden met behulp van perskoppelingen, kunnen ook langere lengten worden gecreëerd. Houdt hierbij rekening met de waterflow. Naast de lengte variatie is ook de breedte variabel. De verzamelaars worden ook met behulp van perskoppelingen gemonteerd. Indien nodig kunnen de perskoppelingen uit het zicht worden genomen met behulp van een reflector afdekdeksel waardoor een nette afwerking ontstaat [4].

2.0 Selectie en ontwerpadvies. [5]

Om de ruimte egaal te verwarmen is het van belang om onderstaande stappenplan uit te voeren. Met deze berekening wordt het type paneel, paneellengte, verzamelaars en de drukval bepaald. In verband met de waterzijdige drukval en de uitzetting van het paneel adviseren wij u de maximale baan niet langer te maken als 46 meter.

2.1 Tekens en symbolen

B	=	Breedte van de ruimte	q	=	Warmteafgifte paneel per baanlengte
H	=	Hoogte van de ruimte	Q	=	Warmtebehoefte
H _m	=	Montage hoogte	T _{omg}	=	Omgevingstemperatuur
k	=	Overtemperatuur	T _{wi}	=	Watertemperatuur In (aanvoer)
L	=	Lengte van de ruimte	T _{wu}	=	Watertemperatuur Uit (retour)
L _B	=	Baanlengte	ΔT	=	Temperatuurverschil
L _{tot}	=	Totale baanlengte	Q _{pp}	=	Warmte capaciteit per paneel (tabel) [6]
n _{sp}	=	Aantal stralingsbanen	n _{pp}	=	Aantal benodigde paneellengtes
n	=	Aantal buizen per groep	R	=	Drukval per buis per meter paneel
m _{pb}	=	Massastroom per buis	Z	=	Drukval verzamelaars
m	=	Massastroom per paneellengte			

2.2 Stappenplan

1. Bepaal de breedte, hoogte, warmtebehoefte en het type paneel van de ruimte. [5]

$$T_{wi} = 65 \text{ °C}$$

$$T_{wu} = 50 \text{ °C}$$

$$T_{omg} = 18 \text{ °C (Temp. in de ruimte)}$$

2. Bepaal de baanlengte : [5]

$$LB = L - 3m$$

$$LB = 45 - 3 = 42m$$

LET OP!

Alleen panelen van 4 of 6 meter kunnen worden toegepast.

42 m is deelbaar door 6. Dit resulteert in 7 panelen van 6 meter lengte

Zie tabel [9]

3. Bepaal de montagehoogte:

$$H_m = H - 0,5m$$

$$H_m = 5 - 0,5 = 4,5 \text{ m}$$

Dit is ook de optimale hart op hart afstand van de panelen. [5]

4. Bepaal de overtemperatuur:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ Kelvin}$$

Met deze waarde kan men de warmtecapaciteit van het paneel uit de tabel (Warmteafgiftetabel) **[6]** halen (type 1,2,3 en 4). Dit is de waarde Q_{pp} .

$$(T=l) \quad Q_{pp} = 124 \text{ W/m (tabel warmteafgifte) [6]}$$

5. Bepaal de warmteafgifte van één baanlengte:

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W}$$

6. Bepaal het temperatuurverschil van het water:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Bepaal de massastroom van de vloeistof van één paneellengte:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Bepaal de massastroom per buis:

$$m_{pb} = m / n$$

1 baan bestaande uit een Type 1 paneel. **[2]**

Een flow kan door 4 buizen of 2 buizen. Voor deze twee situaties moet de massastroom berekend worden om het paneel waterzijdig aan te sluiten.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h (A)}$$

9. Controleer de minimale massastroom door middel van de tabel **[7]** (68 kg/h. De berekende waarde moet hoger zijn om een turbulente stroom door de buizen te verkrijgen. Hieruit volgen dan de juiste verzamelaars **[2]**.

10. Bepaal de drukval waterzijdig [2]:

T1	Éénzijdig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Éénzijdig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Éénzijdig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Éénzijdig Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$

T1	Wisselzijdig Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Wisselzijdig Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Wisselzijdig Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Wisselzijdig Sit.C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = Water weerstand per paneel lengte in Pa/m

Z = water weerstand in Pa voor beide verzamelaars

$$R = \left(\frac{\frac{m}{\text{buizen}}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{m}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Rekenvoorbeeld: T=1, 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Bepaal de drukval voor beide paneel groepen:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Transport

Laat de panelen zo lang mogelijk op de pallet liggen. Voorkom dat het pallet te ver doorbuigt (pallet niet met een pallet pompkar vervoeren). Om doorbuigen te voorkomen is het verstandig om het paneel 90° gedraaid /gekanteld te verplaatsen [8]. De panelen mogen alleen opgeslagen worden in een droge omgeving.

4.0 Ophangen van de panelen. [9][10]

4.1 Ophanginstructie [9]

- Het paneel moet op een minimale hoogte van 2m boven de vloer hangen.
- De hart op hart maat van de panelen mag niet groter zijn dan de ophanghoogte boven de vloer. [5]
- Afstand tussen de montageprofielen max. 2,1 meter [9].
- Panelen zo ophangen dat ze in de lengterichting vrij kunnen uitzetten [9][10].

Legenda tabel [10]

A	=	Aantal buizen
B	=	Baan lengte
D	=	Aantal ophangbeugels
E	=	Aantal pers koppelingen
F	=	Afdekkap tussen de panelen

l_2 = Uitzetting in mm
 l_1 = Baanlengte mm
 α = Lineaire uitzettingscoëfficiënt van staal $\Rightarrow 11,7 \times 10^{-6}$
 $T_{w\text{ gem}}$ = Gemiddelde watertemperatuur.
 T_{omg} = Temperatuur in de ruimte.

Bepaal de uitzetting van l baanlengte:

$$l_2 = l_1 \times \alpha \times (T_{w\text{ gem}} - T_{\text{omg}})$$

$$l_2 = 42000 \times (11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42028,3 \text{ mm}$$

Uitzetting $U = 28,3 \text{ mm}$

Uitzettingstabel [11].

4.2 Montagevolgorde. [4]

- Ophangpunten aanbrengen [9] [10]
- De panelen kunnen direct aan draadeinden of kettingen gemonteerd worden [12].
- Panelen met behulp van persfittingen aan elkaar monteren.
- Verzamelaars monteren [3].
- Isolatie aanbrengen.
- Eventueel afdekdeksels om de paneelverbindingen en verzamelaars aanbrengen [4].

5.0 Inbedrijfstelling

De installatie vullen met water, ontluichten en doorspoelen om vervuiling weg te spoelen. Eventuele flowcontrols inregelen. Let op dat de massastroom water niet lager wordt dan vermeld in tabel [7]. Is de massastroom water lager, dan kan de afgifte niet gegarandeerd worden.

Legenda tabel [7]

TR = retourtemperatuur water in °C

W = minimale massastroom water per buis in kg/h

6.0 Onderhoud

Reinig regelmatig de panelen, controleer ze op lekkage en controleer de ophangpunten. Vraag eventueel een gekwalificeerd installateur om onderhoudsadvies.

Proszę przeczytać niniejszy dokument przed instalacją urządzenia

Ostrzeżenie

Nieprawidłowy montaż, regulacja, modyfikacje, naprawa lub konserwacja mogą prowadzić do strat materialnych, obrażeń ciała lub wybuchu. Wszystkie czynności muszą być wykonywane przez upoważnionych, kwalifikowanych specjalistów. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy urządzenie nie zostanie zainstalowane zgodnie ze wskazówkami.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych ani też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy, chyba że osoby takie pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie używały tego urządzenia do zabawy.

PL

Jeżeli niniejsza instrukcja techniczna się do ilustracji czy tabeli, w nawiasach kwadratowych będzie to oznaczone w postaci numeru, na przykład [3]. Numer odnosi się do ilustracji i tabel na końcu podręcznika, które mają ustaloną numerację.

1.0 Opis ogólny

- | | | | |
|-----|--|----------|--------------------------------|
| [1] | Wymiary panelu | [6] | Tabela oddawanej mocy cieplnej |
| [2] | Przegląd przyłącza wody | [7] | Minimalny przepływ masowy |
| [3] | Konstrukcja panelu | [8] | Transport panelu |
| [4] | Przegląd osłon | [9]/[10] | Instrukcja montażu |
| [5] | Wskazówki dotyczące doboru elementów i konstrukcji | [11] | Montaż przy suficie |

1.1 Zastosowanie

Urządzenie Infra Aqua ECO to panel promiennikowy wykorzystujący zasadę promieniowania słonecznego. Dzięki dużej emisji ciepła wg. normy EN 14037 i małemu załadowi wody, panele Infra Aqua eco są skutecznymi promiennikami o krótkim czasie reakcji.

Dzięki niewielkiej masie, szerokości panelu wynoszącej maks. 230 mm i zaciskowych połączeniach o rozmiarze 15 mm, panel jest bardzo łatwy w montażu i instalacji. Krótki czas montażu oznacza możliwość zmniejszenia związanych z tym kosztów.

Dzięki modułowej strukturze panel stanowi znakomite rozwiązanie do niemal każdego pomieszczenia. Moduły można dodawać za sobą lub obok siebie tworząc jeden panel. Panele są dostarczane fabrycznie w standardowej długości wynoszącej od 4 do 6 m.

Zasada działania

Ciepła woda jest pompowana przez rury znajdujące się w panelach promieniujących ciepło. Powoduje to nagrzanie panelu, a następnie promieniowanie ciepła. Urządzenie Infra Aqua ECO można też wykorzystać do chłodzenia: schłodzona woda jest pompowana przez rury, oziębiając panel i chłodząc otoczenie. Należy zapobiec powstawaniu kondensacji. Z tego powodu minimalna temperatura wody zależy od poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu.

Zastrzeżone prawo do modyfikacji

Producent zobowiązany jest stale ulepszać swoje produkty i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji urządzeń bez wcześniejszego powiadomienia. Szczegóły techniczne są uważane za poprawne, ale nie stanowią podłoża dla umowy czy gwarancji. Wszystkie zamówienia są akceptowane według standardowych warunków sprzedaży i dostaw (dostępne na życzenie).

Legenda [6]

T = typ panelu
K = Współczynnik $K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$

P = ilość rur na jeden kolektor

Legenda [7]

TR = temperatura powrotu wody w °C
W = minimalny przepływ masowy wody na rurę w kg/h

Legenda [9]

L_B = długość sekcji
U = rozszerzenie sekcji w mm
T_{gem} = średnia temperatura wody (Tzasilania + Tpowrotu/2).

1.2 Typ panelu + wymiary: [1]

T	Typ	G	Grubość obudowy
A	Długość	H	Masa panelu 4 m (bez czynnika grzewczego)
B	Szerokość	H	Masa panelu 6 m (bez czynnika grzewczego)
C	Liczba rur	J	Zawartość wody w panelu na długości 4 m
D	Średnica rury	J	Zawartość wody w panelu na długości 6 m
E	Grubość ścianki rury	L	Maksymalna temperatura czynnika grzewczego
F	Wysokość promiennika wodnego (panelu)	M	Maksymalne ciśnienie robocze

1.3 Ostrzeżenia ogólne

Nieprawidłowy montaż, regulacja, modyfikacje, naprawa lub konserwacja mogą prowadzić do strat materialnych, obrażeń ciała lub wybuchu. Wszystkie czynności muszą być wykonywane przez upoważnionych, kwalifikowanych specjalistów. Gwarancja traci ważność w przypadku, gdy urządzenie nie zostanie zainstalowane zgodnie ze wskazówkami.

1.4 Opis promiennika wodnego Infra Aqua Eco

Panel promiennikowy wykonany jest z czterech rur przymocowanych do profilowanej płyty stalowej. Ponieważ rury są tak naprawdę zamocowane wewnątrz profilu płyty stalowej, w tym przypadku mamy do czynienia z dużą powierzchnią styku. Wpływa to korzystnie na wydajność oddawania ciepła. Górna część panelu promiennikowego powinna być izolowana za pomocą osobno dostarczanego materiału izolującego (montowanego samodzielnie przez użytkownika). Ogranicza to niepożądane promieniowanie do góry. Paski izolacyjne należy ręcznie zamocować na odpowiednią długość.

1.5 Konstrukcja panelu [3]

- 1 Reflektor
- 2 Rura transportująca wodę
- 3 Kolektor
- 4 Przyłącze wody (zasilanie i powrót) 1"
- 5 Zestaw montażowy (profil i karabinek)
- 6 Połączenia zaciskowe (opcja)
- 7 Izolacja
- 8 Przyłącze odpowietrzania 1/2" (wentyl odpowietrzający nie jest dostarczany przez Mark)

Panele są dostarczane fabrycznie w standardowej długości 4 lub 6 metrów. Można także tworzyć panele o większej długości łącząc je za pomocą połączeń zaciskowych [3]. Należy w takim wypadku zwracać uwagę na kierunek przepływu wody. Oprócz długości można regulować również szerokość. Kolektory również są montowane z zastosowaniem połączeń zaciskowych. Jeśli jest to wymagane, połączenie zaciskowe można ukryć za pomocą profili maskujących, które tworzą estetyczne wykończenie [4].

2.0 Wskazówki dotyczące doboru elementów i konstrukcji. [5]

Aby pomieszczenie mogło być równomiernie ogrzewane, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami. Poniższe obliczenia pozwalają określić typ panelu, jego długość, zastosowanie kolektorów oraz spadek ciśnienia. W związku ze spadkiem ciśnienia przy przyłączy wody oraz rozszerzaniem panelu zalecamy, aby maksymalna długość sekcji nie przekraczała 46 metrów.

2.1 Oznaczenia i symbole

B	= Szerokość pomieszczenia	q	= Moc oddawana przez jedną sekcję długości panelu
H	= Wysokość pomieszczenia	Q	= Zapotrzebowanie na moc grzewczą
H _m	= Wysokość montażu	T _{omg}	= Temperatura otoczenia
K	= Współczynnik K	T _{wi}	= Temperatura (wody) zasilania (zasilanie)
L	= Długość pomieszczenia	T _{wu}	= Temperatura (wody) powrotu (powrót)
L _B	= Długość sekcji	ΔT	= Zmiana temperatury
L _{tot}	= Całkowita długość sekcji	Q _{pp}	= Moc grzewcza na promiennik wodny (p. tabela) [6]
n _{sp}	= Liczba sekcji promieniujących ciepło	n _{pp}	= Liczba wymaganych długości paneli
n	= Liczba rur w jednej grupie	R	= Spadek ciśnienia w rurze na metr panelu
m _{pb}	= Przepływ masowy na jedną rurę	Z	= Spadek ciśnienia w kolektorze
m	= Przepływ masowy na długość panelu		

2.2 Kroki do wykonania

1. Wyznaczyć szerokość, wysokość, zapotrzebowanie na moc grzewczą oraz typ panelu dla danej przestrzeni. [5]

$$T_{wi} = 65^{\circ}\text{C}$$

$$T_{wu} = 50^{\circ}\text{C}$$

$$T_{omg} = 18^{\circ}\text{C} \text{ (Temp. w pomieszczeniu)}$$

2. Wyznaczyć długość sekcji: [5]

$$L_B = L - 3 \text{ m}$$

$$L_B = 45 - 3 = 42 \text{ m}$$

UWAGA!

Można stosować wyłącznie panele o długości 4 lub 6 metrów.

42 m jest podzielne przez 6. Daje to w wyniku 7 paneli po 6 metrów każdy.

Patrz tabela [9]

3. Wyznaczyć wysokość montażu:

$$H_m = H - 0,5 \text{ m}$$

$$H_m = 5 - 0,5 = 4,5 \text{ m}$$

Jest to również optymalna odległość pomiędzy punktami środkowymi promienników. [5]

4. Wyznaczyć współczynnik K:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ K (Kelwinów)}$$

Na podstawie tej wartości można dopasować wydajność cieplną panelu z tabeli (Tabela oddawanej mocy cieplnej) [6] (typ 1, 2, 3 i 4). Jest to wartość Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (tabela oddawanej mocy cieplnej) [6]}$$

5. Wyznaczyć moc grzewczą jednego panelu (typu 1) na każdą długość sekcji:

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W/sekcję}$$

6. Wyznaczyć zmianę temperatury wody (ΔT)

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Wyznaczyć przepływ masowy wody w jednej długości panelu:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0,86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Wyznaczyć przepływ masowy na jedną rurę:

$$m_{pb} = m/n$$

1 sekcja składająca się z panelu typu 1. [2]

Woda może przepływać przez 4 lub 2 rury. W przypadku tych dwóch sytuacji należy obliczyć przepływ masowy, aby podłączyć przyłącze wody do panelu.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h (A)}$$

9. Sprawdzić minimalny przepływ masowy na podstawie tabeli [7] (68 kg/h). Obliczona wartość musi być wyższa, aby uzyskać przepływ turbulentny przez rury. Daje to wówczas prawidłową liczbę kolektorów [2].
10. Wyznaczyć spadek ciśnienia po stronie przyłącza wody [2]:

T1	Jednostronnie Syt. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Jednostronnie Syt. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Jednostronnie Syt. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Jednostronnie Syt. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$
T1	Zmiennie Syt. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Zmiennie Syt. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Zmiennie Syt. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Zmiennie Syt. C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = Opór wody na długość panelu w Pa/m

Z = Opór wody w Pa dla obu kolektorów

$$R = \left(\frac{\frac{m}{rury}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{m}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Przykład obliczeń: T=I, 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Wyznaczyć spadek ciśnienia dla obu grup paneli:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Transport

Panele powinny pozostać na paletach tak długo, jak to możliwe. Należy zapewnić, by palety nie były zbyt mocno zginane (nie przenosić palet za pomocą wózka paletowego). Aby zapobiec uszkodzeniom, panel należy przemieszczać obrócony o 90° [8]. Panele należy przechowywać w suchym pomieszczeniu.

4.0 Montaż paneli. [9][10]

4.1 Instrukcja montażu [9]

- Panel należy umieścić na wysokości co najmniej 2 metrów nad podłogą.
- Zmierzona odległość pomiędzy punktami środkowymi promienników nie może przekraczać wysokości nad podłogą. [5]
- Odległość pomiędzy profilami montażowymi nie może przekraczać 2 metrów. [9]
- Panele należy zawieszać w taki sposób, by mogły się swobodnie rozszerzać wzdłuż [9][10].

Legenda tabeli [10]

- A = Ilość rur
- B = Długość sekcji
- D = Liczba nawiasach
- E = Ilość linków prasy
- F = Pokrywa się pomiędzy panelami

l_2 = Rozszerzenie w mm

l_1 = Długość sekcji w mm

α = Współczynnik rozszerzalności liniowej stali $\Rightarrow 11,7 \times 10^{-6}$

$T_{w\text{ gem}}$ = Średnia temperatura wody.

T_{omg} = (Temperatura w pomieszczeniu)

Wyznaczyć rozszerzenie i długości sekcji:

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha (T_{w\text{ gem}} - T_{omg}))$$

$$l_2 = 42000 \times (1 + 11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42028,3 \text{ mm}$$

Rozszerzenie U = 28,3 mm

Tabela rozszerzeń [11].

4.2 Kolejność montażu [4]

- Zamocować punkty zawieszenia (blacha trapezowa, konstrukcja betonowa, konstrukcja stalowa) [9][10].
- Panele można montować bezpośrednio przy wkrętach bez ła lub łańcuchach [12].
- Połączyć panele ze sobą za pomocą połączeń zaciskowych.
- Zamontować kolektory [3].
- Dodać izolację.
- Jeśli to wymagane, umieścić profile maskujące na połączeniach paneli i kolektorach [4].

5.0 Uruchomienie

Napełnić instalację wodą, odpowietrzyć rury i przepłukać je, aby usunąć zanieczyszczenia. Wyregulować elementy sterujące przepływem. Upewnić się, że przepływ masowy wody nie spada poniżej poziomu wskazanego w tabeli [7]. Jeśli przepływ masowy wody jest niższy, nie można zagwarantować odpowiedniego odprowadzania ciepła.

Legenda tabeli [7]

TR = temperatura powrotu wody w °C

W = minimalny przepływ masowy wody na rurę w kg/h

6.0 Konserwacja

Panele należy czyścić regularnie, sprawdzać je pod kątem nieszczelności i kontrolować punkty zawieszenia. Jeżeli ma to zastosowanie, należy poprosić serwisanta fabrycznego o radę.

Citiți acest document înainte de a instala aparatul

Avertisment

Instalarea, setarea, modificarea, repararea sau întreținerea incorectă poate duce la daune materiale sau la răni. Toate activitățile trebuie efectuate de către personal calificat, aprobat. Dacă dispozitivul nu este așezat conform instrucțiunilor, garanția va fi anulată.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu un handicap fizic, senzorial sau mintal, sau care nu au experiența necesară, cu excepția cazurilor în care sunt supravegheate, sau au fost instruite să folosească aparatul, de către o persoană responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

RO

Dacă manualul face referire la o imagine sau un tabel, un număr va apărea între paranteze pătrate, de exemplu [3]. Numărul face referire la imaginile și tabelele aflate la sfârșitul manualului, care au respectivul număr.

1.0 Informații generale

[1]	Dimensiunile panoului	[6]	Tabel livrare căldură
[2]	Vedere generală, conexiune la apă	[7]	Debit masic minim
[3]	Structură panou	[8]	Transportarea panoului
[4]	Vedere generală, protecție	[9]/[10]	Instrucțiuni de instalare
[5]	Sfaturi de selectare și proiectare.	[11]	Montarea pe plafon

1.1 Instalația

Infra Aqua ECO încălzește încăperea prin radiație. Apa caldă este pompată prin conducte în panourile radiale. Aceasta produce încălzirea panourilor și radierea căldurii. Infra Aqua ECO poate fi folosit și pentru răcire: apa răcită este pompată prin conducte, răcind panoul și mediul înconjurător. Trebuie împiedicată apariția condensării. Astfel, temperatura minimă a apei depinde de nivelul umidității atmosferice din încăpere.

Posibile schimbări

Producătorul se angajează să-și îmbunătățească constant produsele și își rezervă dreptul de a aduce modificări în specificații fără notificare prealabilă. Detaliile tehnice sunt considerate corecte, însă nu stau la baza unui contract de sau a unei garanții. Toate comenzile sunt acceptate în conformitate cu termenii standard ai condițiilor noastre de vânzare și livrare (disponibile la cerere).

Legenda [6]

T = tipul panoului

K = temperatură superioară medie $K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$

P = numărul de conducte per distribuitor

Legenda [7]

TR = temperatura de retur a apei, în °C

W = debitul masic minim al apei per conductă, în kg/h

Legenda [9]

L_B = lungimea secțiunii

U = mărimea secțiunii în mm

T_{gem} = temperatura medie a apei.

1.2 Tip panou + dimensiuni: [1]

T	Tip	G	Grosimea materialului
A	Lungime	H	Greutate per 4m (gol)
B	Lățime	I	Greutate per 6m (gol)
C	Număr de conducte	J	Conținut apă per 4m
D	Diametru conductă	K	Conținut apă per 6m
E	Grosimea peretelui conductei	L	Temperatura max.
F	Înălțimea hotei de radiere (panou radiant)	M	Presiune max. de operare

1.3 Atenționări generale

O instalare, reglare, modificare, reparare sau întreținere efectuată incorect poate cauza daune materiale sau mediului înconjurător și/sau răniri. Instalația trebuie așadar să fie instalată, adaptată sau convertită de un instalator calificat, conform reglementărilor naționale și internaționale. O instalare, reglare, modificare, activitate de întreținere sau reparare defectuoasă vor duce la anularea garanției.

1.4 Descrierea panoului Infra Aqua Eco [3]

Un panou de radia ie este alcătuit din multiplii de patru conducte atașate la o placă din o el profilat. Deoarece conductele sunt de fapt localizate în profilul plăcii de oțel, există o suprafață mare de contact. Aceasta ajută și capacitatea de livrare. Partea de sus a panoului radiant ar trebui izolată în partea superioară cu ajutorul materialului izolator livrat (nemontat, va trebui să-l montați singur). Aceasta va restricționa radierea nedorită în sus. Benzile de izolare trebuie tăiate pe lungime, manual.

1.5 Construcția panoului [3]

- 1 Reflector
- 2 Conductă de apă
- 3 Distribuitor
- 4 Racorduri de 1", parte apă
- 5 Set de montare (profil și carabină)
- 6 Racorduri prin apăsare (opțional)
- 7 Material izolator
- 8 Racord de-aerare ½" (duza pentru de-aerare nu este inclusă în oferta Mark)

Panourile sunt livrate în lungimi standard de 4 - 6 metri. Puteți crea panouri mai lungi unind panourile prin intermediul racordurilor prin apăsare [3]. Fiți atent la debitul apei în acest caz. Pe lângă lungime, poate fi ajustată și lățimea. Tot cu ajutorul racordurilor prin apăsare sunt instalați și distribuitorii. Dacă este necesar, racordurile prin apăsare pot fi mascate folosind un capac reflectorizant pentru a crea un aspect simplu [4].

2.0 Sfaturi privind selectarea și design-ul. [5]

Pentru o încălzire uniformă a încăperii, este important să urmați pașii de mai jos. Aceste calcule determină tipul panoului, lungimea panoului, distribuitorii și căderea de presiune. În ceea ce privește căderea de presiune din apă și expansiunea panoului, vă recomandăm să menineți lungimea secțiunii maxime sub 46 metri.

2.1 Semne și simboluri

B	=	Lățimea camerei	q	=	Îleșirea căldurii din panou per lungime secțiune
H	=	Înălțimea camerei	Q	=	Cerințele de încălzire
H _m	=	Înălțimea instalației	T _{omg}	=	Temperatura ambiantă
K	=	Temperatura superioară	T _{wi}	=	Temperatura de intrare a apei (alimentare)
L	=	Lungimea camerei	T _{wu}	=	Temperatura de ieșire a apei (retur)
L _B	=	Lungimea secțiunii	ΔT	=	Deviație temperatură
L _{tot}	=	Lungimea totală a secțiunii	Q _{pp}	=	Capacitate termică per panou (tabel) [6]
n _{sp}	=	Numărul secțiunilor radiante	n _{pp}	=	Numărul lungimilor necesare ale panoului
n	=	Numărul de conducte per grup	R	=	Cădere de presiune per conductă per metru de panou
m _{pb}	=	Debit de masă per conductă	Z	=	Cădere de presiune distribuitor
m	=	Debit de masă per lungime panou			

2.2 Pași de urmat

1. Determinați lățimea, înălțimea și tipul de panou pentru spațiul respectiv. [5]

T_{wi} = 65°C
T_{wu} = 50°C
T_{omg} = 18°C (temperatura din încăperea)

2. Determinați lungimea secțiunii: [5]

L_B = L – 3m
L_B = 45 – 3 = 42m

ATENȚIE!

Pot fi folosite doar panouri de 4 - 6 metri.
42m sunt divizibili cu 6. Rezultă 7 panouri, fiecare cu o lungime de 6 metri
Vezi tabelul [9]

3. Determinați înălțimea instalației:

H_m = H – 0,5m
H_m = 5 – 0,5 = 4,5m
Aceasta este și distanța optimă de la punctul central al fiecărui panou. [5]

4. Determinați temperatura superioară:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ K}$$

Această valoare poate fi folosită pentru a găsi capacitatea de încălzire a panoului în tabel (tabel livrare căldură) **[6]** (tipul 1, 2, 3 și 4). Acesta este valoarea Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (tabel ieșire căldură) [6]}$$

5. Determinați livrarea căldurii pentru o singură lungime:

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W/secțiune}$$

6. Determinați deviația de temperatură din apă:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Determinați debitul de masă al lichidului în o lungime panou:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Determinați debitul de masă per conductă:

$$m_{pb} = m/n$$

În secțiune constând într-un panou de Tipul 1. **[2]**

Debitul se poate efectua prin 4 conducte sau 2 conducte. Debitul masic trebuie calculat pentru aceste două situații pentru a conecta panoul la apă

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h (A)}$$

9. Verificați debitul masic minim folosind tabelul corespunzător **[7]** (68 kg/oră). Pentru a atinge un debit turbulent prin conducte, valoarea calculată trebuie să fie superioară. Acesta va determina apoi numărul corect de distribuitori **[2]**.

10. Determina i căderea de presiune din apă [2]:

T1	O singură parte Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	O singură parte Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	O singură parte Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	O singură parte Sit.A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$
T1	Păr i alternante Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Păr i alternante Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Păr i alternante Sit.B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Păr i alternante Sit.C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = Rezisten a apei per lungime panou în Pa/m

Z = rezisten a apei în Pa pentru ambii distribuitori

$$R = \left(\frac{\frac{m}{\text{conduce}}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{m}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Exemplu de calculare: T=I , 75 kg/oră (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa}$$

$$Z = 179 \text{ Pa}$$

Determinați căderea de presiune pentru ambele grupuri de panouri:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Transportarea

Păstrați panourile pe paletă cât mai mult posibil. Asigurați-vă că paleta nu este prea înclinată (nu mutați paleta cu ajutorul unui transportor de palete). Pentru a preveni înclinarea, mutați panoul rotit/întors la 90° [8]. Panourile trebuie depozitate într-un mediu uscat.

4.0 Instalarea panourilor. [9][10]

4.1 Instrucțiuni de instalare [9]

- Panoul trebuie așezat la o înălțime minimă de 2m deasupra podelei.
- Măsurătoarea de la punctul central al panourilor trebuie să nu depășească înălțimea de la podea. [5]
- Distanța dintre profilele de instalare trebuie să fie de max. 2 metri.[9]
- Suspenați panourile în așa fel încât să nu se poată extinde liber pe lateral [9][10].

Legenda tabelului [10]

- A = Număr de tuburi
- B = Lungime secțiune
- D = Numărul de paranteze
- E = Numărul de link-uri de presă
- F = Acoperire între panouri

l_2 = Expansiune în mm
 l_1 = Lungime secțiune în mm
 α = Coeficientul de expansiune liniară a oțelului $\Rightarrow 11,7 \times 10^{-6}$
 $T_{w\text{ gem}}$ = Temperatura medie a apei.
 T_{omg} = Temperatura camerei.

Determinați expansiunea unei lungimi de secțiune:

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha \times (T_{w\text{ gem}} - T_{omg}))$$

$$l_2 = 42000 \times (1 + 11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42028,3 \text{ mm}$$

Expansiunea $U = 28,3 \text{ mm}$

Expansiune, tabel [11].

4.2 Ordinea de instalare. [4]

- Fixați punctele de suspensie [9][10]
- Panourile pot fi montate direct pe tijă înfiletată sau pot fi suspendate de lan uri [12].
- Uniți panourile prin intermediul racordurilor prin apăsare.
- Instalați distribuitorii [3].
- Izolați.
- Montați protecția, dacă este necesar, pe conectorii și distribuitorii panoului [4].

5.0 Pornirea

Umpleți instalația cu apă, goliți conductele și clătiți-le pentru a îndepărta orice contaminare. Ajustați debitul. Asigurați-vă că debitul de masă nu scade sub valorile indicate în tabel [7]. Dacă debitul apei este mai mic, nu garantăm evacuarea.

Legenda tabelului [7]

TR = temperatura de retur a apei, în °C
 W = debitul masic minim al apei per conductă, în kg/h

6.0 Întreținerea

Curățați panourile în mod regulat, verificați dacă există eventuale scurgeri și verificați punctele de suspensie. Dacă este cazul, adresați-vă unui instalator calificat pentru indicații în vederea întreținerii.

Pred inštaláciou zariadenia si prečítajte tento dokument

Výstraha

Nesprávne vykonaná inštalácia, nastavenie, úprava, oprava alebo údržba môžu viesť k chybám materiálu alebo k poraneniu. Všetky tieto práce musia vykonávať schválení, kvalifikovaní odborníci. Ak zariadenie nebude umiestnené podľa pokynov, dôjde k ukončeniu platnosti záruky. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, a to dokiaľ nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia vydaných od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Je nutné dohliadnuť na to, aby sa deti s týmto zariadením nehrali.

SK

Ak v návode nájdete odkaz na obrázok alebo tabuľku, v zátvorke bude uvedené určité číslo, napríklad [3]. Toto číslo odkazuje na obrázky a tabuľky na konci návodu s uvedeným číslom.

1.0 Všeobecné

[1]	Rozmery panela	[6]	Tabuľka dodávky tepla
[2]	Prehľad, pripojenie na strane vody	[7]	Minimálne pretekajúce množstvo
[3]	Konštrukcia panela	[8]	Preprava panela
[4]	Prehľad, kryty	[9]/[10]	Pokyny na montáža
[5]	Rady k výberu a dizajnu.	[11]	Montáž na stop

1.1 Použitie

Zariadenie Infra Aqua ECO vyhrieva miestnosť pomocou sálavého tepla. Teplá voda sa prečerpáva cez potrubie v sálavých vykurovacích paneloch. Toto zohrieva panel a teplo sa potom vyžaruje. Zariadenie Infra Aqua ECO sa môže tiež používať na chladenie: ochladená voda sa prečerpáva cez potrubie, čím sa panel ochladzuje, a tak sa ochladzuje aj okolité prostredie. Je potrebné zabrániť tvoreniu kondenzácie. Minimálna teplota vody preto závisí od úrovne atmosférickej vlhkosti v miestnosti.

Predmet zmeny

Výrobca sa zaväzuje priebežne vylepšovať svoje výrobky a vyhradzuje si právo vykonať zmeny v špecifikáciách bez predchádzajúceho upozornenia. Technické údaje sa považujú za správne, ale netvoria základ pre vytvorenie zmluvy alebo záruky. Všetky objednávky sa prijímajú v súlade so štandardnými požiadavkami našich všeobecných predajných a doručovacích podmienok (k dispozícii na vyžiadanie).

Vysvetlivky [6]

T = typ panelu

K = stredná horná teplota

$$K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

P = počet rúrok na jeden rozvádzač

Vysvetlivky [7]

TR = teplota vratnej vody v °C

W = minimálne pretekajúce množstvo vody na rúrk v kg/h

Vysvetlivky [9]

L_B = dĺžka úseku

U = rozšírenie úseku v mm

T_{gem} = priemerná teplota vody

1.2 Typ panela + rozmery: [1]

T	Typ	G	Hrúbka materiálu
A	Dĺžka	H	Hmotnosť na 4 m (prázdne)
B	Šírka	I	Hmotnosť na 6m (prázdne)
C	Počet rúrok	J	Obsah vody na 4 m
D	Priemer potrubia	K	Obsah vody na 6m
E	Hrúbka steny potrubia	L	Max. teplota
F	Výška krytu žiarenia (sálavý panel)	M	Max. prevádzkový tlak

1.3 Všeobecné upozornenia

Nesprávna inštalácia, nastavenie, modifikácia, údržba alebo oprava môžu viesť k materiálnym alebo environmentálnym škodám a/alebo ku zraneniam. Z tohto dôvodu zariadenie môže nainštalovať, prispôbiť alebo prebudovať len spôsobilý a kvalifikovaný inštalatér, ktorý bude pritom brať do úvahy národné a medzinárodné predpisy. Chybná inštalácia, nastavenie, modifikácia, údržba alebo oprava rušia platnosť záruky.

1.4 Popis panelu Infra Aqua Eco [3]

Výhrevný panel je vyrobený zo štyroch rúrok namontovaných na profilovú oceľovú platňu. Pretože rúrky sú v skutočnosti umiestnené v profile oceľovej platne, k dispozícii je veľká styková plocha. To taktiež prispieva k výkonu. Horná časť výhrevného panela musí byť zaizolovaná na hornej strane pomocou dodávaného voľného izolačného materiálu (musíte ho osadiť svojpomocne). Tým sa zabráni neželanému vyžarovaniu nahor. Izolačné pásy sa musia na správnu dĺžku narezáť manuálne.

1.5 Konštrukcia panela [3]

- 1 Reflektor
- 2 Potrubie na vodu
- 3 Rozvádzač
- 4 1" pripojenia, na strane vody
- 5 Montážna zostava (profil a karabínky)
- 6 Zasúvacie prípojky (voliteľné)
- 7 Izolačný materiál
- 8 Odvzdušňovacie pripojenie 1/2" (odvzdušňovacie hrdlo nie je súčasťou dodávky zo strany spoločnosti Mark)

Panely sa dodávajú v štandardnej dĺžke od 4 do 6 metrov. Dlhšie panely je možné vytvoriť ich spojením dokopy pomocou zasúvacích prípojek [3]. V tomto prípade dávajte pozor na prietok vody. Okrem dĺžky je možné nastaviť aj šírku. Rozvádzače sa namontujú tiež pomocou zasúvacích prípojek. V prípade potreby je možné zasúvacie prípojky zakryť krytom, ktorý zakrýva reflektor, čím sa vytvorí úhľadné ukončenie [4].

2.0 Rady k výberu a dizajnu. [5]

Kvôli rovnomernému vyhrievaniu miestnosti je dôležité dodržiavať dolu uvedené kroky. Tieto výpočty stanovujú typ panela, dĺžku panela, rozvádzače a pokles tlaku. V spojení s poklesom tlaku na strane vody a expanzie panela vám odporúčame dodržať maximálnu dĺžku sekcie do 46 metrov.

2.1 Znaký a symboly

B	=	Šírka miestnosti	q	=	Tepelný výstup z panela na dĺžku úseku
H	=	Výška miestnosti	Q	=	Požiadavka vykurovania
H _m	=	Výška inštalácie	T _{omg}	=	Teplota okolitého prostredia
K	=	Horná teplota	T _{wi}	=	Vstupná teplota vody (prívod)
L	=	Dĺžka miestnosti	T _{wu}	=	Výstupná teplota vody (návrat)
L _B	=	Dĺžka úseku	ΔT	=	Odchýlka v teplote
L _{tot}	=	Celková dĺžka úseku	Q _{pp}	=	Tepelný výkon na jeden panel (tabuľka) [6]
n _{sp}	=	Počet sálavých úsekov	n _{pp}	=	Počet potrebných panelových dĺžok
n	=	Počet rúrok v jednej skupine	R	=	Pokles tlaku na jednu rúrku na jeden meter panela
m _{pb}	=	Hmotnostný prietok na jednu rúrku	Z	=	Pokles tlaku v rozvádzači
m	=	Hmotnostný prietok na panelovú dĺžku			

SK

2.2 Kroky, ktoré je potrebné vykonať

1. Zistíte šírku, výšku a typ panela pre priestor. [5]

$$T_{wi} = 65\text{ °C}$$

$$T_{wu} = 50\text{ °C}$$

$$T_{omg} = 18\text{ °C (teplota v miestnosti)}$$

2. Zistíte dĺžku úseku: [5]

$$L_B = L - 3\text{ m}$$

$$L_B = 45 - 3 = 42\text{ m}$$

POZNÁMKA!

Môžu sa použiť len 4- a 6-metrové panely.

42 m je deliteľné 6. Tento výsledok teda udáva 7 panelov, každý z nich je 6 metrov dlhý.

Pozrite si tabuľku [9]

3. Zistíte výšku inštalácie:

$$H_m = H - 0,5\text{ m}$$

$$H_m = 5 - 0,5 = 4,5\text{ m}$$

Toto je tiež optimálna vzdialenosť od stredového bodu každého panela. [5]

4. Zistíte hornú teplotu:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ K}$$

Táto hodnota sa môže použiť na vyhľadanie tepelnej kapacity v tabuľke (tabuľka dodávky tepla) [6] (typ 1,2,3 a 4). Ide o hodnotu Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (tabuľka tepelného výkonu) [6]}$$

5. Zistíte dodávku tepla pre samostatnú dĺžku:

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ W/úsek}$$

6. Zistíte odchýlku teploty vody:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Zistíte hmotnostný prietok kvapaliny v jednej panelovej dĺžke:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Zistíte hmotnostný prietok v jednej rúrke:

$$m_{pb} = m/n$$

1 úsek pozostáva z panelu typu I. [2]

Prietok sa môže realizovať cez 4 alebo 2 rúrky. Na pripojenie panela na strane vody sa musí pretekajúce množstvo vypočítať pre tieto dve situácie.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h (A)}$$

12. Minimálne pretekajúce množstvo skontrolujte podľa patričnej tabuľky [7] (68 kg/h). Vypočítaná hodnota musí byť vyššia, aby sa v rúrkach dosiahol turbulentný tok. Tým následne dosiahnete správny počet rozvádzačov [2].

10. Zistíte pokles tlaku na strane vody [2]:

T1	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$
T1	Striedavé stravy, sit. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Striedavé stravy, sit. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Striedavé stravy, sit. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Striedavé stravy, sit. C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = odpor vody na dĺžku panela v Pa/m

Z = odpor vody v Pa pre obidva rozvádzače

$$R = \left(\frac{m}{\frac{rúrky}{173}} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{m}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Príklad výpočtu: T=I , 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Zistíte pokles tlaku pre obidve skupiny panelov:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

3.0 Preprava

Panely nechajte na palete čo najdlhšie. Zaistíte, aby sa paleta príliš neohýbala (neprenášajte paletu pomocou zdvižného vozíka). Aby ste zabránili ohýbaniu, prenášajte paletu otočenú o 90o [8].

Panely sa musia uskladňovať v suchom prostredí.

4.0 Montážne panely. [9][10]

4.1 Pokyny k montáži [9]

- Panel sa musí umiestniť minimálne do výšky 2 m nad podlahou.
- Vzdialenosť od stredového bodu panelov nesmie byť väčšia ako ich výška nad podlahou. [5]
- Inštalčné profily slúžia na rovnobežné zavesenie niekoľkých panelov [9]
- Vzdialenosť medzi inštalčnými profilmi je max. 2 metre.
- Panely zavesíte tak, aby sa mohli voľne rozťahovať po dĺžke [9].

Kľúčová tabuľka [10]

A	=	Počet trubiek
B	=	Dĺžka úseku
D	=	Počet držiakov
E	=	Počet tlačových kovanie
F	=	Kryt medzi panelmi

l_2	=	Rozťahnutie v mm
l_1	=	Dĺžka úseku v mm
α	=	Koeficient lineárneho rozťahnutia ocele => $11,7 \times 10^{-6}$
$T_{w\text{ gem}}$	=	Priemerná teplota vody
T_{omg}	=	Teplota v miestnosti

Zistite rozťahnutie l dĺžky úseku:

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha \times (T_{w\text{ gem}} - T_{omg}))$$

$$l_2 = 42.000 \times (1 + 11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42.028,3 \text{ mm}$$

Rozťahnutie $U = 28,3 \text{ mm}$

Tabuľka s údajmi o rozťahnutí [11].

4.2 Postup montáže. [4]

- Určte závesné body [9][10]
- Panely môžu byť namontované priamo na závitovú tyč alebo zavesené na reťaze [12].
- Spojte panely dokopy pomocou zasúvacích spojovacích dielov.
- Namontujte rozvádzače [3].
- Pridajte izoláciu.
- V prípade potreby umiestnite kryty na spojenia panelov a na rozvádzače [4].

5.0 Spustenie do prevádzky

Naplňte inštaláciu vodou, odvzdušnite rúrky a prepláchnite ich, aby sa z nich odstránili všetky nečistoty. Nastavte ovládanie prietoku. Zaistite, aby hmotnostný prietok vody neklesol pod ten udaný v tabuľke [7]. Ak je hmotnostný prietok vody nižší, výstup nie je možné zaručiť.

Kľúčová tabuľka [7]

TR	=	teplota vratnej vody v °C
W	=	minimálne pretekajúce množstvo vody na rúrku v kg/h

6.0 Údržba

Panely pravidelne čistite, kontrolujte ich, či nepresakujú a kontrolujte závesné body. V prípade potreby požiadajte o radu kvalifikovaného pracovníka.

Před instalací zařízení si přečtěte následující manuál

Varování

Nesprávně provedená instalace, úprava, změny, oprava nebo údržba může vést k poškození materiálu nebo zranění. Veškeré práce musí provádět schválení a kvalifikovaní odborníci. Jestliže zařízení nebude nainstalováno podle pokynů, záruka bude neplatná. Toto zařízení není určeno pro lidi (včetně dětí), kteří trpí fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo kteří mají nedostatečné znalosti nebo zkušenosti, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyli vyškoleni pro používání tohoto zařízení osobou, která odpovídá za bezpečnost. Děti musí být pod dohledem a je nutné zajistit, aby si nehrály se zařízením.

Pokud manuál odkazuje na obrázky nebo tabulky, uvádí se číslo mezi hranatými závorkami, například [3]. Číslo se vztahuje na obrázky a tabulky, které se nachází v poslední části manuálu a jsou takovým číslem označeny.

CS

1.0 Všeobecné informace

[1]	Rozměry tělesa	[6]	Tabulka s tepelným výkonem
[2]	Přehled, boční připojení na vodu	[7]	Minimální tok kapaliny
[3]	Struktura tělesa	[8]	Přeprava tělesa
[4]	Přehled, kryty	[9]/[10]	Pokyny pro upevnění
[5]	Volba a konstrukční doporučení.	[11]	Upevnění na strop

1.1 Použití

Zařízení Infra Aqua ECO vyhřívá místnosti pomocí sálavého tepla. Teplá voda se pumpuje potrubím sálavých otopných těles. Což těleso ohřívá a teplo se poté vyzařuje do okolí. Zařízení Infra Aqua ECO lze také používat k chlazení: Zchlazená voda se pumpuje potrubím, což těleso chladí a tím se také chladí okolní prostředí. Musí se zabránit výskytu kondenzační vody. Minimální teplota vody pro to záleží na stupni vlhkosti vzduchu v místnosti.

Nezávaznost změn

Výrobce je zavázán k neustálému zdokonalování svých produktů a vyhrazuje si právo upravovat obsah příslušných specifikací bez předběžných oznámení. Technické údaje se považují za správné, avšak netvoří žádnou bázi smlouvy nebo záruky. Všechny objednávky se přijímají na základě standardních smluvních podmínek a všeobecných prodejních a dodacích podmínek (k dispozici na vyžádání).

Klíčový kód [6]

T = typ tělesa

K = střední vyšší teplota

$$K = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

P = počet trubíc na jednoho distributora

Klíčový kód [7]

T_R = teplota vody ve zpátečce v °C

W = minimální tok kapaliny na trubici v kg/h

Klíčový kód [9]

L_B = délka sekce

U = rozpětí sekce v mm

T_{gem} = průměrná teplota vody.

1.2 Typ a rozměry tělesa: [1]

T	Typ	G	Tloušťka materiálu
A	Délka	H	Hmotnost / 4m (prázdné)
B	Šířka	I	Hmotnost / 6m (prázdné)
C	Počet trubíc	J	Obsah vody / 4m
D	Průměr potrubí	K	Obsah vody / 6m
E	Tloušťka pláště potrubí	L	Max. teplota
F	Výška sálání (sálavé těleso)	M	Max. provozní tlak

1.3 Všeobecná upozornění

Nesprávně provedené instalace, přizpůsobení, úprava, oprava nebo údržba zařízení mohou způsobit poškození materiálu nebo ekologické škody a/nebo zranění. Instalaci, přizpůsobení nebo úpravu zařízení by měl proto provést vyučený a kvalifikovaný instalatér a přitom dodržovat národní a mezinárodní předpisy. V případě nesprávné instalace, přizpůsobení, úpravy, údržby nebo opravy zařízení záruka pozbývá platnosti.

1.4 Popis tělesa Infra Aqua Eco [3]

Sálavé těleso tvoří čtyři trubice připojené na profilovanou ocelovou desku. Díky tomu, že se trubice vlastně nachází uvnitř profilu ocelové desky, vzniká velký kontaktní prostor. Což má také přínos pro výkon tělesa. Horní část sálavého tělesa by měla být izolována na horní straně pomocí poskytovaného volně položeného izolačního materiálu (uživatel upevní samostatně).

To zabrání nežádoucímú sálání směrem nahoru. Izolační pásy je nutné ručně nařezat na požadovanou délku.

1.5 Konstrukce tělesa [3]

- 1 Reflektor
- 2 Potrubí transportující vodu
- 3 Rozdělovač
- 4 1" přípojky, návodní strana
- 5 Sada pro upevnění (háčky pro profily a karabiny)
- 6 Nasouvací přípojky (volitelné)
- 7 Izolační materiál
- 8 Připojení pro odvodušnění 1/2" (spojník pro odvodušnění není součástí dodávky společnosti Mark)

Tělesa se dodávají ve standardních délkách 4 až 6 metrů. Delší délky lze také vytvořit spojením těles společně do jednoho pomocí nasouvacích přípojek [3]. V tomto případě si povšímněte toku vody. Dodatečně k délce, lze také upravit šířku tělesa. Instalace rozdělovníků lze také provést pomocí násuvných přípojek. Pokud je to požadováno, násuvné konektory lze zakrýt pomocí reflektčního krycího krytu a tak vytvořit pěkné dokončení povrchu [4].

2.0 Volba a konstrukční doporučení [5]

Pro zajištění rovnoměrného vytápění místnosti je velmi důležité řídit se následujícím postupem. Uvedené výpočty určují typ tělesa, délku tělesa, rozdělovníky a úbytek tlaku. Kvůli úbytku bočního tlaku vody a roztažnosti těles doporučujeme nepřekračovat maximální délku jedné části 46 metrů.

2.1 Značky a symboly

B	=	Šířka místnosti	q	=	Topný výkon tělesa na každou délku sekce
H	=	Výška místnosti	Q	=	Požadavky na výhřevnost
H _m	=	Instalační výška	T _{omg}	=	Pokojeová teplota
K	=	Horní teplota	T _{wi}	=	Teplota přitékající vody (přívod)
L	=	Délka místnosti	T _{wu}	=	Teplota vytékající vody (zpátečka)
L _B	=	Délka části	ΔT	=	Kolísání teploty
L _{tot}	=	Celková délka částí	Q _{pp}	=	Výhřevnost každého tělesa (tabulka) [6]
n _{sp}	=	Počet sálajících částí	n _{pp}	=	Počet potřebných délek těles
n	=	Počet trubíc ve skupině	R	=	Pokles tlaku na jednu trubici na jeden metr tělesa
m _{pb}	=	Tok hmoty na každou trubici	Z	=	Pokles tlaku v rozdělovači
m	=	Tok hmoty na každou délku tělesa			

CS

2.2 Postup, který je nutné dodržovat

1. Určení šířky, výšky a typu tělesa pro daný prostor. [5]

$$T_{wi} = 65 \text{ °C}$$

$$T_{wu} = 50 \text{ °C}$$

$$T_{omg} = 18 \text{ °C (teplota v místnosti)}$$

2. Určení délky části: [5]

$$D_B = D - 3m$$

$$D_B = 45 - 3 = 42m$$

PŘIPOMÍNKA!

Mohou se používat pouze panely o délce 4 nebo 6 metrů.

42m je číslo dělitelné 6. Výsledkem je 7 těles, každé o délce 6 metrů

Viz tabulka [9]

3. Určení instalační výšky:

$$V_m = V - 0,5m$$

$$V_m = 5 - 0,5 = 4,5m$$

Což je také optimální vzdálenost od středního bodu každého tělesa. [5]

4. Stanovení horní meze teploty:

$$k = \frac{T_{wi} + T_{wu}}{2} - T_{omg}$$

$$k = \frac{65 + 50}{2} - 18 = 39 \text{ Kelvin}$$

Tuto hodnotu můžete využít pro vyhledání výkonu tělesa v tabulce.

(tabulka s tepelným výkonem) **[6]** (typ 1, 2, 3 a 4). Je to hodnota Q_{pp} .

$$(T=I) Q_{pp} = 124 \text{ W/m (tabulka s tepelným výkonem) [6]}$$

5. Určení tepelného výkonu na délku jedné části:

$$q = L_B \times Q_{pp}$$

$$q = 42 \times 124 = 5208 \text{ Š/část}$$

6. Určení kolísání teploty vody:

$$\Delta T = T_{wi} - T_{wu}$$

$$\Delta T = 65 - 50 = 15 \text{ K}$$

7. Určení toku hmoty kapaliny v jedné délce tělesa:

$$m = (q/\Delta T) \times 0.86$$

$$m = \frac{5208}{15 \times 0.86} = 299 \text{ kg/h}$$

8. Určení toku hmoty na každou trubici:

$$m_{pb} = m/n$$

I délka odpovídá panelu typu I. **[2]**

Kapalina může protékat 4 nebo 2 trubicemi. Tok kapaliny je nutné propočítat pro tyto dvě situace za účelem spojení těles na návodní straně.

$$m_{pb} = 299 / 4 = 75 \text{ kg/h (B)}$$

$$299 / 2 = 149,5 \text{ kg/h (A)}$$

9. Určení minimálního toku kapaliny pomocí tabulky **[7]** (68 kg/h). Vypočítaná hodnota musí být vyšší, aby se dosáhlo turbulentního toku trubicemi. Což poté má za výsledek správný počet rozdělovačů [2].

10 Určení poklesu tlaku na návodní straně [2]:

T1	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T2	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T3	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + Z$
T4	Jedna strana, sit. A	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + (Lb \times R4) + Z$
T1	Střídající se strany, sit. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T2	Střídající se strany, sit. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$
T3	Střídající se strany, sit. B	$\Delta P = (Lb \times R1) + (Lb \times R2) + (Lb \times R3) + Z$
T3	Střídající se strany, sit. C	$\Delta P = (Lb \times R1) + Z$

R = odpor vody na délku tělesa v Pa/m

Z = odpor vody v Pa pro oba rozdělovníky

$$R = \left(\frac{\frac{m}{\text{trubice}}}{173} \right)^2 \times 196 \quad Z = \left(\frac{\frac{m}{1000}}{1000} \right)^2 \times 2000$$

Příklad výpočtu: T=1 , 75 kg/h (B)

$$\Delta P = LB \times R + Z$$

$$R = 37 \text{ Pa} \quad Z = 179 \text{ Pa}$$

Určení poklesu tlaku pro obě skupiny těles:

$$\Delta P = 42 \times 37 + 179 = 1733 \text{ Pa}$$

CS

3.0 Transport

Tělesa ponechte na transportní paletě tak dlouho, jak jen bude možné.

Ujistěte se, že se paleta příliš neprohýbá (paletou nepohybujte pomocí nízkozdvíhacího vozíku). Za účelem zamezení prohnutí těles, pohybujte otočenými/natočenými tělesy o 90° [8].

Tělesa se musí skladovat v suchém prostředí.

4.0 Upevnění těles. [9][10]

4.1 Pokyny pro upevnění [9]

- Těleso se musí umístit v minimální výšce 2 m nad zemí.
- Rozměry ze středu tělesa nesmí být větší, než výška nad zemí [5].
- Rozměr mezi instalačními profily je max. 2 metry.[9].
- Tělesa zavěšujte takovým způsobem, aby bylo možné je podélně rozšířit [9] [10].

Tabulka s klíčem [10]

A	=	Počet trubek
B	=	Délka části
D	=	Počet držáků
E	=	Počet Press Odkazy
F	=	Kryt mezi panely

- l_2 = Rozpětí v mm
 l_1 = Délka části v mm
 α = Koeficient lineárního rozpětí oceli $\Rightarrow 11,7 \times 10^{-6}$
 $T_{w\text{ gem}}$ = Průměrná teplota vody.
 T_{omg} = Teplota v místnosti.

Určení rozpětí l části o stanovené délce:

$$l_2 = l_1 \times (1 + \alpha \times (T_{w\text{ gem}} - T_{omg}))$$

$$l_2 = 42000 \times (1 + 11,7 \times 10^{-6} (57,5 - 0))$$

$$l_2 = 42\,028,3 \text{ mm}$$

Rozpětí U = 28,3 mm

Tabulka rozpětí [11].

4.2 Postup instalace [4]

- Upevněte zavěšovací body [9][10]
- Tato tělesa je možné uchytit na kotevní šroub nebo zavěsit na řetězy [12].
- Spojte tělesa společně dohromady pomocí nasouvacích přípojek.
- Proveďte instalaci rozdělovníků [3].
- Připojte izolaci.
- Na přípojky těles a rozdělovníky [4] umístěte pokrytí, pokud je to požadované.

5.0 Spuštění


Instalaci naplňte vodou, odvzdušněte a vypláchněte potrubí za účelem odstranění jakýchkoliv nečistot. Nastavte ovládání toku. Ujistěte se, že tok vody neklesá pod hodnotu, stanovenou v tabulce [7]. Pokud je tok vody nižší, nelze zaručit výtok.

Tabulka s klíčem [7]

- TR = teplota vody ve zpátečce v °C
 W = minimální tok kapaliny na trubici v kg/h


6.0 Údržba

Tělesa pravidelně čistěte, kontrolujte na nich výskyt netěsností a kontrolujte body zavěšení. Pokud můžete, obraťte na vyučeného instalatéra ohledně konzultace na téma údržba.

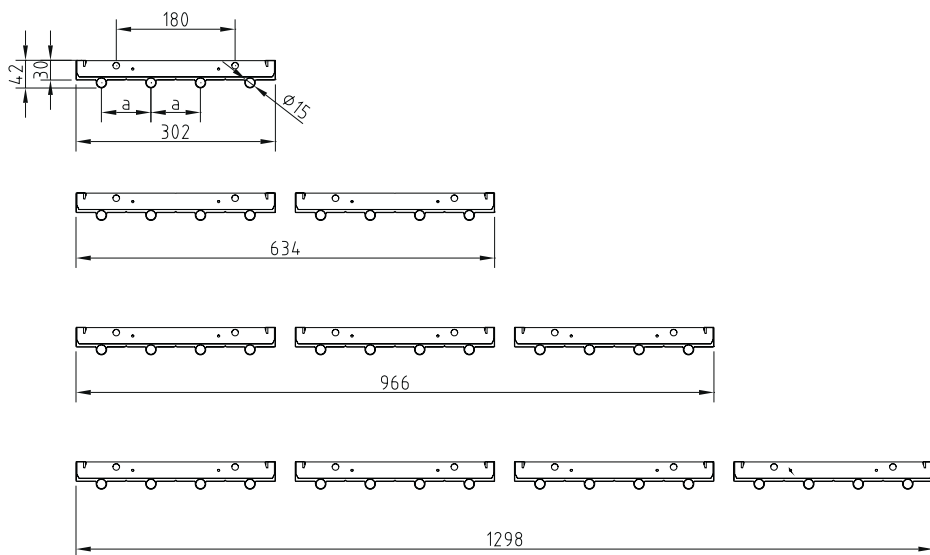


T		1	2	3	4
A	m	4/6	4/6	4/6	4/6
B	mm	230	490	750	1010
C	n	3	6	9	12
D	mm	15	15	15	15
E	mm	1,2	1,2	1,2	1,2
F	mm	42	42	42	42
G	mm	0,5	0,5	0,5	0,5
H	kg	8,6	17,2	25,8	34,4
I	kg	12,9	25,8	38,7	51,6
J	dm ³	0,25	0,5	0,75	1
K	dm ³	0,375	0,75	1,125	1,5
L	°C	120	120	120	120
M	bar	8	8	8	8


[1]

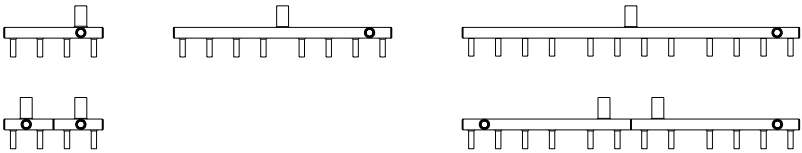





[2]

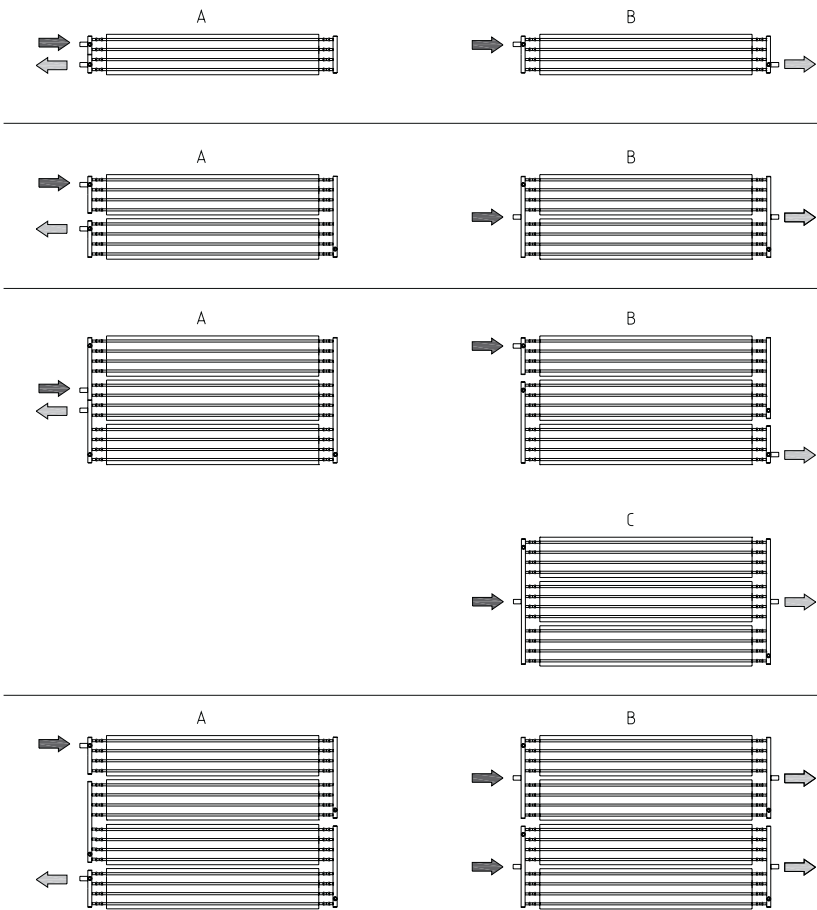

[3]

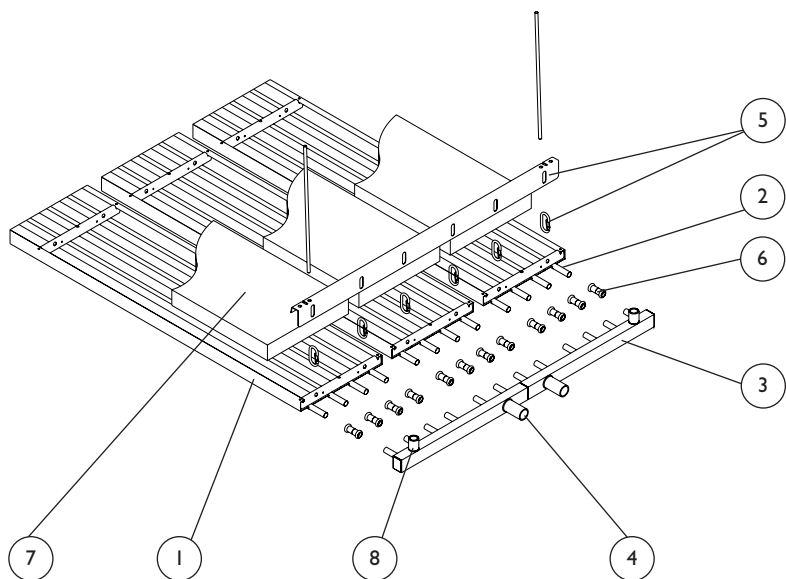

[4]

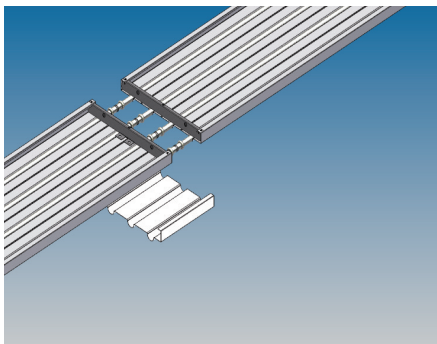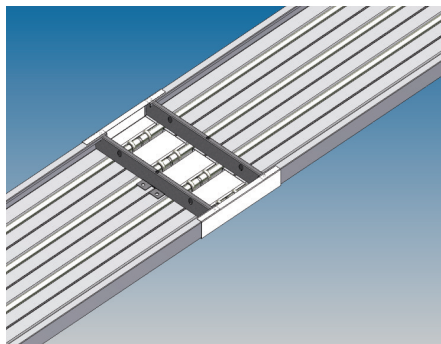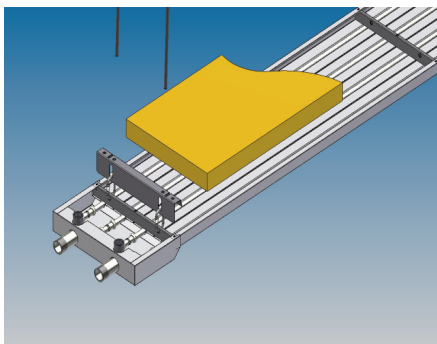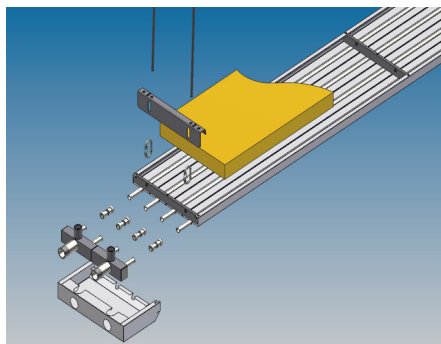



Medium overtemp K	T				Medium overtemp K	P			
	I	2	3	4		3	6	9	12
115	453	905	1358	1811	115	157	314	471	628
115	453	905	1358	1811	110	149	299	448	597
105	406	812	1218	1624	105	142	283	425	567
100	383	766	1149	1532	100	134	268	402	536
95	360	721	1081	1441	95	127	253	380	506
90	338	675	1013	1351	90	119	238	357	476
85	315	631	946	1262	85	112	223	335	447
80	293	587	880	1173	80	104	209	313	417
75	272	543	815	1086	75	97	194	291	388
70	250	500	750	1000	70	90	179	269	359
69	246	492	737	983	69	88	176	265	353
68	242	483	725	966	68	87	174	260	347
67	237	475	712	949	67	85	171	256	341
66	233	466	699	932	66	84	168	252	336
65	229	458	687	915	65	82	165	247	330
64	225	449	674	899	64	81	162	243	324
63	220	441	661	882	63	80	159	239	319
62	216	433	649	865	62	78	156	235	313
61	212	424	636	848	61	77	154	230	307
60	208	416	624	832	60	75	151	226	301
59	204	408	611	815	59	74	148	222	296
58	200	399	599	799	58	73	145	218	290
57	196	391	587	782	57	71	142	213	285
56	191	383	574	766	56	70	139	209	279
55	187	375	562	750	55	68	137	205	273
54	183	367	550	733	54	67	134	201	268
53	179	359	538	717	53	66	131	197	262
52	175	350	526	701	52	64	128	192	257
51	171	342	514	685	51	63	125	188	251
50	167	334	502	669	50	61	123	184	245
49	163	326	490	653	49	60	120	180	240
48	159	318	478	637	48	59	117	176	234
47	155	311	466	621	47	57	114	172	229
46	151	303	454	605	46	56	112	168	223
45	147	295	442	590	45	54	109	163	218
44	144	287	431	574	44	53	106	159	212
43	140	279	419	558	43	52	104	155	207
42	136	271	407	543	42	50	101	151	202
41	132	264	396	528	41	49	98	147	196
40	128	256	384	512	40	48	95	143	191
39	124	248	373	497	39	46	93	139	185
38	120	241	361	482	38	45	90	135	180
37	117	233	350	467	37	44	87	131	175
36	113	226	339	452	36	42	85	127	169
35	109	218	327	437	35	41	82	123	164
30	91	182	272	363	30	34	69	103	138
25	73	146	219	292	25	28	56	84	112
20	56	112	168	224	20	22	44	65	87
15	40	79	119	159	15	16	32	47	63

[6]

Cooling load in (W/m) in accordance with EN 14240


Medium temperature difference (K)		1	2	3	4
1°	W/m	3	6	9	12
2°	W/m	6	12	19	25
3°	W/m	10	19	29	39
4°	W/m	13	27	40	53
5°	W/m	17	34	51	68
6°	W/m	21	42	63	83
7°	W/m	25	49	74	99
8°	W/m	29	57	86	115
9°	W/m	33	65	98	130
10°	W/m	37	73	110	146
11°	W/m	41	81	122	163
12°	W/m	45	89	134	179
13°	W/m	49	98	147	195
14°	W/m	53	106	159	212
15°	W/m	57	114	172	229

Medium temperature difference (K) = average water temperature – desired room temperature.

[7]

T _R °C	W kg/h
30	99
35	88
40	81
45	73
50	68
55	61
60	58
65	53
70	50
75	47
80	44
85	41
90	39
95	37
100	35


[8]

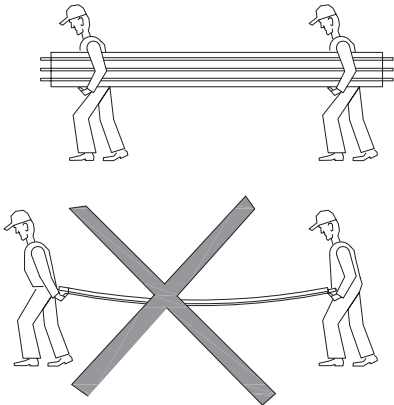

[10]

A	4			8			12			16		
B	D	E	F	D	E	F	D	E	F	D	E	F
length	3007111	0536603	1419110	3007112	0536603	1419110	3007113	0536603	1419110	3007114	0536603	1419110
4	3	8	0	3	16	0	3	24	0	3	32	0
6	4	8	0	4	16	0	4	24	0	4	32	0
8	6	12	1	6	24	2	6	36	3	6	48	4
10	7	12	1	7	24	2	7	36	3	7	48	4
12	8	12	1	8	24	2	8	36	3	8	48	4
14	9	16	2	9	32	4	9	48	6	9	64	8
16	10	16	2	10	32	4	10	48	6	10	64	8
18	11	16	2	11	32	4	11	48	6	11	64	8
20	12	20	3	12	40	6	12	60	9	12	80	12
22	13	20	3	13	40	6	13	60	9	13	80	12
24	14	20	3	14	40	6	14	60	9	14	80	12
26	15	24	4	15	48	8	15	72	12	15	96	16
28	16	24	4	16	48	8	16	72	12	16	96	16
30	17	24	4	17	48	8	17	72	12	17	96	16
32	18	28	5	18	56	10	18	84	15	18	112	20
34	19	28	5	19	56	10	19	84	15	19	112	20
36	20	28	5	20	56	10	20	84	15	20	112	20
38	21	32	6	21	64	12	21	96	18	21	128	24
40	22	32	6	22	64	12	22	96	18	22	128	24
42	23	32	6	23	64	12	23	96	18	23	128	24
44	24	36	7	24	72	14	24	108	21	24	144	28
46	25	36	7	25	72	14	25	108	21	25	144	28
48	26	36	7	26	72	14	26	108	21	26	144	28
50	27	40	8	27	80	16	27	120	24	27	160	32

D



E





F



[11]

U(mm)					
L _B (mm)	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
T _{gem} (°C)					
30	3,5	7,0	10,5	14,0	17,6
50	5,9	11,7	17,6	23,4	29,3
70	8,2	16,4	24,6	32,8	40,9
80	9,4	18,7	28,1	37,4	46,8
90	10,5	21,1	31,6	42,1	52,7

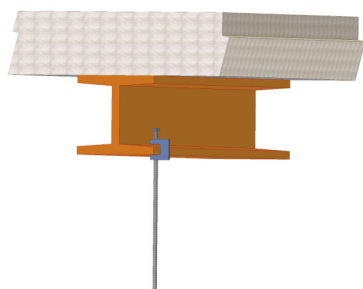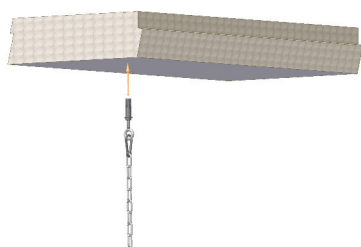

MARK BV

BENEDEN VERLAAT 87-89
VEENDAM (NEDERLAND)
POSTBUS 13, 9640 AA VEENDAM
TELEFOON +31 (0)598 656600
FAX +31 (0)598 624584
info@mark.nl
www.mark.nl

MARK EIRE BV

COOLEA, MACROOM
CO. CORK (IRELAND)
PHONE +353 (0)26 45334
FAX +353 (0)26 45383
sales@markeire.com
www.markeire.com

MARK BELGIUM b.v.b.a.

ENERGIELAAN 12
2950 KAPELLEN
(BELGIË/BELGIQUE)
TELEFOON +32 (0)3 6669254
FAX +32 (0)3 6666578
info@markbelgium.be
www.markbelgium.be

MARK DEUTSCHLAND GmbH

MAX-PLANCK-STRASSE 16
46446 EMMERICH AM RHEIN
(DEUTSCHLAND)
TELEFON +49 (0)2822 97728-0
TELEFAX +49 (0)2822 97728-10
info@mark.de
www.mark.de

MARK POLSKA Sp. z o.o

UL. KAWIA 4/16
42-200 CZĘSTOCHOWA (POLSKA)
PHONE +48 34 3683443
FAX +48 34 3683553
info@markpolska.pl
www.markpolska.pl

S.C. MARK ROMANIA S.R.L.

STR. LIBERTĂȚII Nr. 117
TÂRGU MURES, 540190
(ROMANIA)
TEL/FAX +40 (0)265-266.332
info@markromania.ro
www.markromania.ro

