


## Инструкция обслуживания

ST-24 SIGMA  
ST-30

RU



[WWW.TECHSTEROWNIKI.PL](http://WWW.TECHSTEROWNIKI.PL)

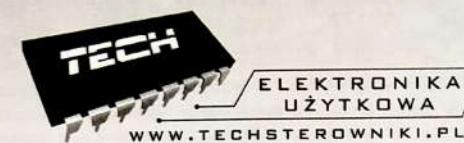

## TECH STEROWNIKI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Biała Droga 31  
34-122 Wieprz

**SERWIS**  
**32-652 Bulowice,**  
**ul. Skotnica 120**

Tel. +48 33 8759380, +48 33 3300018  
+48 33 8751920, +48 33 8704700  
Fax. +48 33 8454547

[serwis@techsterowniki.pl](mailto:serwis@techsterowniki.pl)

**Понедельник - Пятница**  
7:00 - 16:00  
**Суббота**  
9:00 - 12:00

[WWW.TECHSTEROWNIKI.PL](http://WWW.TECHSTEROWNIKI.PL)

## Декларация соответствия для контроллеров

ST-24 № 10/2007

Изделие первый раз обозначено знаком CE: 03 апреля 2007

ST-30 № 12/2007

Изделие первый раз обозначено знаком CE: 03 апреля 2007

Фирма «TECH», расположенная по адресу: Wieprz 34-122, Biala Dloga 31, с полной ответственностью заявляет, что выпускаемые ею терморегуляторы

ST-22 ST-24 ST-30 ST-80 230В, 50Гц соответствует требованиям


Распоряжения Министра труда и социальной политики (Закон. Вестник № 155, поз. 1089) от 21 августа 2007 года, внедряющего постановления

Директивы по низким напряжениям (LVD) 2006/95/EC от 16.01.2007 г.

Контроллеры ST-24, ST-30, прошли положительные испытания компатибильности EMC при подключении оптимальных нагрузок.

Для оценки соответствия применялись гармонизированные стандарты

PN-EN 60730-2-9:2006.

  
PAWEŁ JURA JANUSZ MASTER  
WŁASNOŚCI TECH SP. Z O.O.

## I. Безопасность

Перед использованием устройства, ознакомьтесь с приведенными ниже правилами. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или к повреждению устройства. Сохраните это руководство!

Чтобы избежать ошибок и несчастных случаев, убедитесь, что все пользователи устройства ознакомлены с его работой и функциями безопасности. Храните это руководство и убедитесь, что оно останется вместе устройством в случае его перенесения или продажи, так чтобы все, кто использует устройство в любой момент использования могли иметь доступ к соответствующей информации об использовании устройства и его безопасности. Для безопасности жизни и имущества необходимо соблюдать все меры предосторожности, приведенные в этом руководстве, потому что производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный по неосторожности.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Электрический прибор под напряжением. Перед началом эксплуатации (подключение электрических проводов, установка устройства и т.д.), необходимо убедиться, что регулятор не включен в сеть!
- Монтаж должен быть осуществлен только квалифицированным персоналом.
- Перед запуском контроллера необходимо проверить эффективность зануления электродвигателей, а также проверить изоляцию электрических проводов.
- Контроллер не предназначен для использования детьми.



### ВНИМАНИЕ!

- Атмосферные разряды могут повредить контроллер, поэтому во время грозы необходимо выключить регулятор из сети.
- Контроллер не может быть использован вопреки своему назначению.

Перед началом и в течение отопительного сезона для контроллера нужно провести осмотр технического состояния проводов. Необходимо проверить крепление контроллера, очистить его от пыли и других загрязнений.


EAC

## II. Принцип действия

Микропроцессорный регулятор ST-24,30 предназначен для управления котлом ц.о., оснащенным наддувом и насосом циркуляции воды ц.о. Его задачей является поддерживание заданной температуры при помощи вентилятора.

Чтобы растопить котел (когда температура котла ниже 30°C), следует нажать кнопку ВЫХОД – включится вентилятор, а на контроллера включаться диоды «ручная работа» и «вентилятор». Повторное нажатие этой кнопки приведет к выключению функции растопки (т.е. ручной работы). После включения эта функция будет активна до момента, пока температура котла не достигнет 30°C (это предельная температура включения насоса и перехода в рабочий режим). Когда температура котла достигнет 30°C, регулятор переходит в рабочий режим. После достижения заданной температуры контроллер переходит в режим поддержки. В этом режиме работа контроллера состоит на включении наддува с частотой, зависимой от настроек пользователя и от вида топлива, сжигаемого в котле.

## III. Обслуживание контроллера

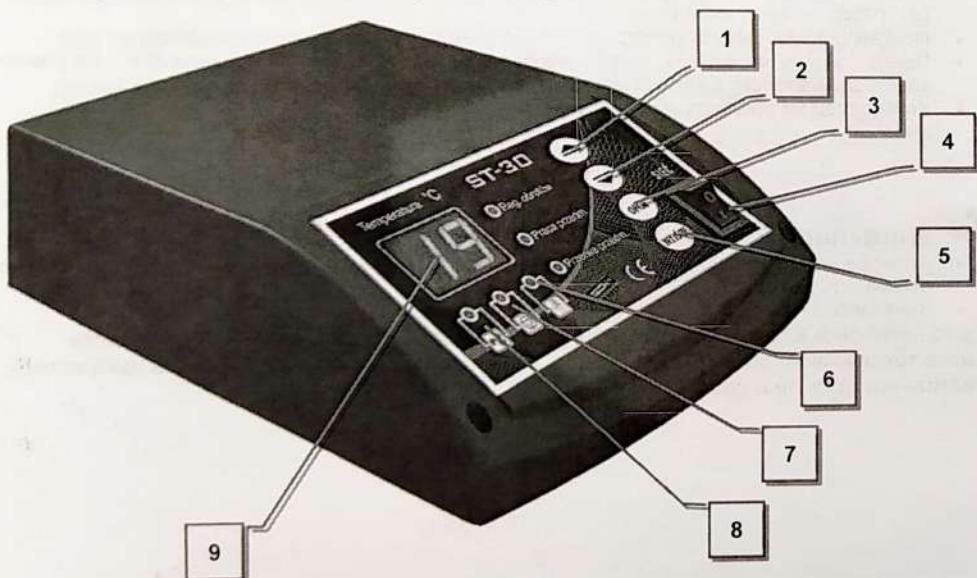

Обслуживание контроллера ST-24 и ST-30 идентично:

1. Кнопка ПЛЮС – изменение заданной температуры из вида главного экрана, после входа в меню контроллера кнопка используется для увеличения значений настроек работы.
2. Кнопка МИНУС – изменение заданной температуры из вида главного экрана, после входа в меню контроллера кнопка используется для уменьшения значений настроек работы.
3. Вход в меню контроллера, подтверждение настроек.
4. Выключатель питания.
5. Выход из меню контроллера, сброс настроек.
6. Диод ручного режима.
7. Диод насоса ЦО.
8. Диод наддува.

## Заданная температура

Заданная температура – это температура, которая требуется на котле. Ее можно изменить прямо с главного вида экрана путем нажатия клавиши (рост температуры) и (понижение температуры), в то время как индикатор пульсирует. Через 4 секунды на индикаторе появляется вид текущей температуры котла.

## Функции контроллера

Функция **регулировка оборотов** (этую функцию можно включить, нажимая кнопку ФУНКЦИИ – загорается диод „регулировка оборотов“). Эта функция управляет скоростью работы вентилятора. Пределы регулировки составляют от 1 до 6 или - в зависимости от программы – от 1 до 10 (можно считать их скоростями вентилятора). Чем выше скорость, тем вентилятор работает быстрее, 1 скорость – минимальный уровень работы вентилятора, а 6 или 10 – максимальный уровень работы вентилятора. Скорость наддува зависит от настройки функции регулировки оборотов. Эта функция предотвращает погашению котла и поддерживает сгорание.

Изменение скоростей вентилятора можно осуществлять при помощи кнопок и .

После достижения заданной температуры котел переходит в состояние поддержки. Для правильной работы котла пользователь устанавливает два параметра (работу наддува и перерыв наддува).

**Поставление минимальных оборотов** – Чтобы поставить минимальные обороты принадлежит нажать кнопку ФУНКЦИИ, загорается диод „регулировка оборотов“, повторное нажатие – начинает пульсировать „регулировка оборотов“. Тогда можно поставить минимальные обороты вентилятора, то есть бег на котором вентилятор достигнет минимальных оборотов при температуре о 1°C ниже заданной (смотри глава: **Автоматическое регулирование оборотов**).

**Функция регулировка наддува** (этую функцию можно включить, нажимая кнопку ФУНКЦИИ – загорается диод „работа наддува“). При помощи этой настройки следует задать время наддува вентилятора (в секундах) во время режима поддержки.

**Функция перерыва наддува** (этую функцию можно включить, нажимая кнопку ФУНКЦИИ – загорается диод „перерыв наддува“). При помощи этой настройки следует задать время наддува вентилятора (в секундах) во время режима поддержки.

Две последние функции меню служат для регулировки работы котла во время цикла поддержки. Это предотвращает погасание котла в случае, если температура котла выше, чем заданная.

**ВНИМАНИЕ:** Неправильная установка работы и перерыва наддува может привести к постоянному росту температуры! Особенно перерыв наддува не должен быть слишком коротким, а работа наддува не должна быть слишком длительной.

## Автоматическое регулирование оборотов (SIGMA)

Когда температура на котле вырастает, контроллер мало-помалу увольняет обороты вентилятора к поставленным минимальным оборотам.

Примерно, когда минимальные обороты поставлены на вторая передачу, заданная Температура выносит 60 ° Ц и температура на котле выносят 49 ° Ц и возрастает, вентилятор что 1 степень Цельсия увольняет об один бег, целых к достигнуть температуры о 1 ° Ц ниже заданного (за оборотами на вторая передача). По достижению заданной вентилятор задерживается и работает по поставленной регулировка и перерывы наддува.

Когда температура на котле понижается ниже заданной, вентилятор мало-помалу ускоряет (об один бег на каждую степень Цельсия), аз в максимальной вращательной скорости.

## ПУСК/СТОП вентилятора

(функция доступна в зависимости от версии программы)

Кнопка ВЫХОД (или в случае ST-22 РУЧНАЯ РАБОТА) служит для включения вентилятора во время растопки. После включения этой функции включается диод «вентилятор» и диод «ручная работа». Если котел достигнет температуры более 30°C, вместо диода «ручная работа» загорится диод «насос ц.о.» и включится циркуляционный насос, а регулятор перейдет в рабочий режим. Эта кнопка в рабочем режиме контроллера будет служить для включения/выключения вентилятора (напр., во время добавления топлива), тогда после выключения вентилятора начнет пульсировать диод "ручная работа". Эта кнопка обеспечивает пользователю безопасное обслуживание котла. При включенном вентилятора нельзя открывать дверцы топки.

## Работа насоса ц.о.

Насос ц.о. работает в зависимости от температуры цикла котла. Включение происходит после достижения 30°C. Выше этой температуры насос работает беспрерывно. Насос выключается ниже 28°C, это предотвращает излишнюю работу насоса. Если насос работает, светится диод с его символом.

## Защиты

Для обеспечения максимально безопасной эксплуатации, контроллер оснащен рядом защит. Все ошибки показываются на индикаторе LED:  
E4 – обозначает превышение максимальной температуры котла (установленной на 85°C)  
E5 – обозначает повреждение датчика температуры.

В обоих случаях выключается наддув и включается насос ц.о. (в случае, если он не был включен). В случае возникновения ошибки E4 после понижения температуры до безопасного уровня, сигнал тревоги можно сбросить при помощи клавиши ФУНКЦИИ.

Кроме этого, контроллер защищается биметаллическим мини-датчиком, который отключает питание вентилятора в случае превышения температуры 85°C (насос ц.о. работает все время). Это предотвращает вскипание воды в установке, в случае перегрева котла или повреждения регулятора. После включения этой защиты, когда температура упадет до безопасного значения, датчик автоматически снимет блокаду и сигнал тревоги выключится. В случае повреждения датчика не действует вентилятор как при ручной, так и при автоматической работе.

Регуляторы ST-22,24,30,80 оснащены термоплавкими трубочными предохранителями WT1,6A, предохраняющими сеть. Применение предохранителя с большим значением может привести к повреждению контроллера.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ п.п.	Перечисление	Един.	
1	Питание	В	230В/50Гц +/-10%
2	Максимальный расход мощности	Вт	4
3	Окружающая температура	°C	5÷50
4	Нагрузка выхода циркуляционного насоса	А	0,5
5	Нагрузка выхода вентилятора	А	0,6
6	Диапазон измерений температуры	°C	0+90
7	Точность измерений	°C	1
8	Диапазон настройки температуры	°C	30÷80
9	Темп. стойкость датчика	°C	-25÷90
10	Вкладыш предохранителя	А	1,6

В контроллере ST- 24, 30следует проверить техническое состояние проводов перед и во время отопительного сезона. Следует также проверить крепление контроллера, очистить от пыли и загрязнения; необходимо проверить эффективность заземления двигателей (насоса и наддува).

## Схема подключения кабелей к контроллеру

РЕ - ЗАЗЕМЛЕНИЕ (ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ)  
N - НЕЙТРАЛЬНЫЙ (ГОЛУБОЙ)  
L - ФАЗА (КОРИЧНЕВЫЙ)

