


Схема підключення Твердотільне реле SSR-xx DD

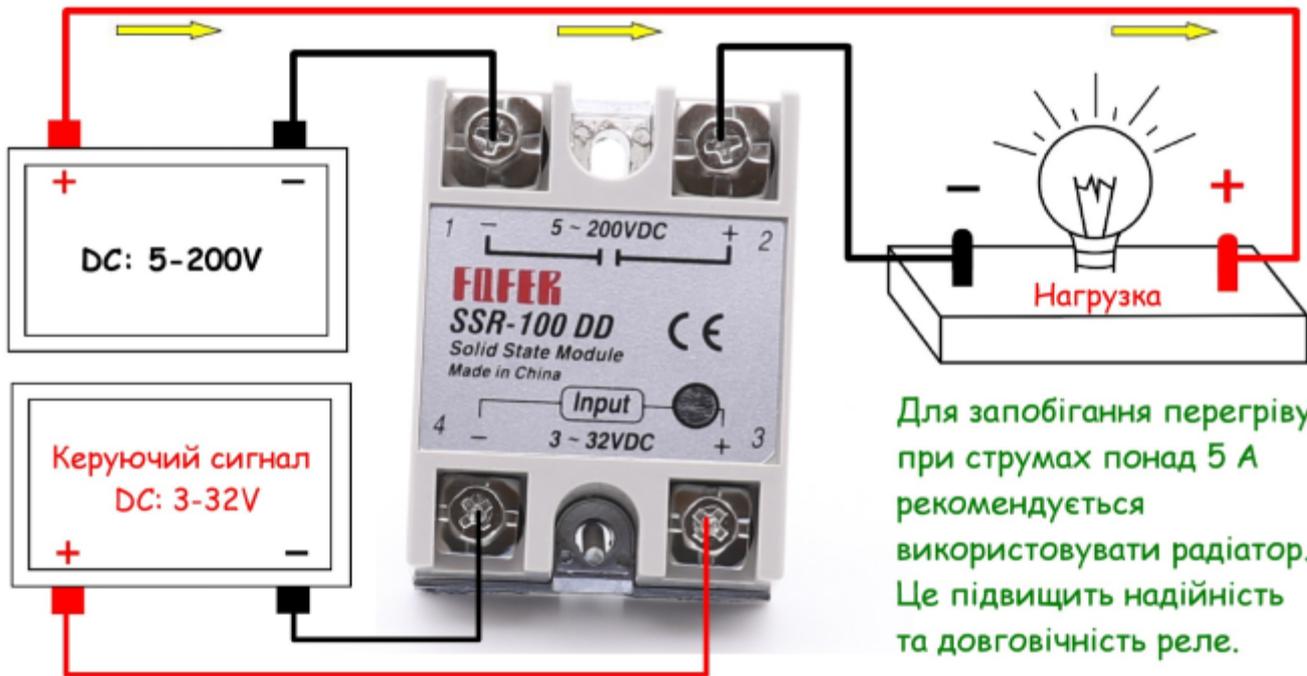

Для запобігання перегріву при струмах понад 5 А рекомендується використовувати радіатор. Це підвищить надійність та довговічність реле.

Навантаження підключається в розрив мінусового проводу

Протікання струму ілюструється жовтими стрілками, що вказують напрямок його руху в ланцюгу.

Це стандартна схема для деяких типів реле чи вимірювальних пристроїв, де мінусовий провід обривається для включення навантаження.