

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____



ЦИФРОВІ ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ ЦА(В)



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Електровимірювальні цифрові прилади ЦА(В)
АСКО-УКРЕМ (далі - прилади) призначені для вимірювання сили струму або напруги в електричних колах змінного струму.



Прилади застосовуються в електрощитовому та іншому обладнанні в закритих приміщеннях.

Відповідають ДСТУ EN 60051-1, ДСТУ EN 60051-4, ДСТУ EN 60051-7, ДСТУ EN 61010-1

2. Технічні характеристики


Модель	Амперметр ЦА-8LBN	Вольтметр ЦВ-8LBN
Форм-фактор	80×80	
Клас точності, %	1	
Діапазон вимірювання	AC I, A	0...30
	AC U, V	—
Частота вимірюваного сигналу, Гц	50	
Діапазон робочих температур, °C	- 10 ... + 50	
Спосіб вимірювання	прямий	
Напруга живлення, В	AC 230	

3. Габаритні розміри, мм

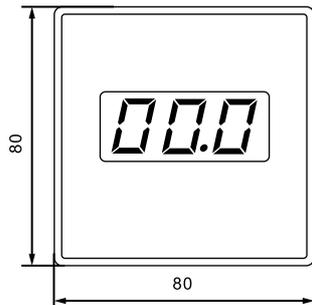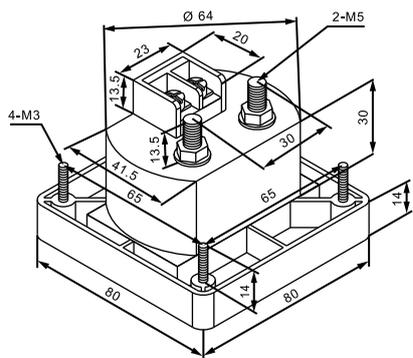

* допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 1,5$ мм

4. Схеми підключення

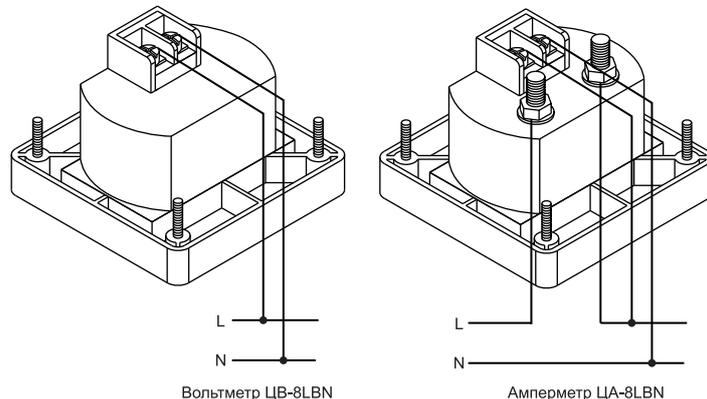

5. Монтаж та експлуатація

Прилади не потребують спеціальної підготовки до експлуатації, крім зовнішнього огляду, який підтверджує відсутність видимих пошкоджень корпусу і корозії контактних виводів, забруднення поверхні.

Забороняється використовувати прилад з пошкодженнями корпусу та ізоляції приєднувальних провідників!

Пам'ятайте! При монтажі та експлуатації приладів необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

До самостійних робіт з монтажу приладів допускається технічний персонал (з категорією допуску не нижче III), який пройшов відповідний інструктаж.

Амперметр слід підключати в коло послідовно, вольтметр – паралельно.

Вимірювальний сигнал підключається до клем «+» та

«-». Живлення – до верхніх клем.

Встановлення приладів здійснюється на панелі за допомогою 4-х шпильок М3.

Прилади не потребують повірки і якого-небудь обслуговування при експлуатації.

6. Транспортування та зберігання

Транспортування приладів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання приладів здійснюється тільки в упаковці виробника у приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від - 15 до + 50°C, відносній вологості повітря не більше 80% при +25°C.

7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність приладів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

⚠ Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, дизайн упаковки та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару. Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua.