



КЛЕМИ ВВІДНІ СИЛОВІ серії KBV

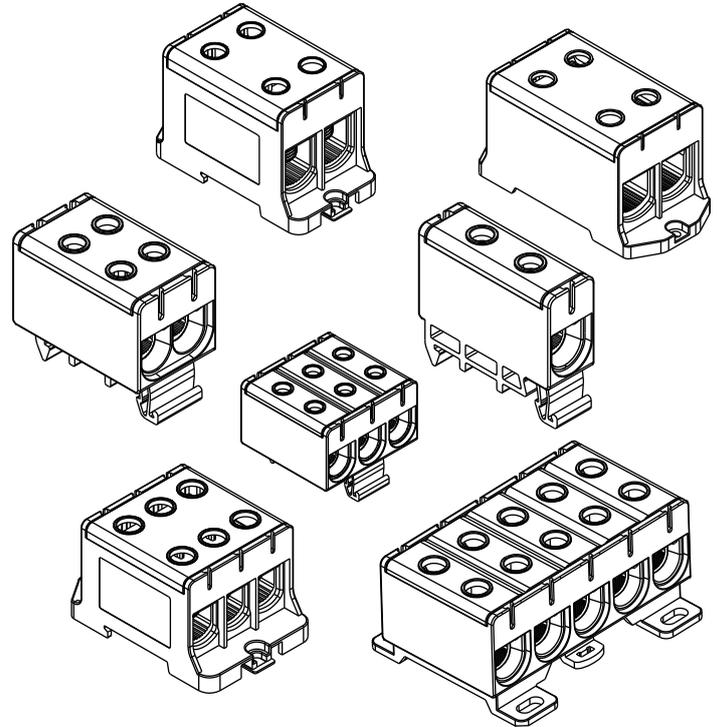

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

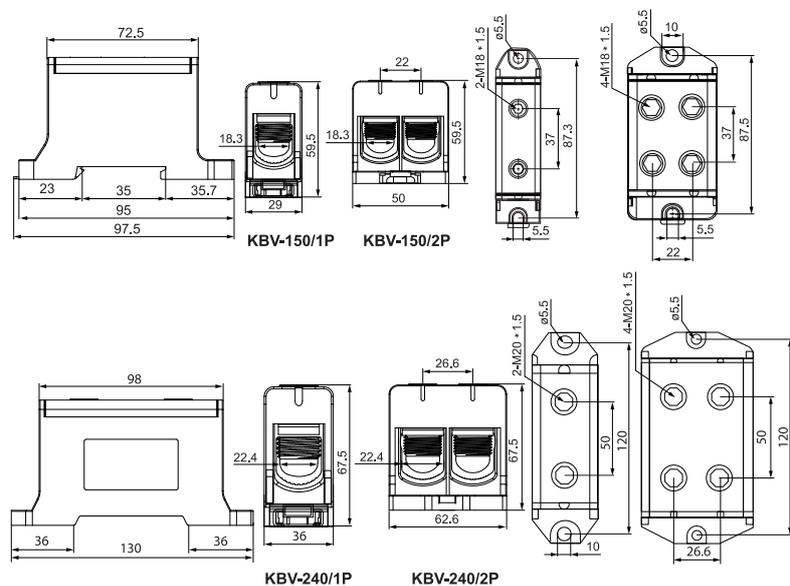

* допустиме відхилення габаритних розмірів $\pm 1,5$ мм

5. Умови експлуатації

Діапазон робочих температур: $-30^{\circ}\text{C} \dots +85^{\circ}\text{C}$
 Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
 Середнє значення відносної вологості: 80 % при 25°C
 Максимальна відносна вологість: 90 % при 40°C

6. Монтаж і обслуговування

Монтаж клем повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд;
- очищення від пилу і забруднень;
- періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 дб після монтажу, в подальшому – не рідше ніж один раз на пів року.

Модель	Переріз провідників / Рекомендований момент затягування гвинтів*
KBV-16	1,5 мм ² / 1,5 Н·м 2,5-6 мм ² / 3 Н·м 10-16 мм ² / 6 Н·м
KBV-35	2,5-16 мм ² / 3,5 Н·м 25-35 мм ² / 6 Н·м
KBV-50	2,5-4 мм ² / 4 Н·м 6-50 мм ² / 12 Н·м
KBV-95	16-95 мм ² / 20 Н·м
KBV-150	35-95 мм ² / 14 Н·м 120-150 мм ² / 24 Н·м
KBV-240	35-95 мм ² / 14 Н·м 120-240 мм ² / 40 Н·м

* фактичні зусилля моменту затягування гвинтів можуть відрізнятись від наведених у таблиці та залежати від багатьох факторів: умов експлуатації, стану гвинтів, відсутності механічних пошкоджень, наявності/відсутності несприятливих факторів

7. Заходи безпеки

Клеми повинні встановлюватись у розподільне обладнання, яке має клас захисту від ураження електричним струмом не нижче 1.

Забороняється експлуатація клем, що мають механічні пошкодження.

8. Транспортування та зберігання

Транспортування клем допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає виробу від механічних ушкоджень, вологи, пилу та забруднення

Зберігати клеми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -15°C до $+50^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості до 80 %.

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність клем протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.



Корпорація АСКО-УКРЕМ залишає за собою право вносити зміни в технічні налаштування, комплектацію, дизайн упаковки та інші характеристики продукції без обов'язкового попереднього повідомлення. Усі зміни спрямовані на покращення якості та функціональності товару.
 Для отримання найактуальнішої інформації щодо характеристик продукції рекомендуємо звертатися до офіційного сайту www.acko.ua

Корпорація АСКО-УКРЕМ
 Київська обл., Фастівський район,
 с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
 (044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____