NO:2020.12

CHINT

NB2LE

Mounting Instructions
Paigaldusjuhised
Инструкции за монтаж
Instrukcja montażu
Montageanleitung
Инструкция по монтажу
Instructions de montage
Asennus-ja käyttöohjeet
Instruções de montagem
Monteringsveiledning
Montážní návod
Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Щодо монтування
Montaj Talimatları
Οδηγίες Εγκατάστασης
Instrucţiuni de montare
Monteringsanvisning
Montage instructies
Monteringsvejledning
Istruzzjonijiet ta ' muntaġġ
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcijas
Montavimo instrukcijos


IEC/EN 61009-1



Caution: Installation by electricians only
Ettevaatust: paigaldus elektrikud ainult
Внимание: инсталиране от електротехницисамо
Uwaga: Instalacja tylko przez wykwalifikowany personel
Vorsicht: Installation nur durch den Elektriker
Предупреждение: монтаж должен выполняться только квалифицированным электротехническим персоналом
ATTENTION : l'Installation par du personnel qualifié seulement
Varoitus: asennus sallittu vain sähköalan ammattilaiselle
Atenção: instalação pelos eletricistas somente
Advarsel: monteres kun av elektrikere
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
Attenzione: installazione solo da parte di personale addestrato
PRECAUCIÓN: instalación por electricistas sólo
Увага: монтаж електрики тільки
Dikkat : Kurulum sadece elektrikçiler tarafınca yapılmalıdır.
Προσοχή: εγκατάσταση να γίνεται από ηλεκτρολόγους μόνο
ATENŢIONARE: instalarea de electricieni numai
Varning: Monteras av behörig elektriker
Let op: installatie door elektriciens alleen
Advarsel: monteres kun af elektrikere
Attenzjoni: installazzjoni mill-elettriċisti biss
Figyelmeztetés: a telepítés a villanyszerelő csak
Piesardzīgi: iekārtas, elektriķiem, tikai
Įspėjimas: montavimą privalo atlikti elektrikai

NB2LE

Residual Current Operated Circuit Breaker With Over-current protection
Liigpinge piirik ülekoormuse kaitsega
Миниатюрен автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита - комбиниран
Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym
FI -LS Kombination
Автоматы дифференциальные
Disjoncteur circuit fonctinné au courant résidu avec protection surchargé
Vikavirtasuojakytkinyhdistelmä
Inrerruptor diferenciado eletrónoco(sem proteção contra sobrecorrente)
Jordfeilautomat
Proudový chránič s nadproudovou ochranou
Interruttore magnetotermico differenziale
Interruptores diferenciales electrónicos(sin
Protección contra sobrecorrientes)
Залишковий поточного Operated автоматичнийвимикач з перевантаження по струмузахисту
Kaçak Akım Koruma Anahtarlı Otomat
Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου
Protecţie curent operat întrerupător de Circuit cu supra-curent rezidual
Personskyddsautomat / Jordfelsautomat
Resterende huidige geëxploiteerd vermogenschakelaar met overmatige huidigebescherming
Kombirelæ
Għall-protezzjoni residwa kurrenti operat Circuit Breaker mal-kurrent żejjed
Maradék jelenlegi üzemeltetett Circuit Breaker a túlzott földelés
Strāvas noplūdes relejs ar pārslodzes aizsardzību
Srovės nuotekio relė su automatinio jungklio funkcija

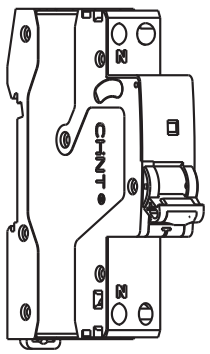

1


Installation
Paigaldamine
Инсталиране
Instalacja
Installation
Установка

Installation
Asennus
Instalação
Installasjon
Instalace
Installazione


Instalación
Установка
Kurulum
Εγκατάσταση
Instalare
Installera

Installeren
Installation
Installazzjoni
Telepítés
Instalēt
Įdiegti

1 **(mm)**

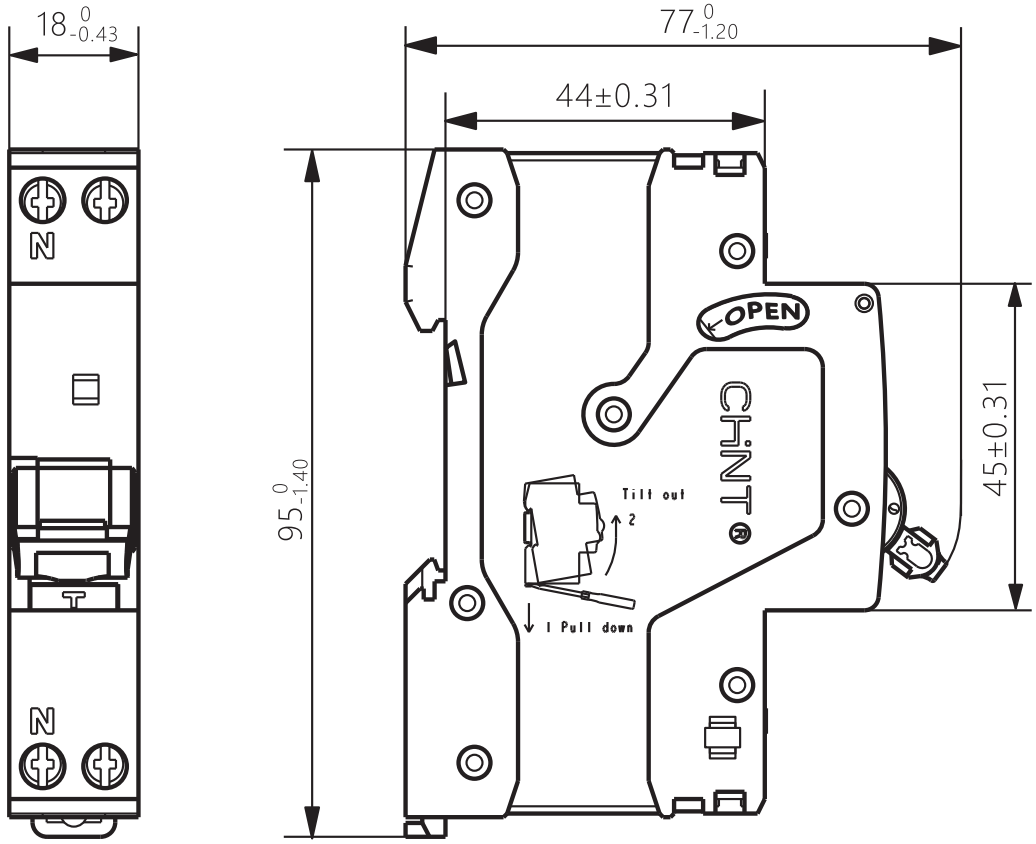


2

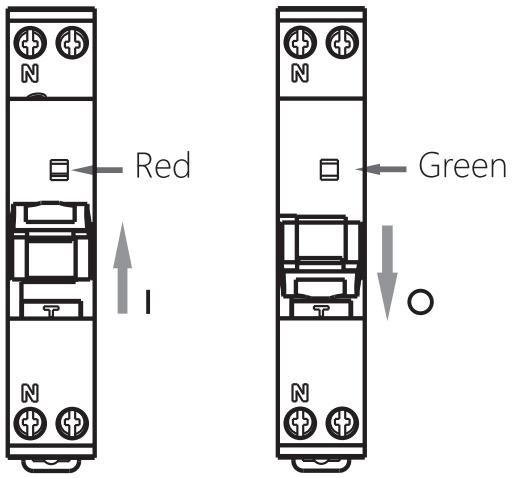


Red	Rouge	Rojo	Rood	Green	Vert	Verde	Groen
Punane	Punainen	Червоний	Rød	Roheline	Vihreä	Зелений	Grøn
Червен	Vermelho	Kırmızı	Aħmar	Зелен	Verde	Yeşil	Ħodor
Czerwony	Rød	Κόκκινο	Piros	Zielony	Grønn	Πράσινο	Zöld
Rot	Červené	Roșu	Sarkans	Grün	Zelená	Verde	Zaļš
Красный	Rosso	Röd	Raudona	Зеленый	Verde	Grön	Žalias


3

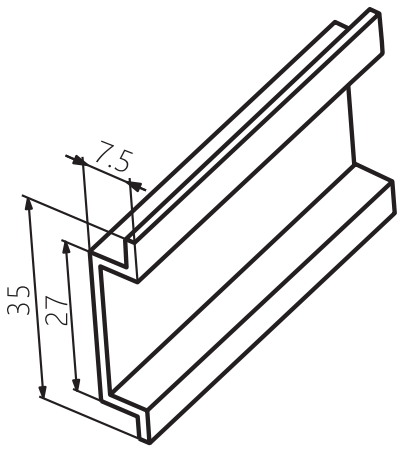

TH35-7.5 DIN Rail

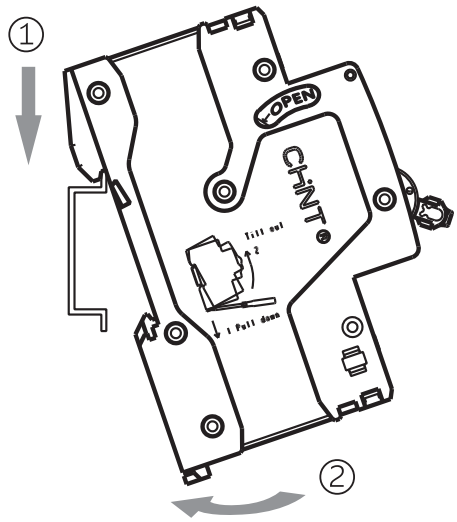



4

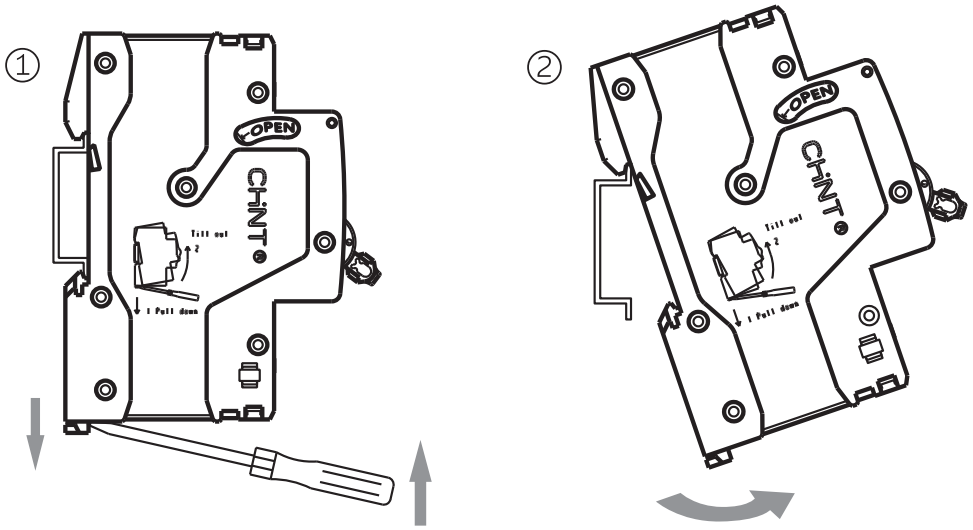


5

In (A)	S(Cu) mm^2
6	1.0
10	1.5
16、20	2.5
25	4
32	6
40	10

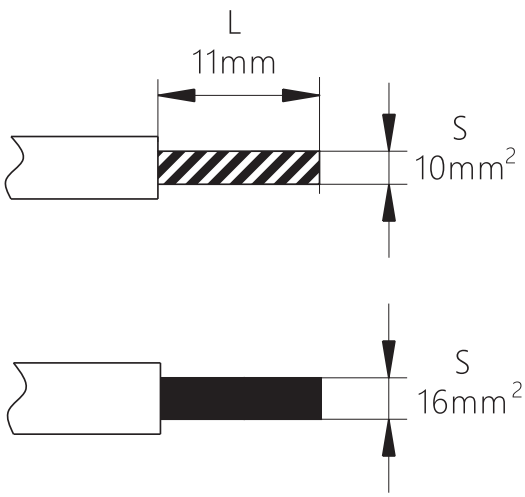

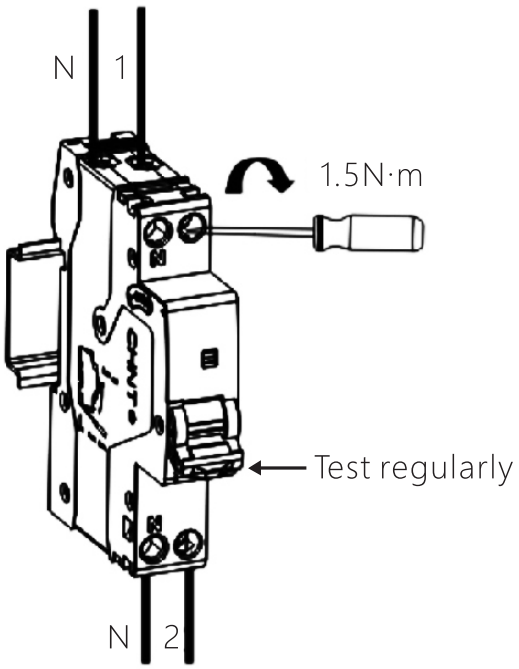

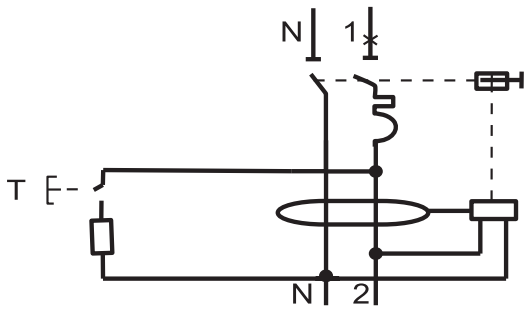

Test regularly
Kontrollige regulaarselt
Редовно изпитване
Regularne badania
Regelmäßiger Test
Периодический тест
Test périodique
Testaa säännöllisesti
Teste regular
Test regelmessig
Pravidelný test
Test regolare
Ensayo periódico
Перевірити регулярно
Düzenli sınama
Δοκιμή τακτικά
Teste regulate
Regelbunden provning
Regelmatig testen
Test regelmæssigt
Ittestja regolarment
Rendszeres vizsgálat
Regulāri pārbaudīt
Reguliarus testas

Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.

Add: No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone,North Baixiang,
Yueqing, Zhejiang 325603,P.R.China
E-mail: global-sales@chint.com
Website: http://en.chint.com

NB2LE



