

ProTech®


089.14 

ТТ.00007.001 РЭ

ПАСПОРТ

руководство по эксплуатации

КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ
ТВЕРДОПЛИВНЫЙ
(со стальным теплообменником)

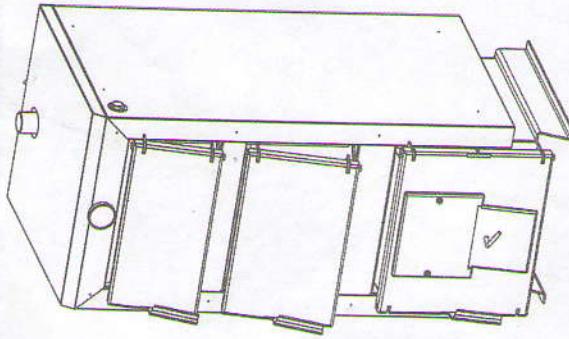

Продукция сертифицирована в системе сертификации УкрСепро
№ UA.TR.089.0143-14 от 8 сентября 2014 г.

ООО «Мик-Ойл», г. Харьков

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор котла PROTECH. Эта документация касается обслуживания твердотопливных котлов серии ЭКО Line, и содержит, всю необходимую информацию и рекомендации по их использованию.

Просим внимательно прочитать нижеследующее перед запуском котла. Соблюдение инструкций, содержащихся в данном Руководстве обезопасит вас, защищит от неправильной эксплуатации и сбоев в работе.


К комплекту документов котла, оснащенного электроникой, прилагается инструкция контроллера, с которой также необходимо ознакомиться. Документация и инструкции должны храниться так, чтобы ими можно было воспользоваться в процессе эксплуатации оборудования.

При приобретении котла водогрейного твердотопливного (далее по тексту - котла) проверьте комплектность согласно разделу 2.6 и убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции котлов и улучшением их качества, поэтому возможны небольшие расхождения между Вашим котлом и описанным в настоящем руководстве.

ВНИМАНИЕ!

При установке и эксплуатации котла соблюдайте правила пожарной безопасности, следите за технической исправностью котла и системой водяного отопления. Не допускайте пользоваться или присматриваться за котлом малолетних детей.

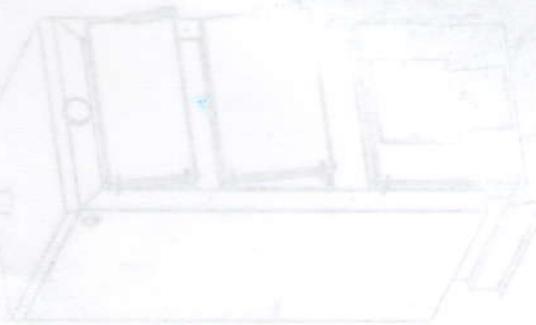

1. Введение

1.1 Обязанности пользователя и указания по технике безопасности

Для обеспечения безопасности, а также для поддержания оптимальной работы оборудования следует:

- прочитать и следовать инструкциям в Руководстве котла и контроллера (касается котлов с контроллером),
- хранить это Руководство в безопасном месте в котельной, чтобы можно было им воспользоваться в любой момент обслуживания котла,
- не допускать к обслуживанию детей, взрослых лиц, чья инвалидность затрудняет безопасное использование, а также тех, кто не знаком с содержанием Руководства,
- произвести установку в соответствии с обязательными предписаниями, а также согласно положений и рекомендаций, содержащихся в Руководстве,
- перед тем, как приступить к установке и подключению котла, проверить, все ли компоненты исправны и у котла имеются все необходимые приспособления для его чистки и обслуживания,
- чистить котел регулярно, не реже 1 раза в неделю, полностью удалять слои обраzuющих сажи и пепла, которые снижают эффективность работы котла,
- обеспечить постоянный доступ к устройству,
- Проверка и очистка дымохода, ремонти и наблюдение за системой выполняется владельцем,
- максимальная температура воды в котле не может превышать 95°C,
- рабочее давление не может быть выше, чем максимальное давление (указанное в таблице).

1.2 Правильный подбор мощности котла

Номинальная мощность приобретенного котла (то есть, максимальная тепловая эффективность, которая может быть достигнута во время продолжительного использования при сохранении указанной изготовителем производительности) должна быть подобрана в соответствии с реальной потребностью в тепле, даже при очень низких температурах.

Не следует покупать котел с мощностью больше, чем заложено в проекте. Подбор котла с избыточной мощностью приведет больший расход топлива, а также недостаточный контроль над процессом сжигания, тем самым увеличивая эксплуатационные расходы; в тоже время слишком малый котел не обеспечит необходимой для обогрева дома мощности.

Следует также учесть: толщину стен и утеплителя, теплопроводность столярных изделий (в т.ч. герметичность окон и дверей, вид использованных стекол), а также климатическую зону, в которой находится здание.

2. Описание твердотопливных котлов

2.1 Назначение

Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов, зданий и сооружений. Котлы могут работать в открытых системах отопления или с принудительной циркуляцией.

2.2 Описание конструкции

2.2.1 Водяная рубашка

Котлы изготавлены из листовой стали 20K, предназначенной для работы при повышенных температурах. Со стороны памени толщина корпусной стали составляет 4 мм, а с внешней стороны (водяная рубашка) – 3 мм. Листы теплообменника приварены с обеих сторон, а листы корпушки усилены стяжками. Конвективные каналы расположены так, что их очистка производится через - дверки ревизии. Конструктивное решение, позволяет расположить водонаполненные котосники вдоль котла, что в свою очередь облегчает его эксплуатацию.

2.2.2 Дверки

Котлы имеют - засыпные дверки, ревизионные, и общие дверки для нижней части топки и зольника. Все дверки имеют керамический уплотнительный шнур, который обеспечивает герметичность камеры. Крепление дверок предполагает расположение ручки открывания как слева, так и справа от котла. Также предусмотрена возможность регулировки прилегания двери к фланцу лючка.

2.2.3 Ревизионные дверки

Ревизионные дверки необходимы для чистки и осмотра конвекционных каналов.

2.2.4 Засыпные дверки

Засыпные дверки предназначены для загрузки топлива в топку котла, а также чистки нагревательных поверхностей топки.

2.2.5 Дверки зольника

Дверки зольника являются общими для зольника и нижней части топки. Открытие их, получаем одновременный доступ к обеим камерам. Эти дверки служат для выемки золы, образованной в процессе сжигания. В дверках имеется дополнительная заслонка для контроля подачи воздуха.

2.2.6 Дверки топки

Дверки топки предназначены для разделения камеры топки и зольника, они легкосъемные и при необходимости заменяются.

2.2.7 Дымоход

Котел имеет приваренный боров, который является элементом, отводящим газы из котла в направлении канала дымоотвода. Боров имеет дымовую заслонку, служащую для регулировки тяги дыма.

2.2.8 Электронный контроллер

Котлы могут быть оборудованы контроллером. Благодаря ему можно запрограммировать температуру либо изменение работы котла в любое время. Кон-

троллер установлен сверху в передней части котла, что обеспечивает удобный доступ. Кроме того, к нему подключен датчик контроля работы и аварийного отключения котла, когда температура превышает 90°С. Если температура котла превысит допустимый уровень – произойдет автоматическое прекращение работы и отключение устройства, одновременно включится насос ЦО. Котел включается снова, когда температура спадет до указанного производителем значения (см. инструкцию контроллера).


2.2.9 Нагнетательный вентилятор

Нагнетательный вентилятор предназначен для поточной или циклической подачи нужного количества воздуха в топку. Количество подаваемого воздуха изменяется во времени благодаря микропроцессорной регулировке. Работа вентилятора регулируется контроллером, который автоматически подбирает скорость оборотов вентилятора в зависимости от потребности дома в тепле. Это обеспечивает стабильную и эффективную работу котла, а также продлевает время его постоянного горения (работы на одной загрузке).

2.2.10 Пеллетная горелка

Серия котлов ЭКО Line предусматривает возможность установки комплекта оборудования для сжигания пеллет. В комплект оборудования обязательно должны входить: пеллетная горелка, подающее устройство, блок управления и бункер. Само оборудование приобретается через региональных представителей, которые в свою очередь обязаны дать грамотную консультацию по подбору мощности, установке и эксплуатации. Котел ЭКО Line оборудованный пеллетной горелкой является недорогим и одновременно полноценным автоматическим котлом на пеллетах. Автоматическая работа с пультом управления дает комфорт газового котла, при расходах на топливо в разы меньше от стоимости газа. Геллеты являются возобновляемым источником энергии, выпускаемых из отходов древесины.

2.3 Схема строения котла

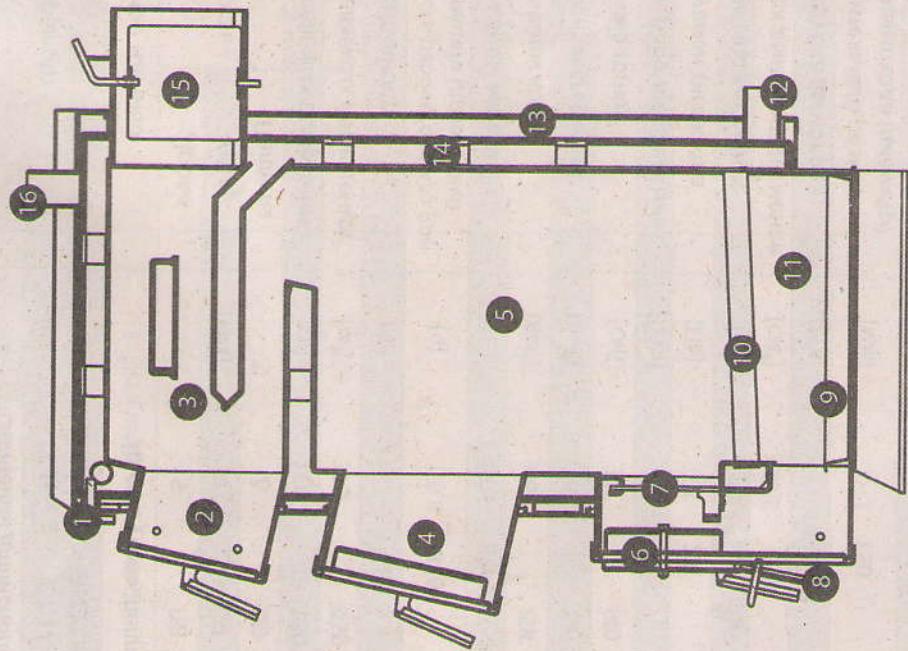

1. Термометр	9. Зольный ящик
2. Люк ревизионный	10. Охлаждаемые колосники
3. Камера конвекции	11. Зольник
4. Люк загрузки	12. Патрубок обрата системы
5. Камера сгорания	13. Слой теплоизоляции
6. Место подсоединения горелки	14. Водяная рубашка
7. Решетка топки	15. Шибер дымохода
8. Заслонка подачи воздуха	16. Патрубок подачи системы

2.4 Технические параметры

Параметр	Ед.	Значения для исполнений			Значения для исполнений
		ТТ 15 с ЭКО Line	ТТ 18 с ЭКО Line	Дрова, уголь, пеллеты ¹	
Основное топливо	-	Дрова, уголь, пеллеты ¹			
Тепловая мощность	[кВт]	15	18	21	25
Площадь обогреваемых помещений ²	[м ²]	150	180	210	250
Кубатура обогреваемых помещений ²	[м ³]	375	450	525	625
Эффективность	[%]	~85	~85	~85	~85
Продолжительность рабочего цикла при сжигании антрацита (древесины)	[ч]	8 (6)	8 (6)	8 (6)	8 (6)
Температура воды мин./макс.	[°C]	57/95	57/95	57/95	57/95
Объем воды котла	[дм ³]	46	54	65	73
Объем камеры сгорания	[дм ³]	46	56	73	86
Глубина топки	[см]	33	40	40	47
Максимальное рабочее давление	[бар]	2,5	2,5	2,5	2,5
Мин. требуемая тяга котла	[Па]	23	23	25	25
Высота дымохода не менее	[м]	7	8	10	12
Площадь сечения дымохода	[см ²]	200	200	200	200
Размер патрубка дымохода	[мм]	160x160	160x160	180x180	180x180
Присоединительный размер переходника дымохода (диаметр)	[мм]	150	150	170	170
Диаметр патрубка системы отопления	[дюйм]	G 1½	G 1½	G 1½	G 1½
Габаритные размеры	Высота	[мм]	1057	1167	1167
	Ширина	[мм]	436	486	486
	Глубина	[мм]	717	787	793
Масса котла без воды	[кг]	115	127	167	184

¹ при наличии пеллетной горелки;

² при потребности в тепле q=100 W/m² для дома, утепленного пенопластом толщ. 5 см;

2.5 Топливо

Топливо, используемое для сжигания в котлах, должно быть сухим, а также иметь соответственное и самую высокую теплотворность. Использование влажного или низкокачественного топлива с недостаточными физико-химическими параметрами может вызвать неполное сжигание топлива и увеличить его потребление.

2.6 Оборудование котла

Котел поставляется в собранном виде, готовом к использованию.

Перед тем, как его установить, следует проверить наличие дополнительного снаряжения и работы устройств, поставляемых с котлом

ТТ с ЭКО Line	
Паспорт	✓
Биметаллический термометр	✓
Зольный ящик	✓
Скрепок	✓
Терморегулятор (Опция по заказу)	
Контроллер (Опция по заказу)	
Вентилятор (Опция по заказу)	
Пеллетная горелка (Опция по заказу)	
Подающее устройство (Опция по заказу)	
Бункер (Опция по заказу)	

3. Перед запуском

3.1 Установка котла

3.1.1 Котельная

- Должна занимать отдельное помещение высотой не менее 2,2 м в новом доме (в уже существующих домах допускается высота 1,9 м).
- Должна иметь установленное искусственное освещение и по мере возможно-сти иметь естественное освещение.

Должна иметь хорошую естественную вентиляцию, в т.ч.:

- канал приточного воздуха на наружной стене сечением не менее 50% от пло-щади поперечного сечения дымохода на высоте максимум 1 м от пола и не менее 200 см² для котлов до 25 кВт или 400 см² для котлов выше 25 кВт,
- отдельный выпускной канал на внутренней части стены сечением не менее 140×140 мм с выходом под потолком возле дымохода.

ВНИМАНИЕ! В помещении, где установлен котел, нельзя использовать ме-ханическую вытяжную вентиляцию.

- В центральной части помещения следует предусмотреть сточную решетку и пол с уклоном 1% в направлении стока.
- Пол и стены во всем помещении должны быть выполнены из негорючих мате-риалов.
- Дверь в котельную должны открываться наружу.

3.1.2 Наглядный способ установки котла

Котел не требует фундамента, но допускается его установка на основании, выступающем на 5 см над полом. Стандартный способ установки котла должен обеспечивать свободный доступ к устройству, позволяющий его чистить и об-служивать. Поэтому при установке котла нужно предусмотреть минимальные расстояния от стен:

• Расстояние от фасада котла до противоположной стены должно быть не менее 2 м.

• Расстояние от бока котла до стены котельной не может быть менее 1 м.

• Расстояние от тыльной части котла до стены котельной должна быть равна по крайней мере длине приспособлений, или около 0,25 м.

3.2 Подсоединение к дымоходу

- Следует установить самодельный плотный дымоотводный канал, через кото-рый будут отводиться газы из котла.
- Выводим дымоход не менее чем 1,5 м над коньком для того, чтобы избежать создания обратной тяги. Сечение дымохода должно быть подобрано соразмерно мощности котла и высоте дымохода.

Независимо от результатов расчетов минимальное сечение кирпичного дымохода не может быть менее чем 14 на 14 см.

- Перед подсоединением котла к дымоходу следует проверить техническое со-стояние дымохода (лучше всего, если это сделает печник) а также проверить, свободен ли дымоход от иных подключений нагревательных приборов.

Котел может быть присоединен к дымоходу с помощью переходника. Переходник присоединяется к дымоходу (можно купить у продавца) надеваем на выход из борова, вставляем в дымоход и уплотняем высокотемпературным силиконом. Если выпуск газов на котле будет иметь длину более 400 мм, рекомендуется выполнить его теплоизоляцию. Соединение горизонтальной части должно слегка подниматься вверх под углом 5°–20°.

3.3 Подключение системы центрального отопления

3.3.1 Системы отопления открытого типа

Котлы предназначены для питания водных систем центрального отопления открытого типа с естественной или принудительной циркуляцией воды. Котлы можно использовать в системах отопления закрытого типа при условии, что:

1. установка оснащена расширительным бачком;
2. установлено оборудование для отвода избыточного тепла, т.е. комбинированый охлаждающий клапан;
3. установлен предохранительный клапан 1,5 бар.

3.3.1 Четырехходовой клапан

Проект системы отопления должен учитывать защиту котла от возврата спущенного холодной водой из системы. Рекомендуется использовать четырехходовой смесительный клапан, что позволяет повысить температуру возвратной воды, а также понизить температуру воды для дома.

- Четырехходовой клапан смешивает подаваемую теплую воду с более холодной возвратной водой из отопительного контура, и тем самым:
 - защищает котел от низкотемпературной коррозии и преждевременного выхода из строя,
 - увеличивает эффективность нагрева воды для бытовых нужд в бойлере ГВС,
 - обеспечивает плавную регулировку нагрева воды для системы отопления,
 - повышает эффективность всей системы.

3.4 Подсоединение котла к электрической сети (при оснащении котла автоматикой)

Помещение котельной должно быть оснащено электропроводкой с nominalным напряжением сети 230/50Hz в соответствии с действующими нормами. Электропроводка должна иметь розетку, оборудованную заземлением, для предотвращения поражения электрическим током.

3.5 Заполнение водой

3.5.1 Заполнение котла водой перед первым запуском

1. Прежде чем заполнить котел водой следует промыть систему отопления и котел для удаления загрязнений.
2. Заполнить систему водой через спливной кран с помощью гибкого шланга. Вода, предназначенная для питания котла, должна соответствовать нормам. Качество воды для заполнения системы отопления влияет на ее долговечность, поэтому вода должна быть чистой, лишенной загрязнений, масел и агрессивных химических соединений. Жесткость воды не должна превышать 2°Ж (1 ммоль/л). Слиш-

ком жесткая вода вызывает отложение осадка в котле и системе обогрева, что снижает КПД котла и может привести к его аварии.

3. Вы должны прекратить подачу воды, когда система уже заполнена, то есть если вода переливается из сигнальной трубы расширительного бачка, расположенной в самой высокой точке системы, или если барометр показывает примерно 0,8–1,2 бар. Добавление должно быть сделано через несколько секунд, чтобы убедиться, что вода выпекает из сосуда.
4. После заполнения системы следует закрыть спливной кран котла и отсоединить от котла гибкий шланг.

3.5.2 Добавление воды в систему

Система отопления с открытым бачком позволяет напрямую контактировать воде с воздухом, что вызывает испарение и необходимость ее восполнения. **ВНИМАНИЕ!** Запрещено доливать холодную воду в горячую систему. Добавление воды в горячие элементы котла угрожает его повреждению и влечет за собой потерю гарантии.

Систему можно доливать водой только и исключительно тогда, когда котел холодный. Если необходимо срочное добавление воды в систему, следует убрать топки, охладить котел до температуры 30°C и лишь тогда добавить недостающую воду. После заполнения системы нужно снова начать разжиг.

3.5.2 Слив воды из системы

Не рекомендуется слив из системы после окончания отопительного сезона, так как это увеличивает риск коррозии и образования накипи. Исключением является ситуация, когда требуется выполнение необходимых ремонтных работ во время длительного простостоя котла в сильный мороз. В последнем случае рекомендуется спить воду из системы во избежание ее замерзания (и, тем самым, ее повреждения), а также заполнить систему после олабления мороза.

4. Инструкция по обслуживанию

4.1 Проверка системы

Перед первым пуском котла следует:

1. Проверить правильность установки и подключения к электросети: а) серво-привода четырехходового клапана (если имеется), б) насоса ЦО, насоса ГВС и теплого пола (если имеются), в) датчика в бойлере, д) вентилятора (если имеется) и е) контроллера (если имеется).
2. Проверить систему отопления: а) ее герметичность, нет ли утечки воды из котла или системы, б) не замерзает ли вода в трубах и расширительном бачке, в) является ли уровень воды и давление нормальными и достаточными (манометр, в зависимости от высоты здания должен показывать от 0,8 до 1,2 бар). Если давление слишком низкое, надо добавить воду, доливая ее исключительно в холодный котел.
3. Проверить герметичность выпуска на задней стенке котла.
4. Проверить правильность подключения котла к дымоходу.

5. Привести замер тяги дымохода.

4.2 Первый розжиг котла

4.2.1 Нижний розжиг на колосниках

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать для розжига котла легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин. Розжиг должен быть поэтапно сначала древесиной, а затем тонким слоем угля.

Нижний розжиг в котле без контроллера

1. Заслонка на борове котла, а также заслонка на нижних дверках должны быть отрегулированы так, чтобы они находились в открытом положении.
2. Открываем нижние дверки, а потом находящуюся за ними топочные дверки.
3. На колосниках равномерно раскладываем бумагу, небольшие кусочки сухого дерева и поджигаем. После розжига тяга дымохода должна втянуть споряемые газы в конвекционные каналы котла.
4. Во время розжига нужно прикрыть засыпные дверки.

5. Когда огонь разгорится, закройте нижние дверки и откройте засыпные дверки. Затем добавьте тонкий слой угля или дерева, так чтобы не погасить огонь и максимально добавьте в топку уголь или дерево на высоту нижнего края топочной дверки. Подождите, пока все не разгорится. В случае необходимости дымовую тягу можно регулировать заслонкой на выходе газов из котла или заслонкой в нижних дверках в зависимости от желаемой температуры в котле. Степень открытия заслонки в нижних дверках зависит от вида топлива. Чем хуже топливо, тем больше открытие заслонки.

Нижний розжиг в котле с контроллером

1. Повторяем шаги 1-3 из предыдущего пункта, заметив, что в топке достаточно огня, который не погаснет после засыпки дополнительной порции топлива.
2. После заполнения котла и последующего розжига топлива, нажав кнопку ПУСК на контроллере, система автоматики переключается на режим розжига. Контроллер включает вентилятор, который постепенно увеличивает обороты, пока не достигнет заданных параметров работы (как определено в Руководстве к контроллеру).
3. Когда котел достигнет установленных параметров, контроллер выключит вентилятор или изменит его обороты.
4. В дальнейшем следует отрегулировать обороты вентилятора и действовать в соответствии с инструкцией для контроллера.
5. Чтобы остановить работу контроллера нажмите кнопку СТОП.

4.3 Сгорание в котле

Эксплуатация свыше 57°C

Во время эксплуатации котла при температуре до 57°C сгораемые газы конденсируются на стенах котла и дымоходных каналах котла. В процессе длительной эксплуатации это приводит к засмолению, меньшей эффективности обогревания и ускоренной точечной и поверхностной коррозии, что значительно сокращает срок службы котла. По этой причине котел должен эксплуатироваться при температуре выше 57°C. Этого можно достичь за счет 1. правильного под-

бора котла для площади обогреваемых помещений, 2. использования трех- или четырехходовых клапанов для выхода и входа воды из/в котел.

Эффект «запотевания» котла

Во время сжигания в котле первый раз или при запуске котла зимой может появиться эффект «запотевания» котла, производящий впечатление течи. В этом случае нужно быстро разогреть котел до температуры около 80°C для того чтобы выслушить котел и конвекционные каналы. Так же следует поступать 1 раз в неделю при длительном пребывании котла при низких температурах.

Удаление золы и чистка

В процессе сгорания каменного угля образуются побочные продукты: гарь, шлак, зола, которые должны быть удалены с помощью инструмента перед последующим розжигом котла.

Длительность горения котла

В зависимости от способа розжига в котле длительность горения (или время работы оборудования при однократной загрузке топлива) вместе с мощностью является величиной переменной. Указанное в технических параметрах время горения котла при использовании топлива нужного качества. Длительность горения зависит от многих факторов, в т.ч. от калорийности и вида топлива, утепления дома, устройства, забирающих тепло (батареи, бойлер, теплый пол). При работе котла с меньшей тепловой отдачей длительность горения увеличивается на несколько часов.

4.4 Остановка работы котла

1. Выключаем вентилятор и контроллер (если имеется), нажав на кнопку СТОП.
2. Плотно закрываем все дверки, заслонку на борове, чтобы огонь погас.
3. Через несколько минут проверяем, не воспламенилось ли вновь топливо.
4. Если жар погас, удаляем остатки угля и пепла из котла.

4.5 Аварийная остановка работы котла

Работающий котел нужно непременно останавливать, если произойдет 1. утечка воды из котла, 2. рост температуры выше 90°C или 3. существует необходимость пополнения испарившейся воды в системе и радиаторах. Для остановки работы котла нужно выполнить положения п.п. «Остановка работы котла». При необходимости скорейшей остановки работы котла нужно выгнести жар и топливо из котла с помощью металлического совка в металлическую емкость, вынести жар из дома и там потушить его водой.

ВНИМАНИЕ! Нельзя гасить горящее топливо водой в помещении котельной!

4.6 Гашение котла по окончании отопительного сезона

Чтобы подготовить котел к завершению отопительного сезона нужно повторить шаги из п.п. «Остановка работы котла», а затем нужно: 1. очистить весь котел изнутри и снаружи, 2. на время простоя котла оставить дверь открытой, чтобы выслушить внутреннюю часть котла и обеспечить постоянный приток воздуха, и 3. произвести осмотр технического состояния котла.

4.7 Очистка и консервация

Поддержка чистоты котла есть необходимым условием его эффективной, безаварийной работы. Даже небольшой слой налета уменьшает теплоотдачу от газов и, следовательно, уменьшает КПД котла. Это может также явиться причиной его поломки. Поэтому котел нужно тщательно чистить по крайней мере 1 раз в неделю. После того, как котел погаснет и остынет, нужно 1. убрать золу из топки и зольника, 2. почистить топку от сажи с помощью металлической щетки, 3. почистить щеткой горелки и дымоотводы, после чего убрать сажу из дымоотводов, 4. почистить внешнюю поверхность котла от осевшего пепла, сажи, пыли и остатков топлива. Периодически нужно контролировать герметичность водной системы, а также плотность прилегания дверок котла, борова и дымохода.

Нужно также следить за порядком в котельной, где не должны складироваться никакие другие предметы кроме тех, что нужны для обслуживания котла.

4.8 Условия безопасной эксплуатации

- Правильно установить систему отопления в соответствии с существующими стандартами.
- Правильно заполнить систему водой. Не добавлять в систему холодную воду во время работы разогретого котла.
- Не эксплуатировать котел при падении уровня воды в системе ниже уровня, указанного в инструкции эксплуатации системы ЦО.
- Никогда не использовать для разжига легковоспламеняющиеся вещества, например, бензин.
- Никогда не гасить огонь в топке водой
- При обслуживании котла использовать соответствующее снаряжение и защитную одежду (рукавицы, очки, головные уборы, обувь), проявлять большую осторожность при обслуживании незолированных частей (напр. дверок), которые могут нагреваться до высоких температур, что может вызвать ожоги.
- При открывании дверок стоять сбоку от котла и опасаться выброса пламени.
- Следить за чистотой в котельной, обеспечить в ней нужную вентиляцию и убрать подальше от нее коррозионные и легковоспламеняющиеся материалы.
- Котел чистить лишь во время перерывов в его работе.
- При работе по обслуживанию котла использовать переносные лампы напряжением не более 24 В.
- Следить за нормальным техническим состоянием котла и гидросистемы.
- Следить за чистотой котла.

5. Проблемы в работе котла - прежде чем обращаться в сервис

В случае безосновательного вызова службы сервиса транспортные и рабочие затраты сервисных работников оплачивает клиент. Поэтому прежде чем позвонить в сервис, ознакомьтесь с типовыми проблемами в работе котла и путями их решения.

Симптом	Причина	Способ устранения
Дымит снаружи	Недостаточная тяга дымохода	Устранить не герметичность дымохода, борова или дверок котла
	Недостаточная высота дымохода	Поднять дымоход на высоту не менее 1,5 м над коньком
	Слишком узкое сечение дымохода	Отрегулировать заслонку борова, уменьшив силу наддува
	Слишком низкое атмосферное давление	Использовать вентилятор, усиливающий тягу дымохода
Загрязнение дымоходных каналов	Загрязнение дымоходных каналов	Очистить каналы
	Сжигание низкокалорийного топлива	Поменять топливо на высококалорийное
	Слабый приток воздуха в котельную	Обеспечить нормальный приток воздуха через окно или вентиляционный канал
Низкий КПД котла	Поломка нагнетательного вентилятора или контроллера	Заново выставить параметры в соответствии с Руководством по эксплуатации или поменять на новый - исправный
	Загрязнение дымоходных каналов в камере сгорания	Очистить каналы, отрегулировать заслонки
	Применение дерева как основного топлива при отоплении	Использовать топливо в соответствии с инструкцией по обслуживанию
Течь	В котле поддерживается низкая температура	Эксплуатировать котел при темп. мин. 57°C
	оценивается производителем	Ремонт в сервисной службе
Чрезмерный расход топлива	Чрезмерная тяга дымохода	Отрегулировать тягу дымохода заслонкой в борове котла
	Неверно установленные параметры	Помощь сервисной службы
	Низкое качество топлива	Сменить топливо
Топливо не полностью сгорает	Плохое качество топлива	Сменить топливо

6. Правила транспортировки и хранения

1. Отгрузка котлов производится в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с технической документацией.
2. Транспортировка должна производиться только в упаковке завода изготовителя. Категорически запрещается перемещение с опорой за кожух котла.
3. Хранение должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в вертикальном положении в один ряд по высоте.
4. Хранение котла должно производиться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией с колебаниями температуры окружающего воздуха от плюс 40 (верхнее значение) до минус 50°C (нижнее значение) и относительной влажностью воздуха 75% при плюс 15°C (группа условий 2 по ГОСТ 15150-69).
5. Присоединительные резьбы консервируются сроком на 1 год.

7. Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготавливает исправную работу котла в течение 30 месяцев со дня продажи и через розничную торговую сеть, а для внешнечного потребления - со дня получения потребителем. При поставке котлов на экспорт гарантийный срок исчисляется с момента пересечения государственной границы Украины.
2. Предприятие изготавливатель не несет ответственности за поломки, возникшие в результате неправильного пользования, транспортировки и хранения котла владельцем.
3. После продажи котла покупателю предприятие-изготавливатель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям изделиям.
4. В случае выхода из строя какого-либо узла или котла в вине предприятия-изготавливателя в течение гарантийного срока предприятия производит ремонт или замену дефектного узла или котла безвозмездно.
5. Претензии с приложением оформленного гарантинного талона направляются предприятию - изготавливателю.
6. По требованию предприятия владелец высылает также дефектный узел или котел.
7. В случае изменения конструкции и доработки аппарата владельцем без согласования с предприятием - изготавливателем, претензии по качеству не принимаются.
8. В случае выхода из строя какого-либо узла котла в течение гарантийного срока по вине владельца или выхода из строя какого-либо узла после истечения гарантийного срока, предприятие-изготавливатель может произвести замену или выслать годный узел за отдельную плату.

8. Свидетельство о приемке и продаже

Котел водогрейный твердотопливный ТТ 15008 соответствует техническим условиям на изделие заводской № 15008 и признан годным к эксплуатации. ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9817-95)

Дата выпуска "01" октября 2015 г

Штамп ОТК (клеймо приемщика):

Дата продажи " " 2015 г

Изготовитель: ООО "Мик-Ойл", Украина, г. Харьков, ул. Котлова, 54, код ОКПО 30359296

Справочно-информационная служба: тел. (057) 719-09-56

Заполняет исполнитель

Приложение 1.1

Исполнитель: _____
(наименование предприятия, организации)

(юридический адрес)

Номер, под которым котел взят на гарантийный учет _____


Причина ремонта. Название замененного комплектующего изделия,
составной части: _____

Дата ремонта " _____ " 201 _____ г.

(фамилия, имя, отчество ответственного лица исполнителя)
(подпись)

М.П.

Подпись владельца, подтверждающая выполнение работ
по гарантийному обслуживанию _____
(подпись) _____ (дата)

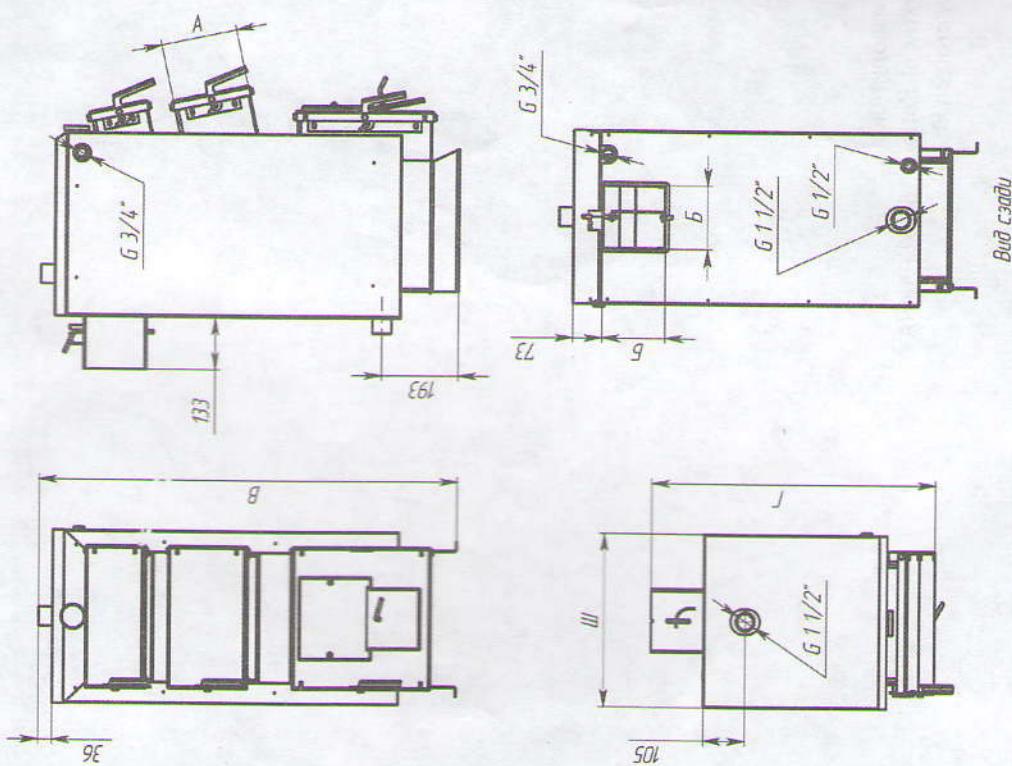

	ТТ 15 с ЭКО Line	ТТ 18 с ЭКО Line	ТТ 21 с ЭКО Line	ТТ 25 с ЭКО Line
Размер А, мм	190	160	1060	440
Размер Б, мм	160	1060	720	440
Размер В, мм	1060	790	800	490
Размер Г, мм	1170	870	800	490
Размер Ш, мм	240	180	1170	240