


UA

VTS

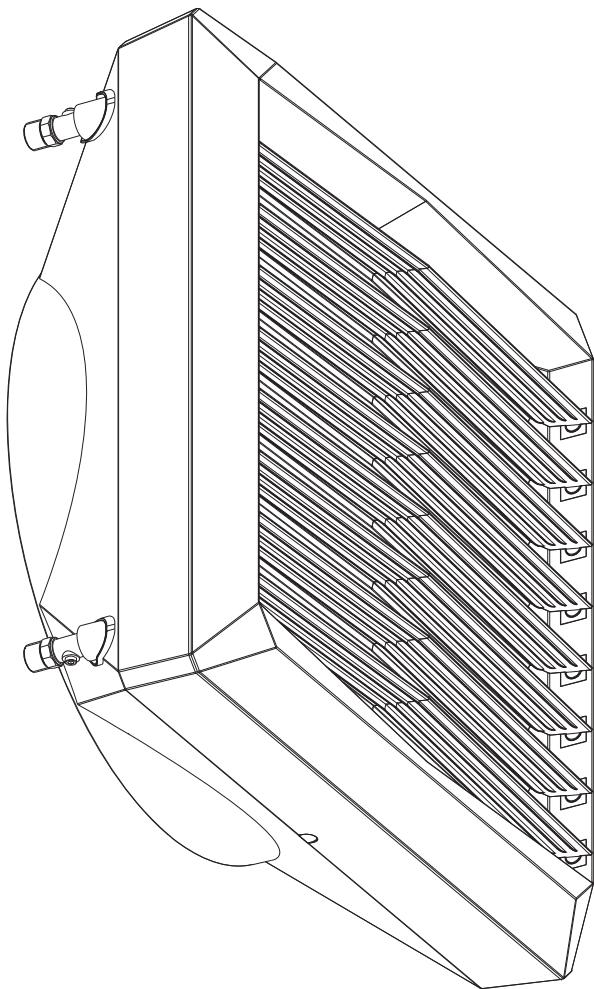

UA

Технічний паспорт

VOLCANO

VOLCANO VR Mini

VOLCANO VR1

VOLCANO VR2

VOLCANO VR3

VOLCANO VR-D

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

UA

ЗМІСТ

1. ВСТУП

- 1.1 Засоби безпеки, вимоги, рекомендації
- 1.2 Транспорт
- 1.3 Перші дії перед початком монтажу

2. КОНСТРУКЦІЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП РОБОТИ

- 2.1 Призначення
- 2.2 Принцип роботи
- 2.3 Конструкція обладнання
- 2.4 Основні розміри

3. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

4. МОНТАЖ

- 4.1 Монтаж на консолі
- 4.2 Пуско-налагоджувальні вказівки

5. АВТОМАТИКА

- 5.1 Елементи автоматики

6. ЗАПУСК, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ

- 6.1 Запуск
- 6.2 Експлуатація та консервація

7. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ (UE) NR 327/2011 ПО ВИКОНАННЮ ДИРЕКТИВИ 2009/125/WE

9. СЕРВІС

- 9.1 Поведінка у випадку несправності
- 9.2 Рекламаційна процедура
- 9.3 Список запасних частин

UA

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

1. ВСТУП

1.1 ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ, ВИМОГИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

Детальне ознайомлення з цією документацією, монтаж та використання обладнання згідно з поданими в ній описами та дотримання всіх умов безпеки являються основою правильного та безпечного функціонування обладнання. будь-яке інше використання, невідповідне цій інструкції, може привести до аварій з небезпечними наслідками. Потрібно обмежити доступ до обладнання некомпетентних осіб, а також провести навчання обслуговуючого персоналу. **Обслуговуючий персонал** - це працівники, які в результаті проведеного навчання, досвіду та знання існуючих норм, документації, а також правил безпеки та умов роботи уповноважені до проведення необхідних робіт, а також вміють розізнавати можливу небезпеку та уникати її. Даний технічний паспорт має бути доставлений з обладнанням, містить детальну інформацію на тему будь-яких конфігурацій опалювальних пристрій, прикладів їх монтажу та установки, а також пуску, використання, ремонту та консервації. Якщо обладнання використовується за призначенням, тоді ця інструкція містить всі необхідні рекомендації для уповноваженого персоналу. **Паспорт має завжди знаходитись поблизу обладнання та бути доступним для сервісних служб.** Виробник зберігає за собою право до змін в інструкції без попереднього повідомлення або змін в обладнанні, що впливають на його роботу. ТОВ "ВТС Україна". не несе жодної відповідальності за поточні консервації, огляди, програмування обладнання, а також збитки, які спричинені припиненням роботи обладнання під час очікування гарантійних послуг, будь-який збиток іншого майна Клієнта , помилки, які є результатом неправильного підключення або неправильної експлуатації обладнання.

1.2 ТРАНСПОРТ

Перед початком монтажу, а також перед розпакуванням обладнання з коробки, слід перевірити, чи присутні які-небудь сліди пошкодження коробки, а також перевірити, чи не була фірмова стрічка з логотипом раніше зірвана або розрізана. Рекомендується перевірити, чи не був пошкоджений під час транспортування корпус обладнання. В разі виявлення однієї з вище перелічених ситуацій потрібно зв'язатись з офісом компанії за телефоном: (Tel. (+3) 8 044 230 47 60, email: kiev@vtsgroup.com). **Рекомендується перевезти обладнання уздовж.** Для того, щоб не пошкодити опалювальні пристрій та не нанести шкоди здоров'ю, рекомендується використовувати допоміжне обладнання.

1.3 ПЕРШІ ДІЇ ПЕРЕД ПОЧАТОК МОНТАЖУ

Перед проведенням монтажних робіт рекомендуємо вписати **серійний номер** обладнання в Гарантійну Карту. **Звертаємо увагу на необхідність правильного заповнення Гарантійної Карті після монтажу.** Перед початком будь-яких монтажних робіт або консервації необхідно відключити живлення та забезпечити обладнання від випадкового включення.

2. КОНСТРУКЦІЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИП РОБОТИ

2.1 ПРИЗНАЧЕННЯ

VOLCANO VR є результатом роботи досвідчених проектировальників, метою яких було запропонувати своїм Клієнтам продукт, що гарантує комфорт перебування в приміщеннях, в яких необхідно підтримувати необхідний тепловий рівень.

Обладнання доступне у чотирьох варіантах:

- VOLCANO VR mini (3-20 кВт, 2100 м³/год)
- VOLCANO VR 1 (5-30 кВт, 5300 м³/год)
- VOLCANO VR 2 (8-50 кВт, 4850 м³/год)
- VOLCANO VR 3 (13-75 кВт, 5700 м³/год)
- VOLCANO VR-D (6500 м³/год)

VOLCANO об'єднує в собі найсучасніші технології, оригінальний дизайн та високу ефективність. Унікальні технологічні рішення, такі як конструкція теплообмінника, покращений вентилятор, а також збільшення дальності потоку повітря дають можливість VOLCANO досягти оптимальної теплової потужності, відповідної характеру та кубатурі приміщення.

ЗАСТОСУВАННЯ: виробничі цехи, склади, оптові магазини, спортивні об'єкти, теплиці, супермаркети, птахофермери та тваринницькі комплекси, майстерні, автосервіси, аптеки та лікарні. **ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ:** висока ефективність, низькі експлуатаційні витрати, повне регульовання параметрів, швидкий та простий монтаж.

2.2 ПРИНЦИП РОБОТИ


Теплоносій (гаряча вода) віддає тепло через теплообмінник з дуже розширеною поверхнею теплообміну, що забезпечує велику потужність нагріву (Volcano VR mini - 3-20 кВт, VR 1 - 5-30 кВт, VR 2 - 8-50 кВт , VR 3 - 13-75 кВт). Високоефективний осьовий вентилятор (1100-5700 м³ / год) всмоктує повітря з приміщення і, пропускаючи його через теплообмінник, видуває назад у приміщення.

Volcano VR-D перенаправляє нагріте повітря із зон під покрівлею будинку в зони, розташовані над підлогою. Переміщення теплого повітря вниз призводить до вирівнювання


градієнта температур у шарах повітря та сприяє зменшенню витрат на опалення шляхом зниження температури в стельовій зоні і обмеження втрат тепла через покрівлю.

Дестратифікатор Volcano VR-D найбільш ефективний у сполученні з повітронагрівачами Volcano VR mini, VR1, VR2 та VR3. Спільна робота цих двох типів пристрій дозволяє швидко

досягти комфортої температури завдяки поліпшенню роботи системи опалення шляхом більш ефективного розподілу теплого повітря.

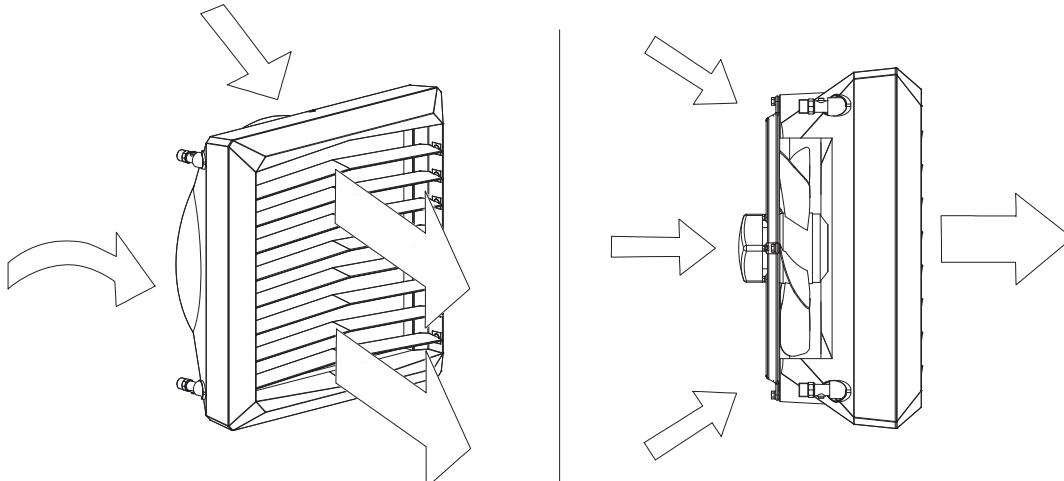


2.3 КОНСТРУКЦІЯ АППАРАТУ (VOLCANO)

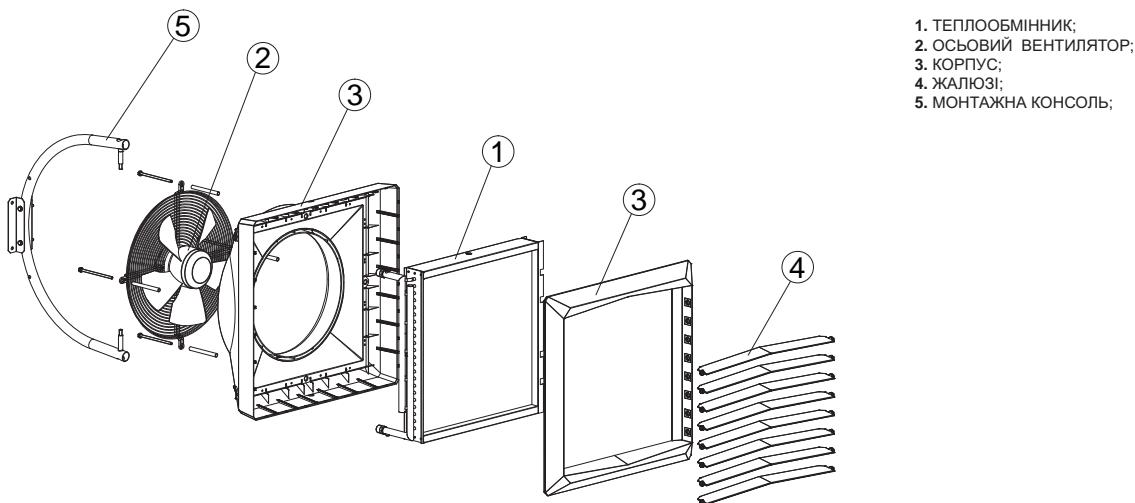


- ВОДЯНИЙ НАГРІВАЧ:** максимальні значення параметрів теплоносія для теплообмінника: 130 °C, 1,6 МПа. Мідно-алюмінієва конструкція теплообмінника складається з мідних патрубків і трубок, а також алюмінієвих ламелей. Приєднувальні патрубки (зовнішня різба 3/4") знаходяться на задній частині корпусу пристрою. Наш модельний ряд обладнання включає однорядний водяній нагрівач у VOLCANO VR1 5-30 кВт, дворядний нагрівач у VOLCANO VR mini 3-20кВт, VOLCANO VR2 8-50кВт, та трьохрядний у VOLCANO VR3 13-75кВт. Відповідно до принципу роботи, Volcano VR-D не оснащений нагрівачем. Volcano VR-D у місці розташування теплообмінника обладнаний елементами каркаса.
- ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР:** максимальна робоча температура становить 60 ° С, номінальна напруга живлення 230 В / 50 Гц. Клас захисту двигуна змінного струму IP54, клас ізоляції F, для ЕС-двигунів клас захисту IP44. Подача повітря здійснюється осьовим вентилятором, оснащеним захисними іратами. Відповідний профіль лопаток та якісні підшипники гарантують безшумну та безаварійну роботу обладнання. Велика потужність двигуна дозволяє домогтися високої ефективності при низькому рівні енергоспоживання зі збереженням поліпшуючи повітряного потоку. Належним чином виконаний профіль корпуса знижує рівень випромінювання шумів, що робить апарат надзвичайно зручним у використанні й дозволяє застосовувати в будинках з високими вимогами до акустики.
- КОРПУС:** складається з основної частини та передньої панелі, які виконані з високоякісного композитного матеріалу, що гарантує можливість використання в апаратах з нагрівачем середовищем температурою до 130°C. Кольоворів бічні накладки дозволяють органічно вписати апарат у дизайн інтер'єра. Volcano VR-D виконує циркуляцію повітря, попішуючи його розподіл і реалізовуючи функцію дестратифікації.
- ЖАЛЮЗІ:** дозволяють спрямовувати потік теплого повітря в 4-х позиціях. Оптимальна дальність та напрямок потоку повітря досягнено завдяки спеціальному профілю лопаток.
- МОНТАЖНА КОНСОЛЬ:** є опціональним елементом - її ергономічна, легка конструкція дозволяє обертати апарат у горизонтальній площині на кут -60°+0+60° для спрямування потоку теплого повітря в необхідний бік.

2.4 ОСНОВНІ РОЗМІРИ (VOLCANO VR mini, VR1, VR2, VR3, VR-D)

VOLCANO VR Mini

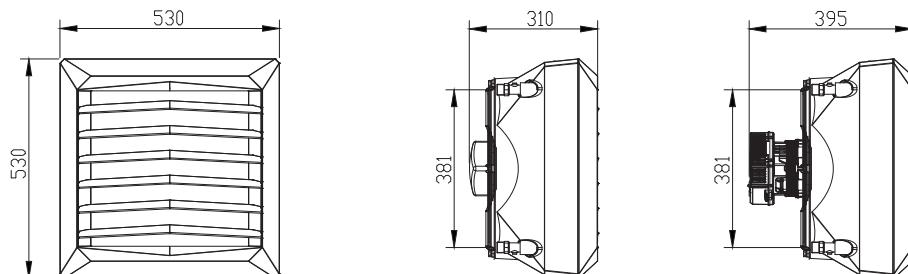

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

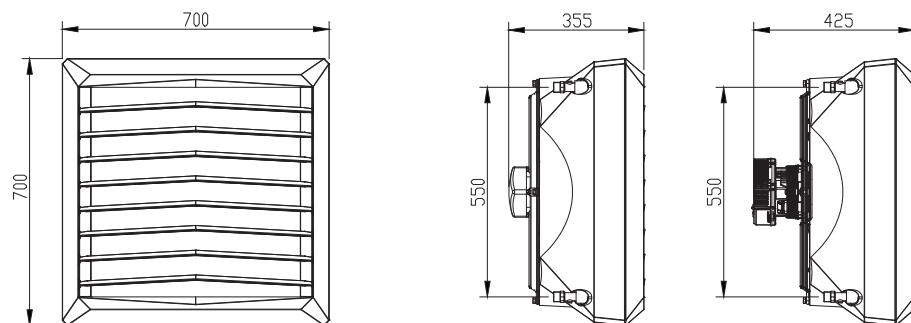

VOLCANO VR Mini
 VOLCANO VR1
 VOLCANO VR2
 VOLCANO VR3
 VOLCANO VR-D

3. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

T_z – температура води на вході до обладнання; T_p – температура води на виході з обладнання; T_{p1} – температура повітря на вході до обладнання; T_{p2} – температура повітря на виході з обладнання; P_g – теплова потужність обладнання; Q_w – витрата води; Q_p – витрата води; Δp – перепад тиску в теплообміннику

Volcano VR Mini																	
Параметри T_z/T_p [°C]																	
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				50/30 [°C]			
T_{p1} [°C]	Q_p [М³/год]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]
0	2100	20.7	29.5	0.92	13.9	17.9	25.4	0.79	10.7	15.1	21.4	0.66	7.9	9.2	13.1	0.4	3.4
	1650	18.1	32.6	0.8	10.7	15.6	28.2	0.69	8.3	13.1	23.7	0.58	6.1	8	14.6	0.35	2.6
	1100	14.1	38.3	0.63	6.8	12.2	33.2	0.54	5.3	10.3	27.9	0.45	3.9	6.3	17.2	0.28	1.7
5	1650	16.9	35.6	0.75	9.5	16.6	28.6	0.73	9.3	13.7	24.5	0.6	6.6	7.6	16.1	0.34	2.5
	2100	19.4	32.6	0.86	12.3	14.5	31.1	0.64	7.2	12	26.6	0.53	5.2	6.8	17.4	0.3	2
	1100	13.3	40.9	0.59	6	11.3	35.8	0.5	4.6	9.4	30.5	0.41	3.3	5.4	19.6	0.23	1.3
10	2100	18.1	35.7	0.8	10.8	15.3	31.7	0.67	8	12.4	27.6	0.54	5.5	6.4	19.1	0.28	1.7
	1650	15.8	35.5	0.7	8.4	13.3	34.1	0.59	6.2	10.8	29.5	0.47	4.3	5.6	20.1	0.24	1.4
	1100	12.4	43.5	0.55	5.3	10.4	38.3	0.46	3.9	8.5	33	0.37	2.8	4.4	21.9	0.19	0.9
15	2100	16.8	38.8	0.74	9.4	13.9	34.8	0.61	6.7	11	30.7	0.48	4.4	4.9	22	0.22	1.1
	1650	14.6	41.4	0.65	7.3	12.1	37	0.54	5.2	9.6	32.4	0.42	3.5	4.3	22.8	0.19	0.9
	1100	11.5	46.1	0.51	4.6	9.5	40.9	0.42	3.3	7.6	35.5	0.33	2.2	3.3	24.1	0.15	0.5
20	2100	15.5	41.9	0.69	8	12.6	37.9	0.56	5.6	9.7	33.7	0.42	3.5	3.3	24.7	0.14	0.5
	1650	13.5	44.3	0.6	6.2	11	39.8	0.48	4.3	8.4	35.2	0.37	2.7	2.8	25.1	0.12	0.4
	1100	10.6	48.6	0.47	4	8.6	43.4	0.38	2.8	6.6	38	0.29	1.8	1.9	25.2	0.08	0.2

* Вихідні умови: об'єм приміщення 1500м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначених у таблиці

T_z – температура води на вході до обладнання; T_p – температура води на виході з обладнання; T_{p1} – температура повітря на вході до обладнання; T_{p2} – температура повітря на виході з обладнання; P_g – теплова потужність обладнання; Q_w – витрата води; Q_p – витрата води; Δp – перепад тиску в теплообміннику

Volcano VR1																	
Параметри T_z/T_p [°C]																	
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				50/30 [°C]			
T_{p1} [°C]	Q_p [М³/год]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [М³/ч]	Δp [кПа]
0	5300	29.9	16.8	1.33	26	25.8	14.5	1.14	20	21.7	12.2	0.95	14.6	13.2	7.5	0.58	6.2
	3900	25.4	19.4	1.12	19.1	21.9	16.7	0.97	14.7	18.4	14.1	0.81	10.8	11.3	8.6	0.49	4.6
	2800	21.2	22.6	0.94	13.6	18.3	19.5	0.81	10.5	15.4	16.4	0.68	7.8	9.4	10.1	0.41	3.3
5	5300	28	20.8	1.24	23	23.9	18.4	1.05	17.3	19.7	16.1	0.87	12.3	11.3	11.3	0.49	4.6
	3900	23.8	23.2	1.05	16.9	20.3	20.5	0.9	12.8	16.8	17.8	0.74	9.1	9.6	12.3	0.42	3.4
	2800	19.9	26.2	0.88	12.1	16.9	23.1	0.75	9.1	14	19.9	0.62	6.6	8	13.6	0.35	2.5
10	5300	26.1	24.7	1.16	20.2	22	22.4	0.97	14.8	17.8	20	0.78	10.2	9.2	15.2	0.4	3.2
	3900	22.2	27	0.98	14.9	18.7	24.3	0.82	10.9	15.1	21.6	0.66	7.6	7.9	16	0.34	2.4
	2800	18.5	29.7	0.82	10.6	15.6	26.6	0.69	7.8	12.7	23.5	0.56	5.4	6.6	17	0.29	1.8
15	5300	24.2	28.6	1.07	17.5	20	26.3	0.88	12.5	15.8	23.9	0.7	8.2	7.2	19	0.31	2
	3900	20.5	30.7	0.91	12.9	17	28	0.75	9.2	13.5	25.3	0.59	6.1	6.1	19.7	0.27	1.5
	2800	17.2	33.3	0.76	9.2	14.2	30.2	0.63	6.6	11.3	27	0.5	4.4	5.1	20.4	0.22	1.1
20	5300	22.2	32.5	0.99	15	18.1	30.2	0.8	10.3	13.8	27.8	0.61	6.4	5	22.8	0.22	1.1
	3900	18.9	34.5	0.84	11.1	15.4	31.8	0.68	7.6	11.8	29	0.52	4.8	4.2	23.2	0.18	0.8
	2800	15.8	36.8	0.7	7.9	12.9	33.7	0.57	5.5	9.9	30.5	0.43	3.5	3.5	23.7	0.15	0.6

* Вихідні умови: об'єм приміщення 1500м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначених у таблиці

T_z – температура води на вході до обладнання; T_p – температура води на виході з обладнання; T_{p1} – температура повітря на вході до обладнання; T_{p2} – температура повітря на виході з обладнання; P_g – теплова потужність обладнання; Q_w – витрата води; Q_p – витрата води; Δp – перепад тиску в теплообміннику

Volcano VR2																	
Параметри T_z/T_p [°C]																	
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				50/30 [°C]			
T_{p1} [°C]	Q_p [M³/год]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]
0	4850	50.1	30.7	2.21	23.8	43.1	26.5	1.9	18.3	36.2	22.3	1.59	13.5	22.3	13.7	0.97	5.7
	3600	41.9	34.7	1.86	17.2	36.5	30	1.6	13.3	30.5	25.3	1.34	9.8	18.8	15.6	0.82	4.2
	2400	32.7	40.6	1.45	10.8	28.3	35.2	1.25	8.4	23.9	29.7	1.05	6.2	14.8	18.4	0.64	2.7
5	4850	46.7	33.7	2.07	21.1	39.9	29.5	1.76	15.9	33.1	25.3	1.45	11.4	19	16.7	0.83	4.3
	3600	39.3	37.5	1.74	15.2	33.6	32.8	1.48	11.5	27.9	28.1	1.22	8.3	16.1	18.3	0.7	3.1
	2400	30.6	43.1	1.36	9.6	26.2	37.6	1.16	7.3	21.8	32.1	0.96	5.3	12.6	20.7	0.55	2
10	4850	43.6	36.8	1.93	18.5	36.7	32.6	1.62	13.6	29.8	28.4	1.31	9.4	15.6	19.6	0.68	3
	3600	36.6	40.4	1.62	13.4	30.9	35.6	1.36	9.9	25.2	30.9	1.11	6.8	13.2	21	0.58	2.2
	2400	28.6	45.5	1.27	8.4	24.2	40	1.07	6.3	19.7	34.5	0.87	4.4	10.4	22.9	0.45	1.4
15	4850	40.4	39.8	1.79	16	33.5	35.6	1.48	11.5	26.6	31.3	1.17	7.6	12.2	22.5	0.53	1.9
	3600	34	43.1	1.51	11.6	28.2	38.4	1.25	8.3	22.4	33.6	0.99	5.5	10.3	23.5	0.45	1.4
	2400	26.5	48	1.18	7.3	22.1	42.5	0.98	5.3	17.6	36.9	0.77	3.5	8	25	0.35	0.9
20	4850	37.2	42.8	1.65	13.7	30.3	38.6	1.34	9.5	23.3	34.3	1.02	5.9	8.4	25.2	0.37	1
	3600	31.3	45.9	1.39	10	25.5	41.1	1.13	6.9	19.7	36.3	0.86	4.3	7	25.8	0.31	0.7
	2400	24.5	50.4	1.09	6.3	20	44.8	0.88	4.4	15.5	39.2	0.68	2.8	5.3	26.6	0.23	0.4

* Вихідні умови: об'єм приміщення 1500м³, вимірювання проведені на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначених у таблиці

T_z – температура води на вході до обладнання; T_p – температура води на виході з обладнання; T_{p1} – температура повітря на вході до обладнання; T_{p2} – температура повітря на виході з обладнання; P_g – теплова потужність обладнання; Q_w – витрата води; Q_p – витрата води; Δp – перепад тиску в теплообміннику

Volcano VR3																	
Параметри T_z/T_p [°C]																	
		90/70 [°C]				80/60 [°C]				70/50 [°C]				50/30 [°C]			
T_{p1} [°C]	Q_p [M³/год]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]	P_g [кВт]	T_{p2} [°C]	Q_w [M³/ч]	Δp [кПа]
0	5700	75.1	39	3.31	32.6	64.5	33.8	2.85	25.1	54.3	28.4	2.39	18.4	33.6	17.6	1.46	7.8
	4100	60.6	44.1	2.69	22	52.5	38.2	2.32	17	44.3	32.2	1.95	12.5	27.5	20	1.2	5.4
	3000	49.5	49.2	2.19	15	42.9	42.7	1.89	11.6	36.3	36.1	1.59	8.6	22.6	22.5	0.98	3.7
5	5700	69.9	41.6	3.1	28.9	59.8	36.3	2.64	21.7	49.6	31	2.18	15.5	28.7	20	1.25	5.8
	4100	56.8	46.3	2.52	19.5	48.7	40.4	2.15	14.8	40.5	34.4	1.78	10.6	23.5	22.1	1.02	4
	3000	46.4	51.1	2.06	13.3	39.8	44.6	1.76	10.1	33.1	37.9	1.46	7.3	19.3	24.2	0.84	2.8
10	5700	65.2	44.1	2.89	25.3	55	38.8	2.43	18.6	44.8	33.4	1.97	12.8	23.7	22.4	1.03	4.1
	4100	53	48.6	2.35	17.1	44.9	42.6	1.98	12.7	36.6	36.6	1.61	8.8	19.4	24.1	0.84	2.8
	3000	43.3	53.1	1.92	11.7	36.7	46.5	1.62	8.7	30	39.8	1.32	6.1	15.9	25.8	0.69	2
15	5700	60.4	46.6	2.68	21.9	50.2	41.3	2.22	15.7	40	35.9	1.76	10.3	18.4	24.6	0.8	2.6
	4100	49.2	50.8	2.18	14.9	41	44.8	1.81	10.7	32.7	38.8	1.44	7.1	15.1	26	0.66	1.8
	3000	40.2	55	1.78	10.2	33.6	48.4	1.48	7.4	26.8	41.6	1.18	4.9	12.4	27.3	0.54	1.2
20	5700	55.6	49.1	2.47	18.8	45.4	43.8	2	13	35	38.3	15.4	8.1	12.8	26.7	0.56	1.3
	4100	45.3	53	2.01	12.8	37.1	47	1.64	8.9	28.7	40.9	1.26	5.6	10.4	27.5	0.45	0.9
	3000	37.1	56.9	1.64	8.8	30.4	50.2	1.34	6.1	23.6	43.4	1.04	3.9	8.3	28.2	0.36	0.6

* Вихідні умови: об'єм приміщення 1500м³, вимірювання проведені на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначених у таблиці

VOLCANO VR Mini
 VOLCANO VR1
 VOLCANO VR2
 VOLCANO VR3
 VOLCANO VR-D

Параметр	Одиниця виміру	VOLCANO VR Mini	VOLCANO VR1	VOLCANO VR2	VOLCANO VR3	VOLCANO VR-D
Кількість рядів опалювального пристрою		2	1	2	3	---
Максимальна витрата повітря	м ³ /год	2100	5300	4850	5700	6500
Діапазон теплої потужності	кВт	3-20	5-30	8-50	13-75	-
Максимальна температура теплоносія	°C		130			-
Максимальний робочий тиск*	МПа		1.6			-
Довжина потоку повітря у горизонтальній площині	м	14	23	22	25	28
Довжина потоку повітря у вертикальній площині	м	8	12	11	12	15
Об'єм води	дм ³	1.12	1.25	2.16	3.1	-
Діаметр патрубків	"		3/4			-
Маса обладнання (без води)	кг	17.5	27.5	29	31	22
напруга живлення	В/Гц		1 ~ 230/50			
Номінальна потужність двигуна змінного струму	кВт	0.115	0.28		0.41	
Номінальний ток двигуна змінного струму	А	0.53	1.3		1.7	
Номінальні оберти двигуна змінного струму	об/хв	1450		1380		
Клас захисту IP двигуна змінного струму	---		54			
Номінальна потужність ЕС-двигуна	кВт	0.095	0.25		0.37	
Номінальний ток ЕС-двигуна	А	0.51	1.3		1.7	
Номінальні оберти ЕС-двигуна	об/хв	1450	1430		1400	
Клас захисту IP ЕС-двигуна	---			44		

УВАГА! Дані параметрів роботи VOLCANO у випадку застосування іншої температури теплоносія можете отримати за запитом.

Volcano VR Mini

швидкість вентилятора		III	II	I
витрата повітря	м ³ /год	2100	1650	1100
рівень шуму для Volcano із двигуном змінного струму*	дБ(А)	52	42	29
рівень шуму для Volcano із ЕС двигуном*	дБ(А)	50	40	27
Електрична потужність двигуна змінного струму	Вт	115	68	48
Електрична потужність ЕС-двигуна**	Вт	95	56	39
довжина потоку повітря у горизонтальній площині	м	14	8	5
довжина потоку повітря у вертикальній площині	м	8	5	3

* Умови вимірювання: об'єм приміщення 1500 м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначеніх у таблиці

Volcano VR1

швидкість вентилятора		III	II	I
витрата повітря	м ³ /год	5300	3900	2800
рівень шуму для Volcano із двигуном змінного струму*	дБ(А)	56	51	40
рівень шуму для Volcano із ЕС двигуном*	дБ(А)	54	49	38
Електрична потужність двигуна змінного струму	Вт	280	220	190
Електрична потужність ЕС-двигуна**	Вт	250	190	162
довжина потоку повітря у горизонтальній площині	м	23	20	15
довжина потоку повітря у вертикальній площині	м	12	9	7

* Умови вимірювання: об'єм приміщення 1500 м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначеніх у таблиці

UA
Volcano VR2

швидкість вентилятора		III	II	I
витрата повітря	м ³ /год	4850	3600	2400
рівень шуму для Volcano із двигуном змінного струму*	дБ(А)	56	51	40
рівень шуму для Volcano із ЕС двигуном*	дБ(А)	54	49	38
Електрична потужність двигуна змінного струму	Вт	280	220	190
Електрична потужність ЕС-двигуна**	Вт	250	190	162
довжина потоку повітря у горизонтальній площині	м	22	19	14
довжина потоку повітря у вертикальній площині	м	11	8	6

* Умови вимірювання: об'єм приміщення 1500 м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначеніх у таблиці

Volcano VR3

швидкість вентилятора		III	II	I
витрата повітря	м ³ /год	5700	4100	3000
рівень шуму для Volcano із двигуном змінного струму*	дБ(А)	57	51	45
рівень шуму для Volcano із ЕС двигуном*	дБ(А)	55	49	43
Електрична потужність двигуна змінного струму	Вт	410	320	245
Електрична потужність ЕС-двигуна**	Вт	370	285	218
довжина потоку повітря у горизонтальній площині	м	25	22	17
довжина потоку повітря у вертикальній площині	м	12	9	7

* Умови вимірювання: об'єм приміщення 1500 м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначеніх у таблиці

Volcano VR-D

швидкість вентилятора		III	II	I
витрата повітря	м ³ /год	6500	4600	3400
рівень шуму для Volcano із двигуном змінного струму*	дБ(А)	58	52	45
рівень шуму для Volcano із ЕС двигуном*	дБ(А)	56	50	43
Електрична потужність двигуна змінного струму	Вт	410	320	245
Електрична потужність ЕС-двигуна**	Вт	370	285	218
довжина потоку повітря у горизонтальній площині	м	28	24	19
довжина потоку повітря у вертикальній площині	м	15	11	9

* Умови вимірювання: об'єм приміщення 1500 м³, вимірювання проведено на відстані 5 м.

** Електрична потужність двигуна ЕС для витрат повітря, зазначеніх у таблиці

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

4. МОНТАЖ


УВАГА! Місце монтажу має бути відповідно підібране з врахуванням можливості виникнення навантажень або вібрацій.

До початку будь-яких монтажних або консерваційних робіт необхідно відключити живлення та забезпечити від випадкового включення.


Рекомендується в гідралічній системі застосувати фільтри. Перед підключенням гідралічних (особливо живильних) до обладнання, рекомендується очистити систему, спустивши декілька літрів води.

УВАГА! Незбереження при монтажу мінімальної відстані 0,4 м від стіни або перекриття може викликати неправильну роботу обладнання, ушкодження вентилятора або підвищення рівня шуму його роботи.


При монтажу на стіні або на стелі рекомендується прийняти до уваги наступні параметри:

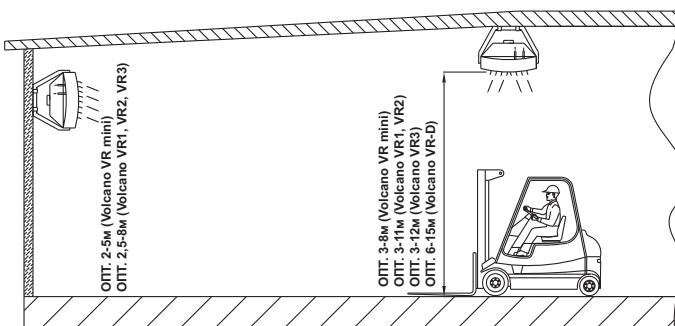

Відстань між апаратами: рекомендується відстань від 6 до 12 м (Volcano VR1, VR2, VR3), 3 до 7 м (Volcano VR mini), щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла

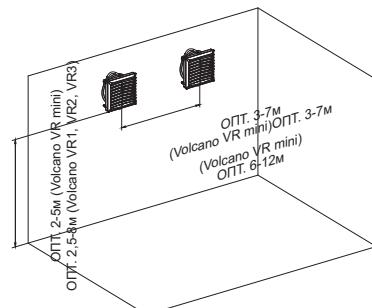


Дальльність потоку повітря

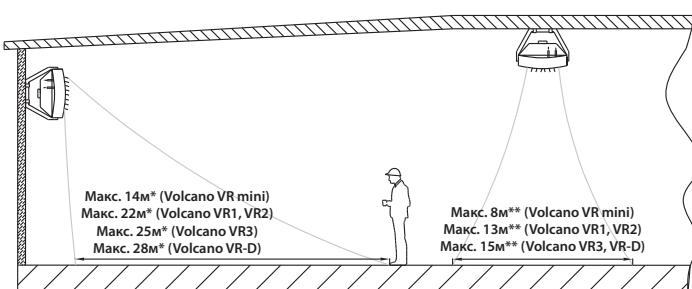

- Рівень шуму обладнання залежить від акустичних властивостей приміщення
- Режим роботи, нагріву – наприклад обладнання додатково працює як дестратифікатор
- Напрямок потоку повітря – напрямок потоку має бути встановлений так, щоб у зоні перебування не було протягу. Потік повітря не може бути спрямований на стіни, консолі, ліфти, стелажі, машини і тп.


Приклади розміщення опалювальних пристрій при настільному монтажу

Вид з верху

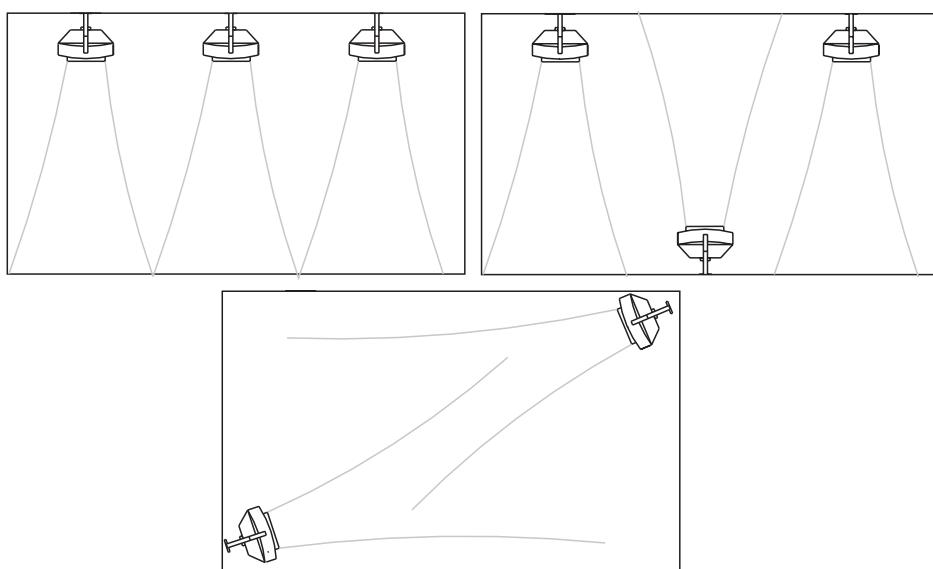

4.1 МОНТАЖ НА КОНСОЛІ


Монтажна консоль є додатковим обладнанням. Для прикріплення консолі до апарату, необхідно в верхній та нижній частині корпуса (в визначеному місці) **6** вирізати свердлом отвори та ввести до них гільзи. На гільзи слід насунути плече монтажної консолі. В верхню та нижню гільзу вводимо гвинти M10 і докручуючи їх, визначаємо положення опалювального пристрою відносно консолі. Після встановлення обладнання в очікуваній позиції, монтуємо заглушки на держаку.

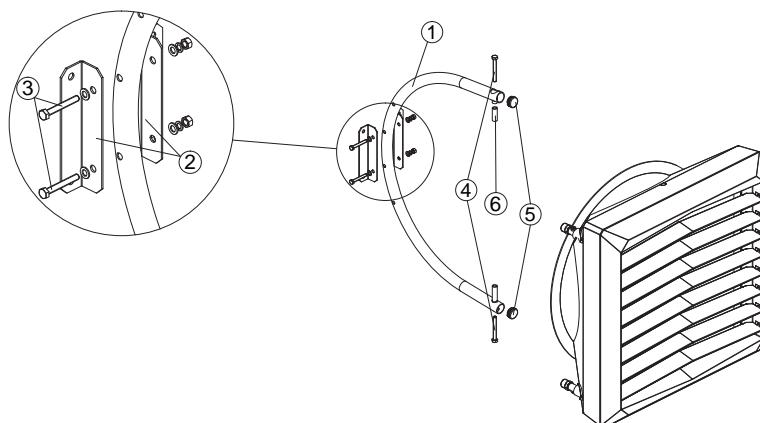

В комплект монтажної консолі входять:

1. ДЕРЖАК (1 шт.); 2. ОБОЙМА; 3. БОЛТБОЛТ M10 ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ МОНТАЖНОЇ КОНСОЛІ ДО НАГРІВАЧА (2 ком.); 4. ГВИНТ M10 МОНТУЮЧА КОНСОЛЬ ДО НАГРІВАЧА (2 шт.); 5. ЗАГЛУШКА (2 шт.); 6. МОНТАЖНА ГІЛЬЗА (2 шт.).

обертання обладнання, встановленого на монтажній консолі

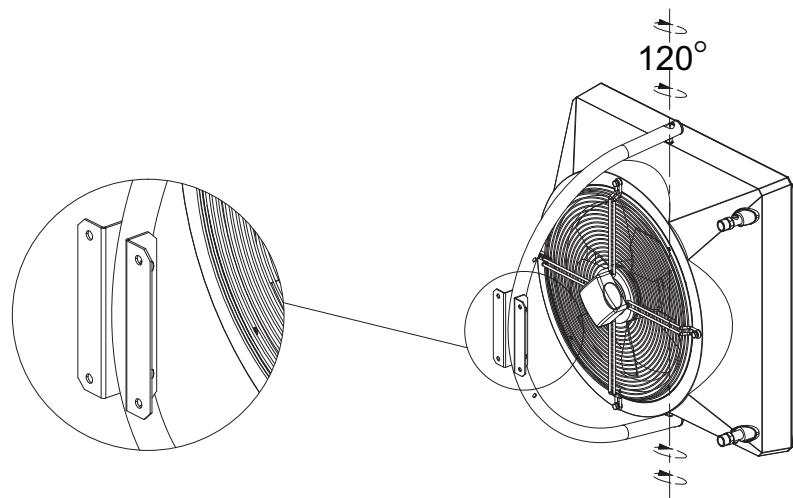


VOLCANO VR Mini
 VOLCANO VR1
 VOLCANO VR2
 VOLCANO VR3
 VOLCANO VR-D


4.2 ВІДСТАНІ МОНТАЖУ, ПУСКО-НАЛАГОДЖУВАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Підключення теплоносія Під час монтажу трубопроводів з теплоносієм, слід захищати патрубки теплообмінника від пошкодження 1. Вага підвіденних трубопроводів не повинна створювати навантаження на патрубки опалювального пристрію. Існує можливість підключення за допомогою гнучких труб (можливість горизонтально міняти напрямок потоку повітря).


VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3

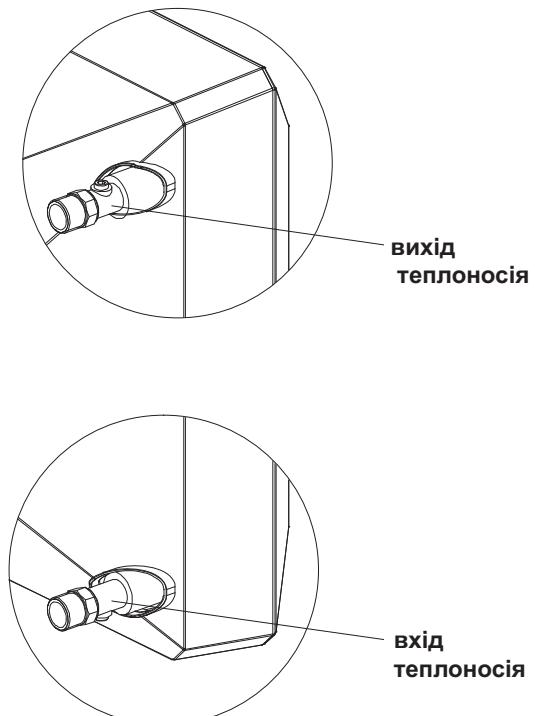


VOLCANO VR Mini

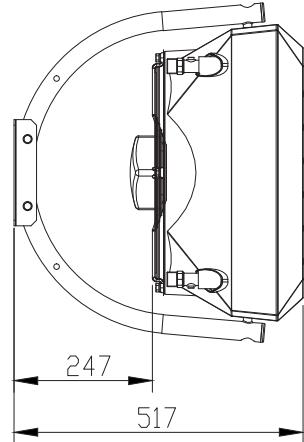

VOLCANO VR1, VR2, VR3, VR-D

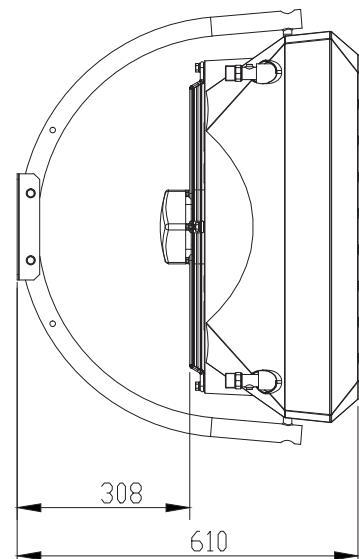

UA

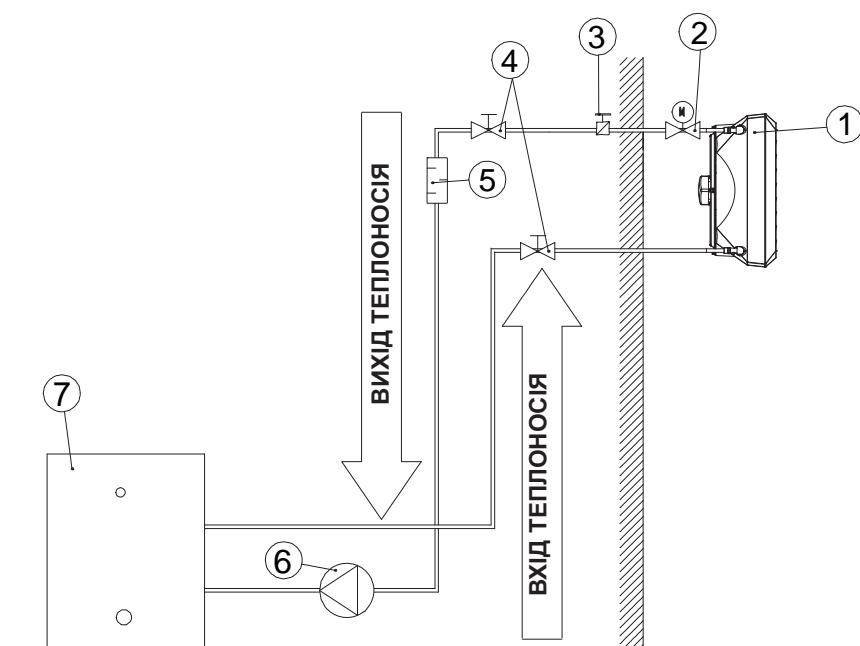


ПРИКЛАД ГІДРАВЛІЧНОГО МОНТАЖА:

1. ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ; 2. КЛАПАН З СЕРВОМОТОРОМ; 3. КРАН ВІДВОДУ ПОВІТРЯ; 4. ЗАПІРНИЙ КЛАПАН; 5. ФІЛЬТР; 6. ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС; 7. КОТЕЛ

Видалення повітря з обладнання/спуск теплоносія

Видалення повітря з обладнання можливе шляхом відкручування гвинту крану **1**. Доступ до цього гвинта можна отримати шляхом демонтажу заглушки **3**. (Volcano V20 mini, VR1, VR2). Спуск теплоносія відбувається через спускний кран **2**, доступ до крану маємо після демонтажу заглушки (Volcano VR3, VR1, VR2). **3.** У випадку запуску обладнання після спуску теплоносія, слід пам'ятати про видалення повітря з теплообмінника опалювального пристрою. **Слід звернути особливу увагу на збереження обладнання перед випадковим потраплянням води до корпуса під час спуску теплоносія.**

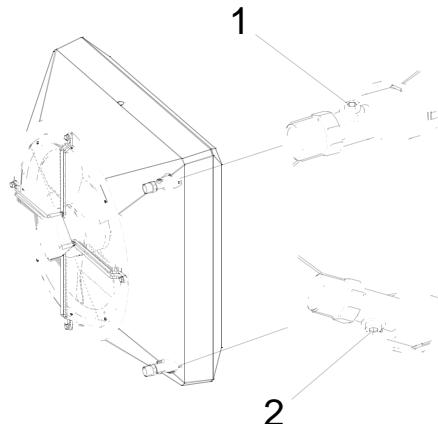


Підключення електроп живлення

УВАГА Підключення повинне виконуватися з використанням роз'єднувача на всіх полюсах електричного живлення. Рекомендований захист: роз'єднувач по перенавантаженню для VOLCANO VR mini - 1 A, VOLCANO VR1, VR2 - 2 A, VOLCANO VR3, VR-D - 4 A та диференціальний захист по струму: VOLCANO VR mini, VR1, VR2, VR3, VR-D (вентилятор) обладнані клемником для підключення дротів 7 x 2,5 mm². **УВАГА** підключати дроти до клемнику рекомендується з використанням кабельних наконечників.

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/ AC	5 x 1,5 mm ²	
VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D/ EC	Джерело живлення: 3 x 1,5mm ² Управління: 0-10V пост.струму: LiCY 2x0,75 (екранований)	

Регулювання направляючих жалюзі

Направляючі жалюзі Volcano MINI встановлені на поворотній осі **1**, що забезпечує плавну зміну напрямку потоку повітря **4**. Для того щоб змінити їх положення, направляючі жалюзі потрібно обернути двома руками (захоплюючи краю корпусу) щоб поворот жалюзі відбувався одразу на обох тримаючих стрижнях.

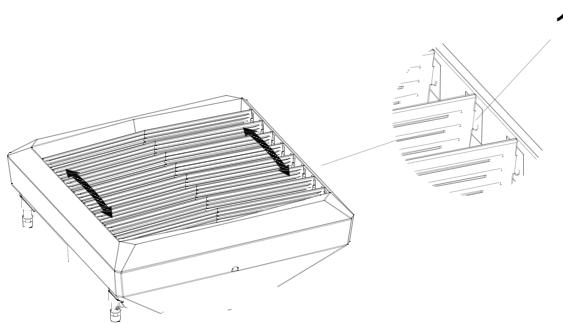

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

5. АВТОМАТИКА

5.1 ЕЛЕМЕНТИ АВТОМАТИКИ

Електричні підключення повинні виконуватися тільки кваліфікованим персоналом згідно з діючими:

- правилами безпеки праці
- інструкціями монтажу
- технічною документацією кожного елементу автоматики

УВАГА! Перед монтажем та підключенням установки просимо ознайомитись з інструкцією, що додається до елементів автоматики.

МОДЕЛЬ	СХЕМА	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	ЗАУВАЖЕННЯ
ARW 3.0/2* (Volcano VR mini, VR, VR2, VR3, VR-D) VTS: 1-4-0101-034		РЕГУЛЯТОР ШВИДКОСТІ ОБЕРТІВ – ARW 3.0/2 <ul style="list-style-type: none"> • напруга живлення: 230В AC +/- 10% • максимальний вихідний струм: 3 A • спосіб регуляції: перемекальний • кількість рівнів регуляції: 5 • клас захисту IP: 54 • спосіб монтажу: настінний • температура роботи: 0...35°C 	<ul style="list-style-type: none"> ● Відповідно до величини припустимого значення робочого струму, не підключайте більше одного апарату VOLCANO VR 1/VR 2/VR 3/VR-D або більше чотирьох апаратів VOLCANO VR mini до одного регулятора обертів. ● Мінімальна відстань між змонтованими регуляторами - по горизонталі та вертикальні становить 20 см. ● Рекомендується виконувати підключення електричного живлення дротами мінімум 3 x 1.5 mm². ● Зображення елементів автоматики є тільки візуалізацією моделей виробів.
EH20.1 VTS: 1-4-0101-0039		ПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЕР ТЕМПЕРАТУРИ <ul style="list-style-type: none"> • живлення: батарейки типу AA 1,5 В (в комплекті) • діапазон установки: 5 ... 35°C • ділення шкали: 0,5°C • допустиме навантаження управлюючого виходу: 5(2) A (24 ... 230В AC) • клас захисту: IP30 • спосіб монтажу: настінний • температура роботи: 0 ... 50°C • час переключання робочих циклів: 60 хв • програматор: з тижневим годинником • режим роботи: фабрична або мануальна установка 	<ul style="list-style-type: none"> ● Точний опис роботи програмувального контролера температури знаходиться в інструкції, яка доступна на сайті: www.vtsgroup.com ● Термостат та програмований контролер температури мають бути встановлені на видному місці. ● Рекомендується уникати місць безпосередньо наражених на сонячне випромінювання, електромагнітні хвилі ітп. ● Рекомендується підключення живлення проводами мін. 2 x 0,75 mm². ● Малюнки елементів автоматики представляють тільки візуалізацію продуктів.
ДВОХХОДОВИЙ КЛАПАН 3 СЕРВОПРИВОДОМ VR VTS: 1-2-1204-2019		КЛАПАН ДВОХХОДОВИЙ <ul style="list-style-type: none"> • діаметр патрубків: 3/4" • режим роботи: двохпозиційний ON-OFF • максимальна різниця тиску: 100 кПа • клас тиску: PN 16 • коефіцієнт потоку kvs: 6,5 м³/год • максимальна температура теплоносія: 93°C • температура роботи: 2 ... 40°C СЕРВОМОТОР КЛАПАНА <ul style="list-style-type: none"> • споживання потужності: 7 ВА • напруга живлення: 230В AC +/- 10% • час закриття/відкриття: 5/18 с • позиція без живлення: закритий • клас захисту: IP20 • температура роботи: 2 ... 40°C 	<ul style="list-style-type: none"> ● Рекомендується монтаж двухходового клапана на поворотному трубопроводі. ● Малюнки елементів автоматики представляють тільки візуалізацію продуктів. <ul style="list-style-type: none"> ● Рекомендується підключення живлення проводами мін. 3 x 0,75 mm². ● Малюнки елементів автоматики представляють тільки візуалізацію продуктів.
HMI VR (VTS: 1-4-0101-0169)		КОНТРОЛЕР HMI VR для регулятора ARWE3.0 <ul style="list-style-type: none"> • напруга живлення: 1~230В +/-10%/50Гц • допустимий вихідний струм для клапана/із з сервоприводом: 3(1)A • споживча потужність: 1,5 ВА • діапазон налаштувань температури: 5~40°C • параметри навколошного середовища: 5~50°C • відносна вологість: 0,85 • дисплей: сірий, підсвічування блакитне • внутрішній датчик: NTC 10К, 3950 Ом при 25°C • зовнішній датчик: можливість підключення зовнішнього датчика NTC • точність вимірювання: + 1°C (вимірювання через кожні +0,5°C) • програмування календаря на тиждень: 5+1+1 • режим роботи: опалення / охолодження • можливості управління: автоматичне (0-10 В)/ручне (30%, 60%, 100%) • годинник: 24 години • відображення температури: приміщення або цільова (обрана) • програмування опалення / охолодження: два періоди опалення на добу (5+1+1) або безперервна робота • захист від заморожування: відкриття клапана нижче 8 ° C • ступінь захисту: IP30 • спосіб монтажу: в монтажній коробці Ø 60 мм • обслуговування: зовнішня клавіатура • кількість обслуговуваних регуляторів: ARWE3.0 9 • максимальна довжина сигналного проводу: 120 м • корпус: ABS UL94-5 (вогнетривкий пластик) • колір: RAL 9017 • розміри / маса: 86x86x54 мм/0,12 кг • зовнішня комунікація: RS485 (MODBUS) • рекомендованій діаметр живильного проводу: 2x1мм² 	<ul style="list-style-type: none"> ● Точний опис роботи програмувального контролера температури знаходиться в інструкції, яка доступна на сайті: www.vtsgroup.com ● Термостат та програмований контролер температури мають бути встановлені в презентаційному місці. ● Рекомендується уникати місць безпосередньо наражених на сонячне випромінювання, електромагнітні хвилі ітп. ● Малюнки елементів автоматики представляють тільки візуалізацію продуктів.

МОДЕЛЬ	СХЕМА	ТЕХНІЧНІ ДАНИ	ЗАУВАЖЕННЯ
NTC.TEMP для контролера HMI VR (VTS: 1-2-1205-1008)		Кімнатний датчик NTC для контролера HMI VR <ul style="list-style-type: none"> безреактивний вимірювальний елемент: NTC 10K ступінь захисту: IP20 монтаж: настінний максимальна довжина сигналного проводу: 100м параметри навколошного середовища: 0...40°C точність вимірювання: 0,5K (10 ~ 40°C) діапазон вимірювання температури: -20...+70°C розміри / маса: 74x74x26 мм/0,1кг рекомендований діаметр сигналного (екранованого) дроту: 2x0,5 мм2 	<ul style="list-style-type: none"> датчик температури NTC повинен бути встановлений на видному місці. Рекомендується уникати місць безпосередньо нарахених на сонячне випромінювання, електромагнітні хвилі і тп. Малюнки елементів автоматики представляють тільки візуалізацію продуктів.
НАСТІННИЙ КОНТРОЛЛЕР WING/VR VTS: 1-4-0101-0438		НАСТІННИЙ КОНТРОЛЛЕР WING/VR <ul style="list-style-type: none"> Електричне живлення: 230В/50Гц Максимальний споживаний струм: 6 (3A) Діапазон регулювання: 10-30 ° С Точність регулювання: +/- 1 ° С Клас захисту: IP 30 Способ монтажу: настінний Параметри робочого середовища: від -10 до + 50 ° C 	<ul style="list-style-type: none"> Максимальна довжина провідника від завіси до пристрою програмування становить 100 м. Рекомендується встановити з'єднання за допомогою кабелю мін. розміру 5x1 мм2 або 6x1мм2, залежить від варіанту підключення (див. схеми) Креслення з елементами автоматики містять тільки візуалізацію продуктів. Контроллер не є невід'ємною частиною завіси. Це додатковий пристрій, який може бути замінено будь-яким пристроям програмування або контактором, що відповідає стандарту 60335.
РЕГУЛЯТОР ШВИКОСТІ ОБЕРІГІВ ВЕНТИЛЯТОРА (0-10В) VTS: 1-4-0101-0453		РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТИ ОБЕРІГІВ ВЕНТИЛЯТОРА (0-10В) <ul style="list-style-type: none"> Електричне живлення: 230В/50Гц Максимальний споживаний струм: 0,02А для 0-10В Режим роботи: ручний Вихідний сигнал: 0-10В пост.струму Клас захисту: IP 30 	<ul style="list-style-type: none"> Електричне з'єднання має бути виконано за допомогою кабелю мін. 3 x 0,75 мм2. Зображення елементів автоматики є лише візуалізацією зразка продукту.

6. ЗАПУСК, ЕКСПЛУАТАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ

6.1 ЗАПУСК

- До початку будь-яких монтажних або консерваційних робіт необхідно відключити живлення та забезпечити обладнання від випадкового включення.
- Рекомендується в гіdraulічній системі застосовувати фільтри. Перед підключенням гіdraulічних проводів (особливо подаючих) до обладнання рекомендується очищення установки шляхом спуску кількох літрів води.
- Рекомендується застосування крану відводячого повітря в найвищому пункті установки.
- Рекомендується встановлення шарових кранів безпосередньо за обладнанням, у випадку необхідності демонтажу обладнання.
- Необхідно оберігати обладнання від збільшення тиску, згідно з допустимою величиною максимального тиску 1,6 МПа.
- Патрубки мають бути звільнені від будь-якої напруги та навантаження.
- Перед першим запуском обладнання необхідно перевірити правильність гіdraulічних підключень (герметичність крану відводу повітря, патрубків, правильність встановленої арматури).
- Перед першим запуском обладнання рекомендується перевірити правильність електричних підключень (підключення автоматики, живлення, вентилятора).
- Рекомендується встановлення додаткового зовнішнього приладу безпечного відключення (УЗО-Д).

УВАГА! Всі підключення мають бути виконані, згідно з цією технічною документацією, а також з документацією доданою до елементів автоматики.

6.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

- Корпус обладнання не потребує консервації.
- Теплообмінник повинен бути систематично очищений від бруду та пилу. Особливо, перед опалювальним сезоном рекомендується зі сторони входу повітря почистити теплообмінник здівленням повітрям (немає необхідності демонтажу обладнання). Необхідно дотримуватися обережності, щоб уникнути заминання ламелей теплообмінника.
- У випадку заминання ламелей можна їх вирівнювати спеціальним інструментом.
- Двигун вентилятора не потребує експлуатаційного обслуговування. Єдиними експлуатаційними роботами відносно вентилятора, які можуть бути необхідні, це очищення захисної сітки, лопаток вентилятора, а також пилу та бруду.
- При довготривалому невикористанні обладнання, рекомендується відключити фазну напругу.
- Теплообмінник неоснащений захистом від заморожування.
- Рекомендується періодично очищати теплообмінник, бажано здівленням повітрям.
- Існує можливість замерзання (тріщини) теплообмінника, внаслідок понижения температури в приміщенні нижче 0°C, при одночасному пониженні температури теплоносія.
- Рівень забруднюючих речовин у повітрі повинен відповідати значенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин у внутрішньому повітрі невиробничих приміщень із рівнем концентрації пилу до 0,3 г/м³. Забороняється використовувати обладнання протягом усього строку виконання будівельних робіт, за винятком пуско-нагадженнення системи.
- Обладнання необхідно експлуатувати в приміщеннях, що використовуються протягом усього року, та при відсутності конденсації (великі коливання температури, особливо низьке крапки роси вологого повітря). Обладнання не можна піддавати прямому впливу ультрафіолетових променів.
- Прилад має працювати при температурі теплоносія на подачі до 130°C при працюючому вентиляторі..

7. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Спеціальні рекомендації з безпеки УВАГА!

- Перед початком яких-небудь робіт, пов'язаних з обладнанням, необхідно відключити живлення та забезпечити обладнання від випадкового включення. Зачекати до повної зупинки вентилятора.
- Слід користуватися надійними монтажними конструкціями та підйомниками.
- В залежності від температури теплоносія, трубопроводи, частини корпуса, поверхня теплообмінника можуть бути гарячі, навіть після зупинення вентилятора.
- Можливі гострі грані! Під час транспорту рекомендується носити рукавиці, захисне взуття та одяг.
- Обов'язково слід дотримуватися рекомендацій та правил з техніки безпеки.
- Вантаж слід укріплювати тільки в передбачених місцях транспортного засобу. При підніманні вантажу за допомогою підйомників слід оберігати край обладнання. Пам'ятати про рівномірний розподіл ваги.
- Обладнання необхідно оберігати від вологи та забруднення, а також зберігати в приміщеннях, захищених від погодних явищ.
- Утилізація сміття: необхідно простежити за безпечною для довкілля утилізацією експлуатаційних матеріалів, пакувального матеріалу, а також запчастин, згідно з чинним законодавством.

VOLCANO VR Mini
 VOLCANO VR1
 VOLCANO VR2
 VOLCANO VR3
 VOLCANO VR-D

8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ (UE) NR 327/2011 ПО ВИКОНАННЮ ДИРЕКТИВИ 2009/125/WE

Lp.*	VOLCANO VR Mini	VOLCANO VR1/VR2	VOLCANO VR3
1.	27.7%	30.6%	32.3%
2.		A	
3.		статичний	
4.		40	
5.		VSD-немає	
6.		2016	
7.	VTS Plant Sp. z o.o., CRN 0000144190, Polska		
8.	1-2-2702-0005	1-2-2701-0291	1-2-2701-0292
9.	0,105 кВт, 1500 м³/год, 70 Па	0,27 кВт, 4250 м³/год, 70 Па	0,38 кВт, 5000 м³/год, 88 Па
10.	1440 об/хв	1370 об/хв	1370 об/хв
11.		1,0	
12.	<p>Демонтаж обладнання повинен проводитися та/або контролюватися кваліфікованим персоналом, що володіє відповідними навичками й знаннями. Зверніться в найближчу сертифіковану організацію по утилізації відходів. Проясніть, що очікується з погляду якості демонтажу обладнання та забезпечення компонентами. Демонтуйте обладнання за допомогою загальних процедур, широко використовуваних у машинобудуванні.</p> <p>ПОПЕРЕДЖЕННЯ Вентиляційне обладнання складається з важких компонентів. Ці компоненти можуть випасти в процесі демонтажу, що може привести до смерті, важких тілесних ушкоджень або матеріального збитку. Потрібно дотримуватись правил техніки безпеки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повністю відключити всі електричні з'єднання, у тому числі всіх пов'язаних пристройів. 2. Запобігти можливості випадкового повторного підключення. 3. Переконатися, що обладнання не перебуває під напругою. 4. Накрити або ізолювати розташовані поруч компоненти, що перебувають під напругою. <p>Для подачі напруги на обладнання, виконайте всі операції у зворотному порядку.</p> <p>Компоненти: Обладнання складається в основному зі сталі та перебуваючих у різному співвідношенні міді, алюмінію, пластику і гуми (неопрен - гнізда/ступиці підшипників). Метали звичайно вважаються придатними для необмеженої вторинної переробки. Для вторинної переробки компоненти слід сортувати згідно з матеріалом: заливо й сталь, алюміній, мідь, не залізні метали, наприклад обмотки (ізоляція обмоток згоряє в процесі утилізації міді), ізоляційні матеріали, кабелі та дроти, електронні відходи (конденсатори й т.п.), пластмасові елементи (робоче колесо, прикриття обмоток і т.п.), гумові елементи (неопрен). Те ж саме стосується одягу та миючих засобів, використаних під час роботи з обладнанням. Розмістити відсортовані компоненти відповідно до локальних законів або за допомогою фахівця з компанії, що займається утилізацією відходів</p>		
13.	Тривала безвідмовна робота залежить від підтримки робочих параметрів продукту/обладнання/вентилятора в межах, описаних у програмі підбору або у посібнику користувача. Для правильного обслуговування обладнання необхідно уважно прочитати посібник користувача, звертаючи особливу увагу на розділи "монтаж", "пусконалагодження", "експлуатація" і "консервація".		
14.	вхідний конус, решітка вентилятора		

UA

Lp.*	VOLCANO VR Mini EC	VOLCANO VR1/VR2 EC	VOLCANO VR3 EC
1.	28.5%	27.5%	28.0%
2.	B		
3.	статичний		
4.	21		
5.	VSD-немас		
6.	2016		
7.	VTS Plant Sp. z o.o., CRN 0000144190, Polska		
8.	1-2-2701-0304	1-2-2701-0289	1-2-2701-0290
9.	0,41кВ, 2826 м³/год, 145Па	0,48кВ, 4239 м³/год, 124Па	0,68кВ, 6006 м³/год, 128Па
10.	1376 об/хв	1370 об/хв	1372 об/хв
11.	1,0		
12.	<p>Демонтаж обладнання повинен проводитися та/або контролюватися кваліфікованим персоналом, що володіє відповідними навичками й знаннями. Зверніться в найближчу сертифіковану організацію по утилізації відходів. Проясніть, що очікується з погляду якості демонтажу обладнання та забезпечення компонентами. Демонтуйте обладнання за допомогою загальних процедур, широко використовуваних у машинобудуванні.</p> <p>ПОПЕРЕДЖЕННЯ Вентиляційне обладнання складається з важких компонентів. Ці компоненти можуть випасти в процесі демонтажу, що може привести до смерті, важких тілесних ушкоджень або матеріального збитку. Потрібно дотримуватись правил техніки безпеки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повністю відключити всі електричні з'єднання, у тому числі всіх пов'язаних пристроїв. 2. Запобігти можливості випадкового повторного підключення. 3. Переконатися, що обладнання не перебуває під напругою. 4. Накрити або ізолювати розташовані поруч компоненти, що перебувають під напругою. <p>Для подачі напруги на обладнання, виконайте всі операції у зворотному порядку.</p> <p>Компоненти: Обладнання складається в основному зі сталі та перебуваючих у різному співвідношенні міді, алюмінію, пластику і гуми (неопрен - гнізда/ступиці підшипників). Метали звичайно вважаються придатними для необмеженої вторинної переробки. Для вторинної переробки компоненти слід сортувати згідно з матеріалом: залізо й сталь, алюміній, мідь, не залізні метали, наприклад обмотки (ізоляція обмоток згоряє в процесі утилізації міді), ізоляційні матеріали, кабелі та дроти, електронні відходи (конденсатори й т.п.), пластмасові елементи (робоче колесо, прикриття обмоток і т.п.), гумові елементи (неопрен). Те ж саме стосується одягу та миючих засобів, використаних під час роботи з обладнанням. Розмістити відсортовані компоненти відповідно до локальних законів або за допомогою фахівця з компанії, що займається утилізацією відходів</p>		
13.	Тривала безвідмовна робота залежить від підтримки робочих параметрів продукту/обладнання/вентилятора в межах, описаних у програмі підбору або у посібнику користувача. Для правильного обслуговування обладнання необхідно уважно прочитати посібник користувача, звертаючи особливу увагу на розділи "монтаж", "пусконалагодження", "експлуатація" і "консервація".		
14.	вхідний конус, решітка вентилятора		

- 1) загальний коефіцієнт корисної дії (η)
- 2) категорія вимірювань, що використовується для визначення енергоефективності
- 3) категорія ефективності
- 4) коефіцієнт корисної дії в точці оптимальної енергоефективності
- 5) чи бралося до уваги регулювання швидкості при розрахунку ефективності вентилятора
- 6) рів виготовлення
- 7) найменування виробника або товарний знак, номер в державному реєстрі та місце виробництва
- 8) номер моделі продукту
- 9) номінальна потужність двигуна (кВт), витрата повітря та тиск в точці енергоефективності
- 10) оберти за хвилину в точці енергоефективності
- 11) характеристичний коефіцієнт
- 12) суттєва інформація для полегшення розборки, переробки або утилізації продукту після закінчення його використання
- 13) суттєва інформація, щоб звести до мінімуму вплив на навколишнє середовище і гарантувати оптимальний період використання, маючи на увазі розбирання, використання і технічне обслуговування вентилятора
- 14) Опис додаткових елементів, які використовуються при визначенні ефективності використання енергії вентилятора

9. СЕРВІС

9.1 VOLCANO VR-D / VR1 / VR2 / MINI

VOLCANO VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D		
Симптоми	Що слід перевірити?	Опис
Нещільність теплообмінника	<ul style="list-style-type: none"> монтаж трубопроводів до патрубків за допомогою двох ключів, що застерігає від можливості внутрішньої прокрутки патрубків обладнання, зв'язок нещільноті з можливим механічним ушкодженням теплообмінника, нецільність компонентів крану відводу повітря або зливу води, параметри теплоносія (тиск і температура) – вони не повинні перевищувати допустими параметрів, тип теплоносія (це не може бути субстанція «агресивно» діюча на Al та Cu), обставини виникнення нещільноті (під час пробного, першого включення установки, після наповнення установки після попереднього спуску теплоносія), а також зовнішню температуру у даному регіоні під час виникнення аварії (небезпека замерзання теплообмінника), можливість роботи в «агресивному» середовищі по стороні повітря (висока концентрація аміаку в очисних спорудах), 	Особливу увагу треба звернути на можливість замороження теплообмінника взимку. 99% нещільностей виявляється під час пуску системи/проби тиску. Щоб усунути недолік, необхідно відтягнути кран відводу повітря або спустити теплоносій.
Надто гучна робота вентилятора обладнання	<ul style="list-style-type: none"> монтаж обладнання згідно з вказівками в Паспорті (відстань від стіни/перекриття), правильна горизонтальна установлена обладнання, правильність електричних підключень, а також кваліфікацію монтуючого персоналу, параметри струму (напруга, частота), застосування регулятора обертів іншого від ARW, шум на низких швидкостях (можливе ушкодження регулятора), шум тільки на високих швидкостях (це нормальнє явище, яке виникає через характеристики обладнання, якщо буде подавленний вихід повітря), тип іншого обладнання, яке працює на об'єкти (наприклад, витяжні вентилятори) – можливо рівень шуму, що збільшується, може виникати через одночасну роботу багатьох приборів, чи вентилятор не торкається корпусу? чи немає чітких слідів невідповідного прикріплення вентилятора до корпусу? 	мін. 40 см Рекомендується відкручення тримаючих болтів та їх повторне докручення. Якщо недолік буде і надалі, належить заявити про reklamaciю обладнання.
Вентилятор обладнання не працює	<ul style="list-style-type: none"> правильність, якість електричних підключень, а також кваліфікації монтуючого персоналу, чи є додаткова перемичка на відповідних клемах двигуна (схема в Паспорті) – U1 –TK (TB), параметри струму (напруга, частота) на клемній коробці двигуна вентилятора, правильність роботи іншого обладнання, встановленого на об'єкти, правильність підключення другів «по стороні двигуна», згідно з Паспартом в порівнянні з дротами на зажимній планці двигуна, напруга на проводі PE (якщо є, це може свідчити про пробиття), чи друг N є правильно підключений до вентилятора або ARW, чи підключення клем U2 на двигун i ARW правильно виконане, ушкодження або застосування регулятора іншого ніж ARW, 	Електричне підключення обладнання повинно бути обов'язково виконане точно за схемами у Паспарті. Якщо не буде перемички між клемами U1 і TK (TB) двигун буде без термічного запобіжника, що може привести до його пошкодження.. Рекомендується перевірка обладнання/ регулятора швидкості, підключаючи тепловентилятор безпосередньо до живлення.
Ушкодження корпуса обладнання	<ul style="list-style-type: none"> обставини виникнення ушкодження – зауваження на транспортній накладній, 	У випадку ушкодження корпуса вимагаються фотографії коробки і обладнання, а також фотографії, які підтверджують відповідність серійного номеру на обладнанні та коробці. Якщо ушкодження виникло під час транспортування, необхідним є підготовлення водієм/експедитором, котрий доставив ушкоджений товар, відповідної заяви.
ARW/TRANSRATE – регулятор обертів не працює	<ul style="list-style-type: none"> правильність – якість електричних підключень (проводів в електричних клемах, переріз та матеріал електричних проводів), а також кваліфікацію монтуючого персоналу, підключення тільки 1 регулятора до 1 апарату, параметри струму на вході (напруга, частота), правильність роботи обладнання Volcano після підключення «напряму» (пропускаючи ARW, значить підключення L а TB, N а U2, PE а PE) до електричної мережі, чи користувач не зіпсуває «перемикач», наприклад шляхом перекручення його довкола 	При експлуатації TRANSRATE, слід також перевірити: <ul style="list-style-type: none"> запобіжник, правильність підключення з панелей SCR10, застосування екранованих проводів, управляючі проводи повинні прокладуватися окремо від живильних
Сервомотор не відкриває клапан	<ul style="list-style-type: none"> правильність електричних підключень, а також кваліфікацію монтуючого персоналу, правильність роботи терmostату (характерне «цокання» при перемиканні), параметри струму (напруга), 	найважливіше - перевірити реакцію сервомотора на подачу живлення протягом 11 секунд. Якщо підтверджується ушкодження сервомотору, необхідно заявити про reklamaciю на ушкоджений елемент, а також переключити режим роботи сервомотору на «manual» - MAN, що призведе до механічного відкриття клапана.
Програмувальний термостат не подає сигналу на сервомотор/ погано управляє роботою опалювальної системи	<ul style="list-style-type: none"> правильність електричних підключень, а також кваліфікацію монтуючого персоналу, правильність роботи терmostату (характерне «цокання» при перемиканні), факт підключення напряму до терmostату декілька двигунів апаратів Volcano (можна це зробити тільки через контактор!), параметри струму (напруга, частота), способ програмування чітко відповідний до інструкції, яка знаходитьться на сайті www.vtsgroup.com, дата останнього раз калібрування датчука. 	Терmostat RDE живиться батарейками, котрі періодично (приблизно кожні 2 роки) рекомендується замінювати. Крім цього належить періодично виконувати калібрування датчука – детальна інформація знаходиться в інструкції яку можна найти на інтернет-сайті: www.vtsgroup.com Рекламація є невідмінною, якщо терmostat RDE буде підключений до двигуна, без контактора. Якщо програматор погано міряє температуру, належить виконувати калібрування датчука (інструкція у Паспарті приладу).

VOLCANO VR Mini
VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO VR3
VOLCANO VR-D

Рекламаційний бланк

<p>TOV VTS UKRAINA Sholodenko 3 office 311 04116 KIEV UA www.vtsgroup.com</p>					
--	--	--	--	--	--

Назва компанії, яка заявляє про рекламацію:
Назва компанії, яка заявляє про рекламацію:
Дата заяви:
Тип обладнання:
Фабричний номер*
Дата придбання:
Дата монтажу:
Місце монтажу:
Детальний опис проблеми:
Контактна особа:
Ім'я та прізвище:
Контактний телефон:
E-mail:

* необхідно заповнити у випадку рекламаційної заяви на обладнання: стосується нагрівачів опалювальних пристрій VR Mini, VR1, VR2, VR3, VR-D.

UA

9.3 СПИСОК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН:

П. Ч.	Назва елемента	Volcano V20 (mini)	Volcano V25	Volcano V45	Volcano VR1	Volcano VR2	Volcano VR-D
1	Вентилятор з двигуном AC	1-2-2702-0005		1-2-2702-0010		1-2-2702-0003	
2	Вентилятор з двигуном EC	1-2-2702-0006	1-2-2702-0008	1-2-2702-0009	1-2-2702-0002	1-2-2702-0001	---
3	Теплообмінник	1-2-2701-0046		1-2-2701-0064		1-2-2701-0003	
4	Жалюзі			1-2-2701-0257		1-2-2701-0004	
5	Корпус - передня частина	1-2-2701-0042		1-2-2701-0073		1-2-2701-0002	
6	Корпус - задня частина	1-2-2701-0044		1-2-2701-0074		1-2-2701-0001	

UA